

# 製品マニュアル

2024 年 2 月より製品名が変更されました（マニュアル内では旧名称で記載されています）

【旧名称】 KES IoT Logic.comp V2 → 【新名称】 KES IoT Logic for BB

【旧名称】 KES IoT Logic.simpleV2 → 【新名称】 KES IoT Logic for CE

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 品名 | KES IoT Logic for BB/for CE |
| 型番 | KILC12-*/ KILS22            |
| 版数 | 1.7                         |

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ

石川県金沢市朝霧台二丁目148番地

TEL : (076) 224-7070

| 承認                                                                                   | 確認                                                                                    | 作成                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

製作著作 © Kanazawa Engineering Systems Inc.

## 目次

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 適用範囲 .....               | 1  |
| 2. 概要 .....                 | 2  |
| 3. 外観 .....                 | 4  |
| 4. 外形図 .....                | 5  |
| 5. インターフェース .....           | 7  |
| 5.1. 各部の仕様 .....            | 8  |
| 6. 設定 .....                 | 16 |
| 6.1. 設定方法 .....             | 16 |
| 6.2. PLC メモリマップ設定 概要 .....  | 16 |
| 7. 個体識別情報 .....             | 17 |
| 8. 添付品 .....                | 18 |
| 9. オプション品 .....             | 19 |
| 10. 梱包 .....                | 21 |
| 11. 機能概要 .....              | 22 |
| 12. 機能一覧 .....              | 23 |
| 13. 機能仕様 .....              | 24 |
| 13.1. PLC 通信 .....          | 24 |
| 13.1.1. 定周期通信 .....         | 24 |
| 13.1.2. データ処理通信 .....       | 25 |
| 13.1.3. 通信方式 .....          | 26 |
| 13.2. PLC 通信方式プロトコル .....   | 27 |
| 13.2.1. MC プロトコル .....      | 27 |
| 13.2.2. FINS コマンド .....     | 32 |
| 13.2.3. KEYENCE 上位リンク ..... | 34 |
| 13.2.4. MODBUS TCP/IP ..... | 36 |
| 13.2.5. MC プロトコル シリアル ..... | 37 |
| 13.2.6. MODBUS RTU .....    | 38 |
| 13.2.7. MODBUS ASCII .....  | 38 |
| 13.2.8. GPIO 機能 .....       | 39 |
| 13.3. バッファリング機能 .....       | 40 |
| 13.4. 演算機能 .....            | 40 |
| 13.5. クラウドサービス .....        | 41 |
| 13.5.1. 通信仕様 .....          | 41 |

|               |                                            |    |
|---------------|--------------------------------------------|----|
| 13.5.2.       | Microsoft Azure.....                       | 41 |
| 13.5.3.       | Amazon Web Service.....                    | 41 |
| 13.5.4.       | SB テクノロジー IoT Core Connect.....            | 41 |
| 13.5.5.       | EcoStruxure Machine Advisor.....           | 41 |
| 13.5.6.       | 汎用 MQTT サービス.....                          | 41 |
| 13.5.7.       | 汎用 HTTP サービス .....                         | 41 |
| <b>13.6.</b>  | クラウド間通信 .....                              | 43 |
| 13.6.1.       | 接続機器データ収集 .....                            | 43 |
| 13.6.2.       | 接続機器データ書込 .....                            | 45 |
| 13.6.2.1.     | MC プロトコル、MC プロトコル シリアル .....               | 46 |
| 13.6.2.2.     | FINS コマンド.....                             | 47 |
| 13.6.2.3.     | KEYENCE 上位リンク .....                        | 48 |
| 13.6.2.4.     | MODBUS TCP/IP、MODBUS RTU、MODBUS ASCII..... | 49 |
| 13.6.2.5.     | GPIO.....                                  | 50 |
| 13.6.3.       | 接続機器データ収集(データ処理).....                      | 52 |
| <b>13.7.</b>  | 通信接続方式 .....                               | 53 |
| 13.7.1.       | モバイル回線.....                                | 53 |
| 13.7.2.       | Wi-Fi.....                                 | 53 |
| 13.7.3.       | 有線 LAN.....                                | 53 |
| <b>13.8.</b>  | ゲートウェイ管理 .....                             | 54 |
| <b>13.9.</b>  | ユーザー設定 .....                               | 55 |
| <b>13.10.</b> | 時刻設定 .....                                 | 55 |
| <b>13.11.</b> | リカバリ .....                                 | 55 |
| <b>14.</b>    | 設定手順.....                                  | 56 |
| <b>15.</b>    | 操作.....                                    | 57 |
| <b>15.1.</b>  | ユーザー認証 .....                               | 57 |
| 15.1.1.       | 初回起動時の設定.....                              | 57 |
| 15.1.2.       | 2 回目以降の起動時.....                            | 59 |
| <b>15.2.</b>  | 初期設定 .....                                 | 60 |
| 15.2.1.       | 初期設定①.....                                 | 60 |
| 15.2.1.1.     | 上位接続ルート選択.....                             | 60 |
| 15.2.1.2.     | モバイル回線.....                                | 61 |
| 15.2.1.3.     | WiFi.....                                  | 62 |
| 15.2.1.4.     | 有線 LAN.....                                | 65 |
| 15.2.2.       | 初期設定②.....                                 | 67 |
| 15.2.2.1.     | AWS.....                                   | 67 |
| 15.2.2.2.     | Azure.....                                 | 72 |
| 15.2.2.3.     | IoT Core Connect .....                     | 76 |
| 15.2.2.4.     | Machine Advisor.....                       | 78 |

|              |                               |            |
|--------------|-------------------------------|------------|
| 15.2.2.5.    | 汎用 MQTT サービス .....            | 80         |
| 15.2.2.6.    | 汎用 HTTP サービス .....            | 82         |
| 15.2.3.      | 初期設定③.....                    | 84         |
| 15.2.4.      | 初期設定④.....                    | 87         |
| <b>15.3.</b> | <b>デバイス設定 .....</b>           | <b>90</b>  |
| 15.3.1.      | デバイス設定.....                   | 90         |
| 15.3.1.1.    | 設定値の入力.....                   | 90         |
| 15.3.2.      | プロトコル設定.....                  | 91         |
| 15.3.2.1.    | 設定値の入力.....                   | 91         |
| 15.3.2.2.    | 三菱電機(MELSEC) .....            | 91         |
| 15.3.2.3.    | Modbus TCP.....               | 96         |
| 15.3.2.4.    | FINS コマンド.....                | 96         |
| 15.3.2.5.    | KEYENCE 上位リンク .....           | 97         |
| 15.3.2.6.    | 三菱電機(MELSEC シリアル).....        | 98         |
| 15.3.2.7.    | Modbus RTU,Modbus ASCII ..... | 99         |
| 15.3.2.8.    | GPIO.....                     | 100        |
| 15.3.2.9.    | CSV のインポート、エクスポート .....       | 100        |
| 15.3.3.      | サンプリングデバイス設定.....             | 101        |
| 15.3.3.1.    | 設定値の入力.....                   | 101        |
| 15.3.3.2.    | 三菱電機(MELSEC) .....            | 101        |
| 15.3.3.3.    | Modbus TCP.....               | 102        |
| 15.3.3.4.    | FINS コマンド.....                | 103        |
| 15.3.3.5.    | KEYENCE 上位リンク .....           | 104        |
| 15.3.3.6.    | 三菱電機(MELSEC シリアル).....        | 105        |
| 15.3.3.7.    | Modbus RTU,Modbus ASCII ..... | 106        |
| 15.3.3.8.    | GPIO.....                     | 107        |
| 15.3.3.9.    | CSV のインポート、エクスポート .....       | 107        |
| 15.3.4.      | クラウドとのタグ設定.....               | 108        |
| 15.3.4.1.    | 設定値の入力.....                   | 108        |
| 15.3.4.2.    | 三菱電機(MELSEC) .....            | 108        |
| 15.3.4.3.    | Modbus TCP.....               | 110        |
| 15.3.4.4.    | FINS コマンド.....                | 112        |
| 15.3.4.5.    | KEYENCE 上位リンク .....           | 113        |
| 15.3.4.6.    | 三菱電機(MELSEC シリアル).....        | 114        |
| 15.3.4.7.    | Modbus RTU,Modbus ASCII ..... | 116        |
| 15.3.4.8.    | GPIO.....                     | 118        |
| 15.3.4.9.    | CSV のインポート、エクスポート .....       | 118        |
| 15.3.4.10.   | サンプリング登録したデータを全て追加 .....      | 119        |
| <b>15.4.</b> | <b>データ処理 .....</b>            | <b>120</b> |
| 15.4.1.      | デバイス設定.....                   | 120        |



|                |                             |            |
|----------------|-----------------------------|------------|
| 15.4.1.1.      | 設定値の入力.....                 | 120        |
| <b>15.4.2.</b> | <b>プロトコル接続設定.....</b>       | <b>121</b> |
| 15.4.2.1.      | 設定値の入力.....                 | 121        |
| 15.4.2.2.      | 三菱電機(MELSEC) .....          | 121        |
| 15.4.2.3.      | Modbus TCP.....             | 122        |
| 15.4.2.4.      | FINS コマンド.....              | 122        |
| 15.4.2.5.      | KEYENCE 上位リンク .....         | 123        |
| 15.4.2.6.      | GPIO.....                   | 123        |
| <b>15.4.3.</b> | <b>サンプリング設定.....</b>        | <b>124</b> |
| 15.4.3.1.      | 設定値の入力.....                 | 124        |
| 15.4.3.2.      | 三菱電機(MELSEC) .....          | 124        |
| 15.4.3.3.      | Modbus TCP.....             | 125        |
| 15.4.3.4.      | FINS コマンド.....              | 126        |
| 15.4.3.5.      | KEYENCE 上位リンク .....         | 127        |
| 15.4.3.6.      | GPIO.....                   | 127        |
| <b>15.4.4.</b> | <b>クラウドとのタグ設定.....</b>      | <b>128</b> |
| 15.4.4.1.      | 設定値の入力.....                 | 128        |
| 15.4.4.2.      | 三菱電機(MELSEC) .....          | 128        |
| 15.4.4.3.      | Modbus TCP.....             | 130        |
| 15.4.4.4.      | FINS コマンド.....              | 132        |
| 15.4.4.5.      | KEYENCE 上位リンク .....         | 133        |
| 15.4.4.6.      | GPIO.....                   | 134        |
| 15.4.4.7.      | サンプリング登録したデータを全て追加.....     | 135        |
| <b>15.4.5.</b> | <b>トリガー条件.....</b>          | <b>136</b> |
| 15.4.5.1.      | トリガーソース.....                | 136        |
| 15.4.5.2.      | トリガー種別.....                 | 136        |
| 15.4.5.3.      | トリガーデータ値.....               | 137        |
| 15.4.5.4.      | サンプリング周期.....               | 137        |
| 15.4.5.5.      | サンプリング設定.....               | 137        |
| <b>15.5.</b>   | <b>ゲートウェイ設定.....</b>        | <b>138</b> |
| 15.5.1.        | 稼働確認通知.....                 | 138        |
| <b>15.6.</b>   | <b>接続確認.....</b>            | <b>139</b> |
| 15.6.1.        | 接続機器の PING 確認.....          | 139        |
| 15.6.2.        | クラウドの接続確認.....              | 142        |
| 15.6.3.        | 汎用(cURL 利用)クラウドの通信結果確認..... | 145        |
| 15.6.4.        | 接続機器の通信確認.....              | 148        |
| 15.6.5.        | 設定時刻の確認.....                | 152        |
| 15.6.6.        | 電波強度の確認.....                | 153        |
| <b>15.7.</b>   | <b>ユーザー設定.....</b>          | <b>154</b> |
| 15.7.1.        | パスワード再設定.....               | 154        |

|              |                                   |            |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 15.7.2.      | パスワード初期化.....                     | 155        |
| 15.7.3.      | アカウントロール設定.....                   | 157        |
| <b>15.8.</b> | <b>バックアップ.....</b>                | <b>158</b> |
| 15.8.1.      | 設定内容のバックアップ.....                  | 158        |
| 15.8.2.      | 設定内容のインポート.....                   | 159        |
| <b>16.</b>   | <b>共通操作.....</b>                  | <b>160</b> |
| <b>16.1.</b> | <b>CSV のインポート、エクスポートについて.....</b> | <b>160</b> |
| 16.1.1.      | CSV からのインポート.....                 | 161        |
| 16.1.2.      | CSV からのインポート.....                 | 163        |
| <b>17.</b>   | <b>トラブルシューティング.....</b>           | <b>164</b> |
| <b>17.1.</b> | <b>通知メッセージ.....</b>               | <b>164</b> |
| <b>17.2.</b> | <b>エラーアイコン.....</b>               | <b>164</b> |
| <b>17.3.</b> | <b>エラー通知一覧.....</b>               | <b>166</b> |
| 17.3.1.      | ログイン時.....                        | 166        |
| 17.3.2.      | 初期設定.....                         | 166        |
| 17.3.3.      | デバイス設定.....                       | 166        |
| 17.3.4.      | プロトコル接続設定.....                    | 166        |
| 17.3.5.      | サンプリングデバイス設定.....                 | 166        |
| 17.3.6.      | クラウドとのタグ設定.....                   | 166        |
| 17.3.7.      | バックアップ.....                       | 166        |
| <b>17.4.</b> | <b>エラー出力一覧.....</b>               | <b>168</b> |
| 17.4.1.      | 初期設定.....                         | 168        |
| 17.4.2.      | デバイス設定.....                       | 168        |
| 17.4.3.      | プロトコル接続設定.....                    | 169        |
| 17.4.4.      | サンプリングデバイス設定.....                 | 170        |
| 17.4.5.      | クラウドとのタグ設定.....                   | 171        |
| 17.4.6.      | ゲートウェイ設定.....                     | 171        |
| 17.4.7.      | 接続確認.....                         | 171        |
| 17.4.8.      | ユーザー設定.....                       | 172        |
| <b>17.5.</b> | <b>警告出力一覧.....</b>                | <b>173</b> |
| 17.5.1.      | サンプリングデバイス設定.....                 | 173        |
| 17.5.2.      | クラウドとのタグ設定.....                   | 173        |
| <b>18.</b>   | <b>付録.....</b>                    | <b>174</b> |
| <b>18.1.</b> | <b>バージョン情報の確認.....</b>            | <b>174</b> |
| <b>18.2.</b> | <b>初期化状態に戻す方法.....</b>            | <b>175</b> |
| <b>19.</b>   | <b>製品保証.....</b>                  | <b>176</b> |
| <b>19.1.</b> | <b>保証対象.....</b>                  | <b>176</b> |
| <b>19.2.</b> | <b>保証規定.....</b>                  | <b>176</b> |



# 1. 適用範囲

適用の範囲は以下の通りです。

表 1 適用範囲

| 名称                             | 型番     | 枝番                                                   |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| <b>KES IoT Logic.comp V2</b>   | KILC12 | -J 日本国内向け<br>-T 台湾向け<br>-A 北米向け<br>-E 欧州/ASEAN<br>向け |
| <b>KES IoT Logic.simple V2</b> | KILS22 | なし                                                   |

以下、本製品といいます。

## 2. 概要

本製品の主な仕様は以下の通りです。

表 2 主な仕様

| 機種                                      | 項目                        | 内容                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KES IoT Logic<br>.comp V2<br>(KILC12-*) | モバイル通信                    | LTE モジュール搭載(マルチキャリア(docomo、SoftBank、au))                                                                       |
|                                         | WiFi 通信                   | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 準拠                                                                                      |
|                                         | 電源電圧                      | DC: 12or24V                                                                                                    |
|                                         | 消費電力                      | MAX18W (参考値)                                                                                                   |
|                                         | 動作温湿度範囲                   | -20～70℃/5～95%RH (結露なきこと)                                                                                       |
|                                         | 有線 LAN                    | RJ-45 x 1                                                                                                      |
|                                         | 対応プロトコル<br>(有線 LAN)       | MC プロトコル QnA 互換 3E フレーム バイナリ<br>A 互換 1E フレーム バイナリ<br>FINS コマンド Ethernet<br>KEYENCE 上位リンク<br>MODBUS TCP/IP バイナリ |
|                                         | シリアル                      | RS232C/RS485/RS422 (切替) x1                                                                                     |
|                                         | 対応プロトコル<br>(シリアル)         | MC プロトコル シリアル<br>QnA 互換 3C フレーム ASCII<br>A 互換 1C フレーム ASCII<br>MODBUS RTU<br>MODBUS ASCII                      |
|                                         | デジタル入力                    | 4 点                                                                                                            |
|                                         | デジタル出力                    | 4 点                                                                                                            |
| KES IoT Logic<br>.simple V2<br>(KILS22) | サイズ                       | 172(W)x114(D)x43(H)mm (フランジ含まず)                                                                                |
|                                         | 重量                        | 約 600g                                                                                                         |
|                                         | モバイル通信                    | LTE/3G モジュール搭載(マルチキャリア<br>(docomo、SoftBank、au))                                                                |
|                                         | 有線 LAN                    | RJ-45 x 2 (ETH1:上位側接続)<br>(ETH0:下位側(PLC)接続)                                                                    |
|                                         | 電源電圧                      | DC:5～32V                                                                                                       |
|                                         | 消費電力                      | MAX10W (参考値)                                                                                                   |
|                                         | 動作温湿度範囲                   | -30～65℃/10～90%RH (結露なきこと)                                                                                      |
|                                         | 対応プロトコル<br>(有線 LAN: ETH0) | MC プロトコル QnA 互換 3E フレーム バイナリ<br>A 互換 1E フレーム バイナリ<br>FINS コマンド Ethernet<br>KEYENCE 上位リンク                       |

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
|  |     | MODBUS TCP/IP バイナリ    |
|  | サイズ | 175(W)x107(D)x30(H)mm |
|  | 重量  | 約 390g                |

### 3. 外観

本製品の外観は以下の通りです。



KILC12-\*



KILS22

外観



図 2 電源／LAN コネクタ側外観



図 3 電源の逆側面外観

## 4. 外形図

本製品の外形は以下の通りです。

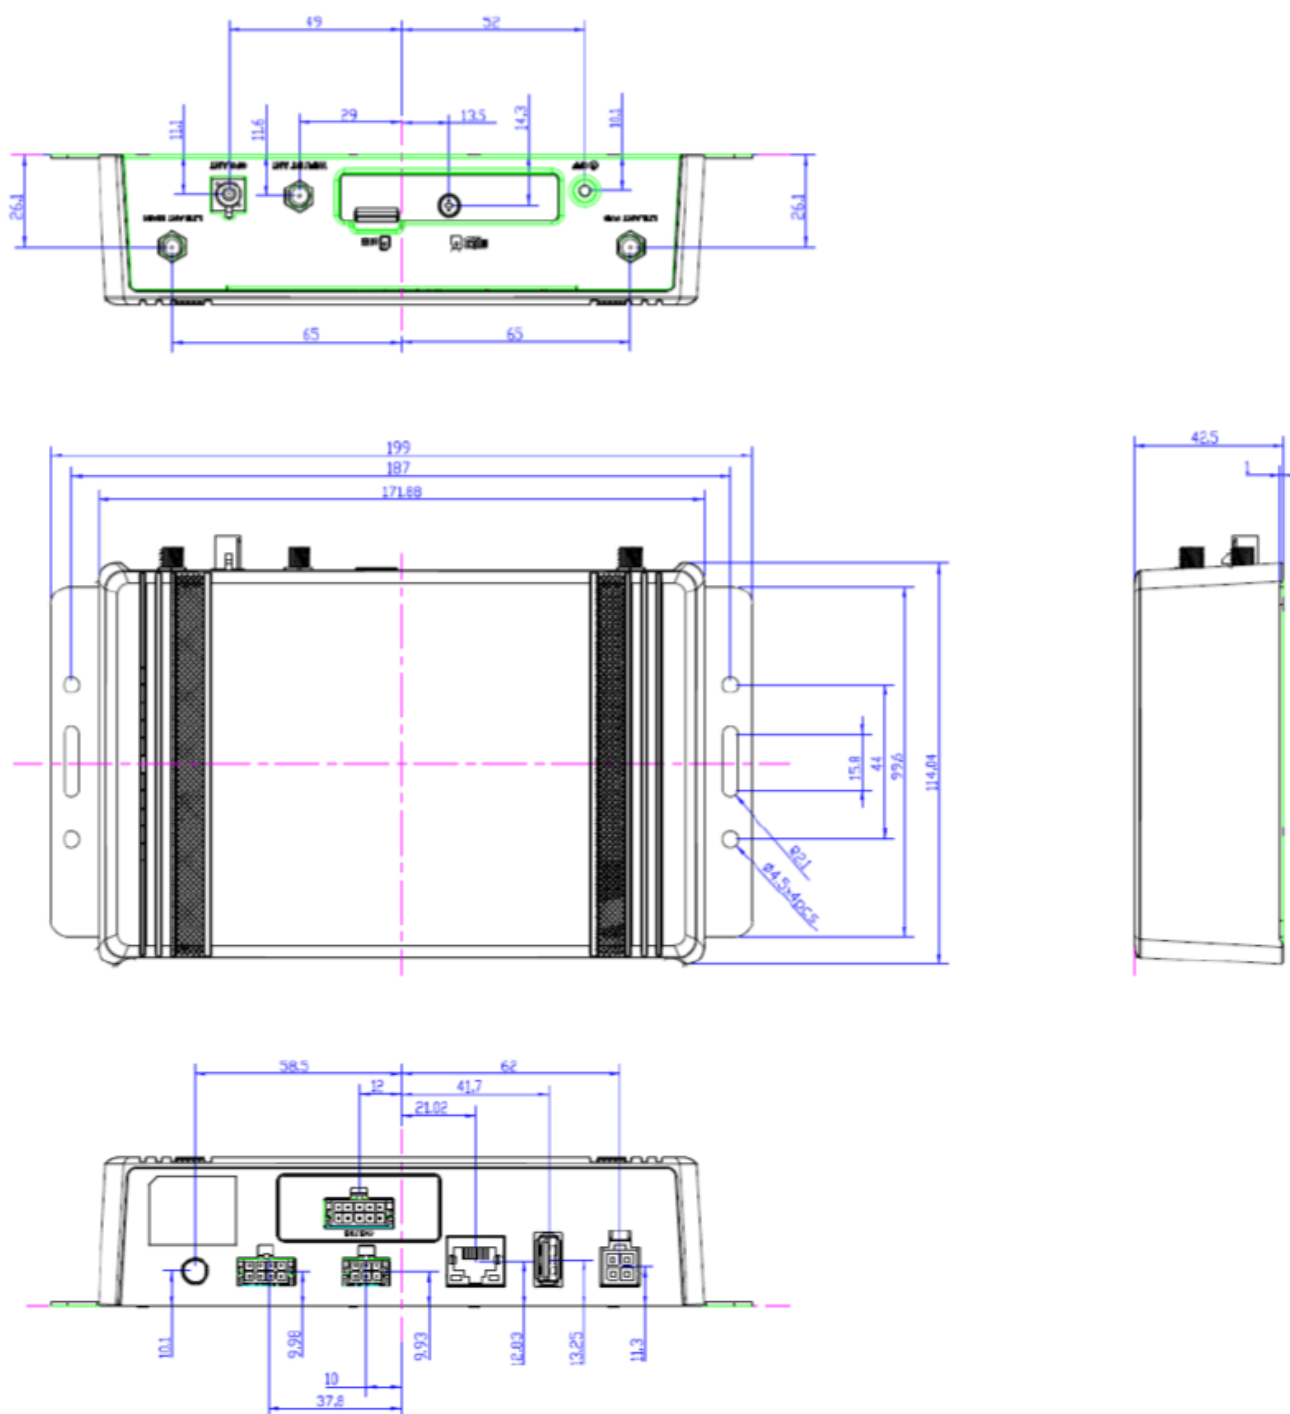


図 4 KILC12-\*外形



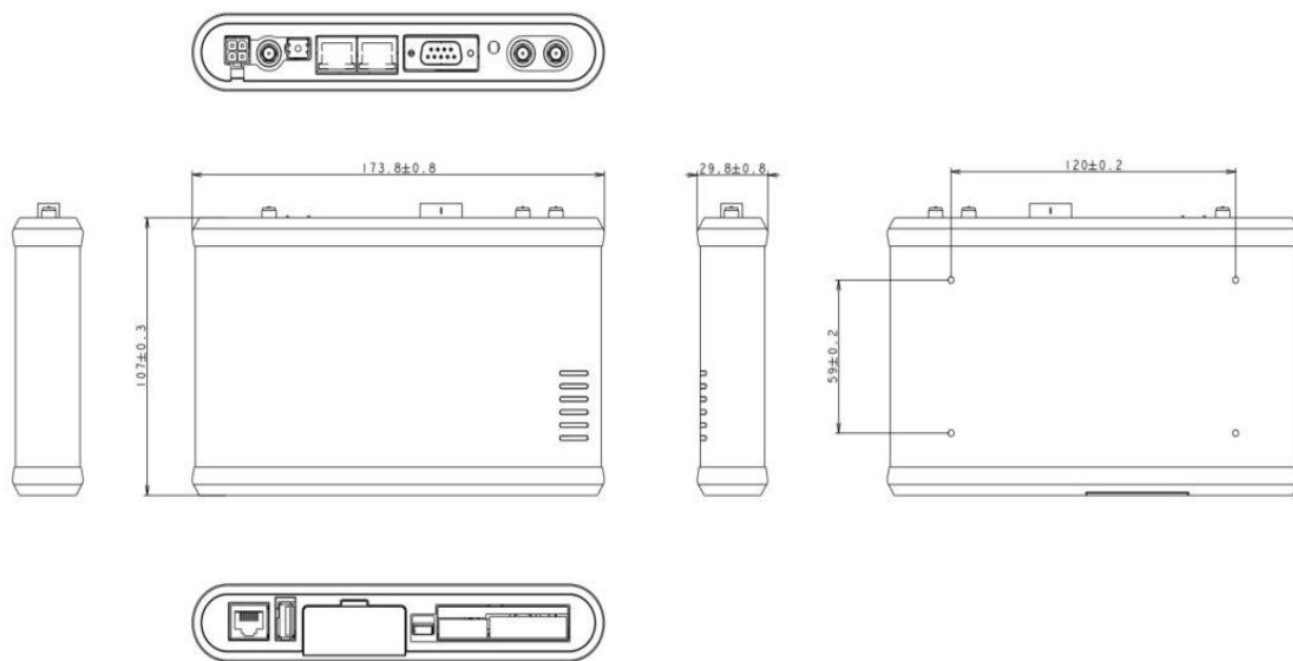


図 5 KILS22 外形

オプション品 取付金具

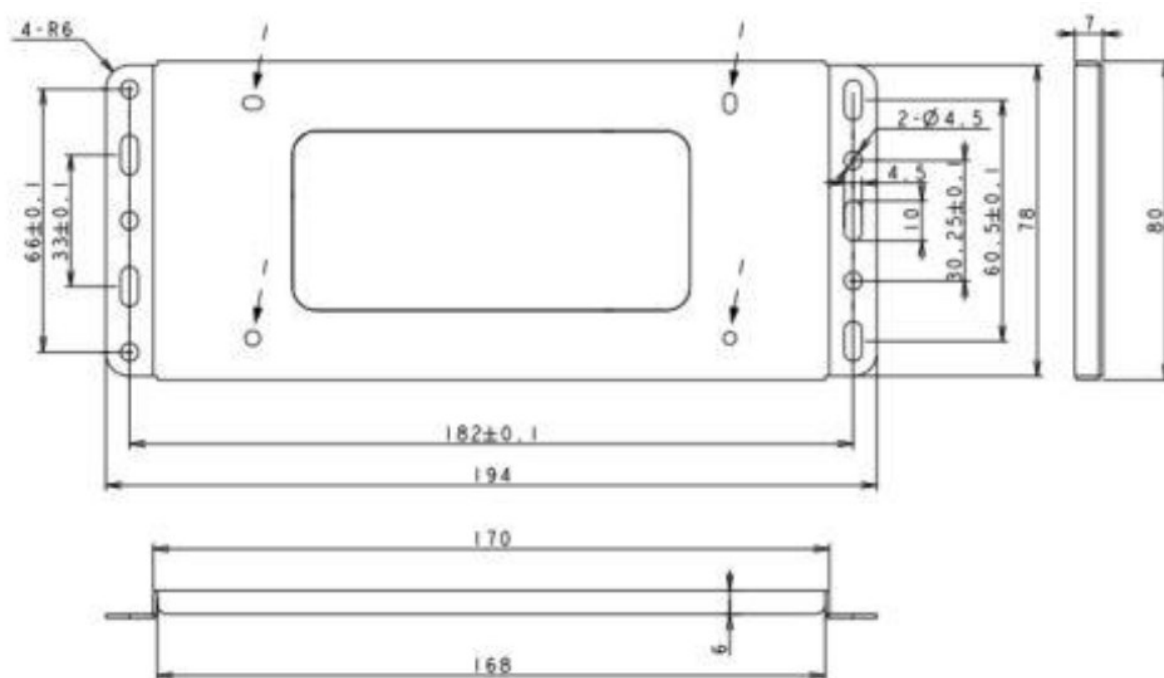


図 6 KILS22 取付金具外形

## 5. インターフェース

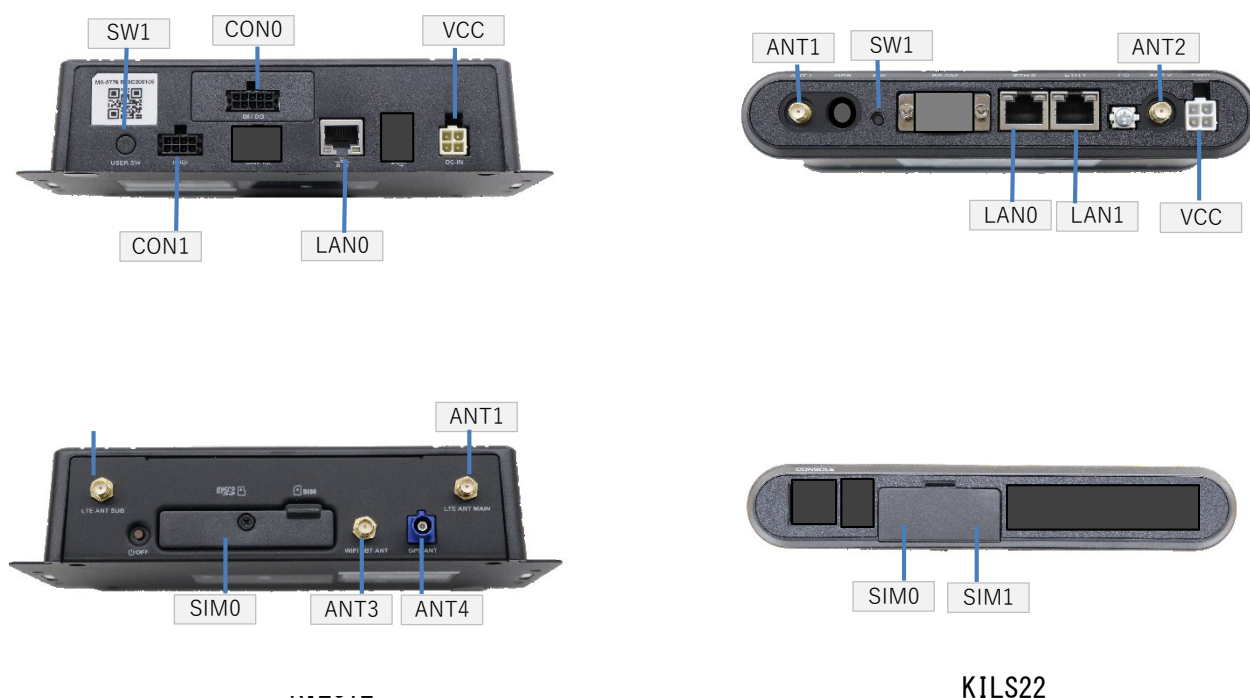


図 7 インターフェース

表 3 インターフェース

| 項目          | 内容            | 説明                      |
|-------------|---------------|-------------------------|
| <b>CON0</b> | GPIO コネクタ     | 専用ケーブル接続                |
| <b>CON1</b> | シリアルポートコネクタ   | RS485/422/232C 専用ケーブル接続 |
| <b>ANT1</b> | LTE アンテナ      |                         |
| <b>ANT2</b> | LTE アンテナ      |                         |
| <b>ANT3</b> | WiFi アンテナ     |                         |
| <b>ANT4</b> | 未使用           | GNSS(利用不可)              |
| <b>LAN0</b> | LAN ポート 1     | 下位側(PLC 側)接続ポート         |
| <b>LAN1</b> | LAN ポート 2     | 上位側接続ポート                |
| <b>VCC</b>  | 電源ポート         | 専用の電源ケーブル接続             |
| <b>SIM0</b> | モバイル SIM スロット |                         |
| <b>SIM1</b> | モバイル SIM スロット | (利用不可)                  |
| <b>SW1</b>  | リセットスイッチ      | 工場出荷状態に戻す               |

KILC12-\*では LTE アンテナと WiFi アンテナの両方が添付されます。

アンテナ端子は、LTE が SMA 端子、WiFi が SMA Reverse 端子になっています。取り付けにはご注意ください。端子の破損を招く恐れがあります。

5.1. 各部の仕様

下位側(PLC 側)接続ポート(KILC12-\*, KILS22 共通)

下位側(PLC 側)接続ポートの仕様は以下の通りです。

表 4 仕様

| 項目    | 内容                             |
|-------|--------------------------------|
| 適用規格  | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T |
| 伝送速度  | 1Gbps、100Mbps、10Mbps           |
| プロトコル | TCP/IP、UDP/IP                  |
| 機能    | Auto-MDIX、Auto-Negotiation     |
| 用途    | PC、PLC と接続します。                 |

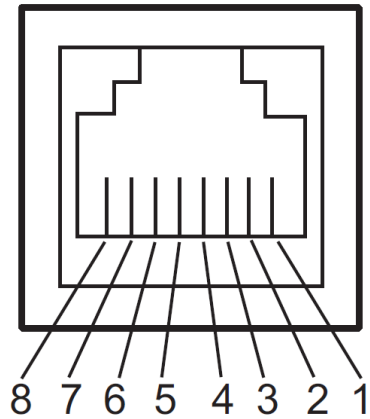


図 8 コネクタ


配線は以下の通りです。

表 5 ピンアサイン

| ピン<br>No | 1000BASE-T 信号名 |           | 100BASE-TX/10BASE-T 内容 |        |
|----------|----------------|-----------|------------------------|--------|
| 1        | TRD0+          | 送受信データ 0+ | TX+                    | 送信データ+ |
| 2        | TRD0-          | 送受信データ 0- | TX-                    | 送信データ- |
| 3        | TRD1+          | 送受信データ 1+ | RX+                    | 受信データ+ |
| 4        | TRD2+          | 送受信データ 2+ | —                      |        |
| 5        | TRD2-          | 送受信データ 2- | —                      |        |
| 6        | TRD1-          | 送受信データ 1- | RX-                    | 受信データ- |
| 7        | TRD3+          | 送受信データ 3+ | —                      |        |
| 8        | TRD3-          | 送受信データ 3- | —                      |        |

RS485/422/232C コネクタ (KILC12-\*)

RS485/422/232C コネクタの仕様は以下の通りです。

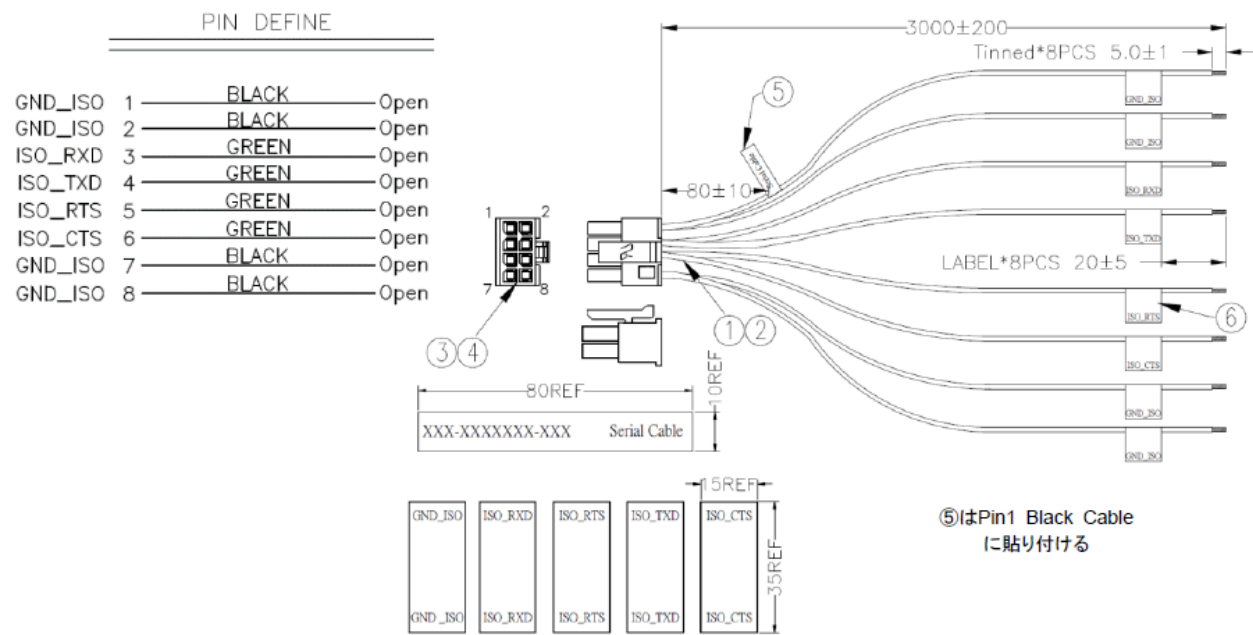

| ピン番号 | RS-232C |     | RS-485 Half Duplex |        | RS-485/RS-422 Full Duplex |     |
|------|---------|-----|--------------------|--------|---------------------------|-----|
|      | 信号名     | I/O | 信号名                | I/O    | 信号名                       | I/O |
| 1    | GND_ISO | GND | GND_ISO            | GND    | GND_ISO                   | GND |
| 2    | GND_ISO | GND | GND_ISO            | GND    | GND_ISO                   | GND |
| 3    | ISO_RXD | IN  | DATA+              | IN/OUT | TX+                       | OUT |
| 4    | ISO_TXD | OUT |                    |        | RX+                       | IN  |
| 5    | ISO_RTS | IN  | DATA-              | IN/OUT | TX-                       | OUT |
| 6    | ISO_CTS | OUT |                    |        | RX-                       | IN  |
| 7    | GND_ISO | GND | GND_ISO            | GND    | GND_ISO                   | GND |
| 8    | GND_ISO | GND | GND_ISO            | GND    | GND_ISO                   | GND |

※空欄とGND\_ISOで使用しないピンは未接続としてください。

RS232C/RS422/RS485 の切替

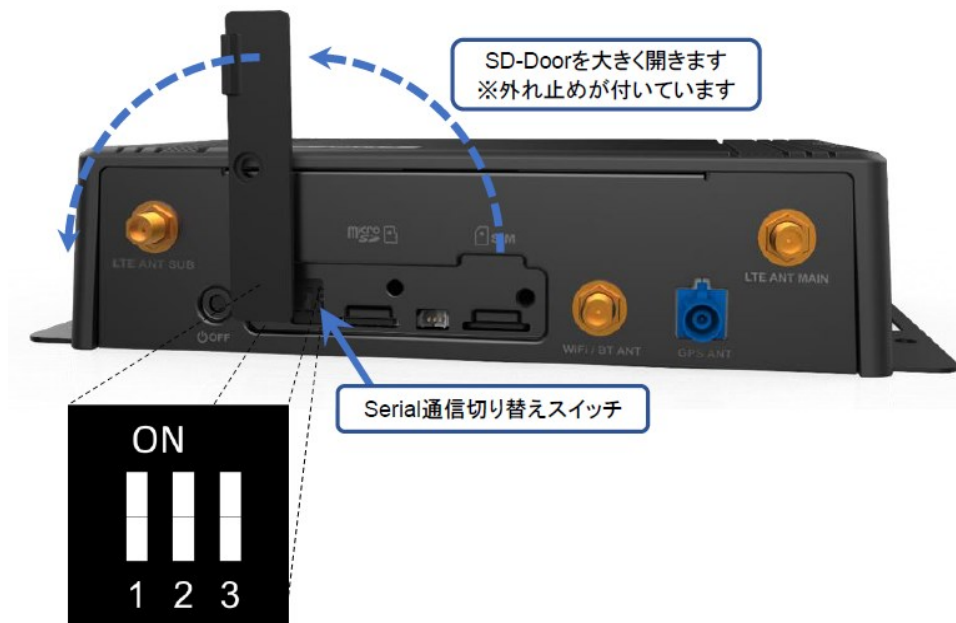


図 9 SW

SW 機能は以下の通りです。

表 6 SW 機能

| SW1 | SW2 | Serial I/F Mode           |
|-----|-----|---------------------------|
| OFF | OFF | LOOPBACK                  |
| ON  | OFF | RS-232C                   |
| OFF | ON  | RS-485 Half Duplex        |
| ON  | ON  | RS-485/RS-422 Full Duplex |


| SW3 | 終端抵抗 |
|-----|------|
| OFF | OPEN |
| ON  | 120Ω |

設定スイッチ(SW)は電源を切断した状態で操作してください。

RS232C で使用する場合、終端抵抗(120Ω)は必ず OFF にしてください。

終端は RS422/RS485 の信号線の最遠端で行います。本製品が最遠端になる場合は終端抵抗を ON にしてください。

GPIO コネクタの仕様は以下の通りです。

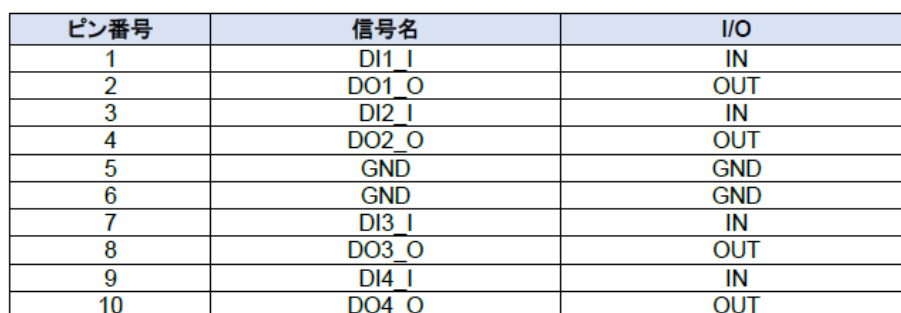

端子台に接続可能な電線は次の通りです。

## GPIO の入出力電圧(KILC12-\*)

GPIO の入出力電圧の仕様は以下の通りです。

### 【DI】

外部でプルアップ（プルアップ電圧は30V以下）してご使用してください。


閾値は以下となります。

表 6 仕様

| 状態   | 電圧     |
|------|--------|
| High | 1V 以上※ |
| Low  | 0～0.6V |

※プルアップ抵抗の定数と、本製品内の抵抗の定数で分圧されるのでご注意ください。

### DI回路ブロック図

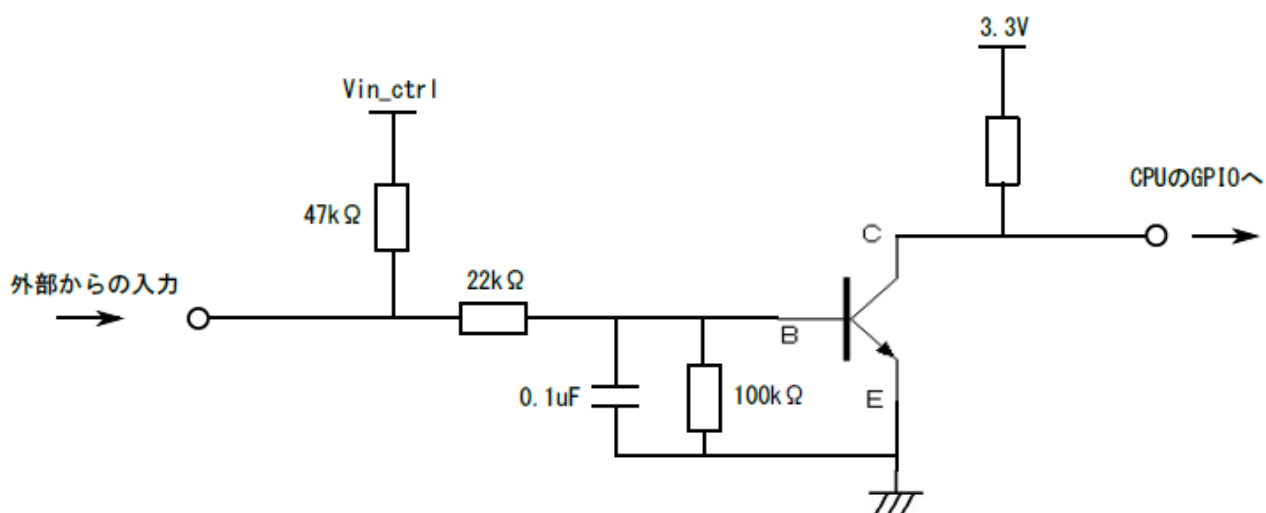


## 【DO】

外部でプルアップ（プルアップ電圧は30V以下）してご使用してください。

出力される電圧は、0V or プルアップ電圧となります。

DO回路ブロック図

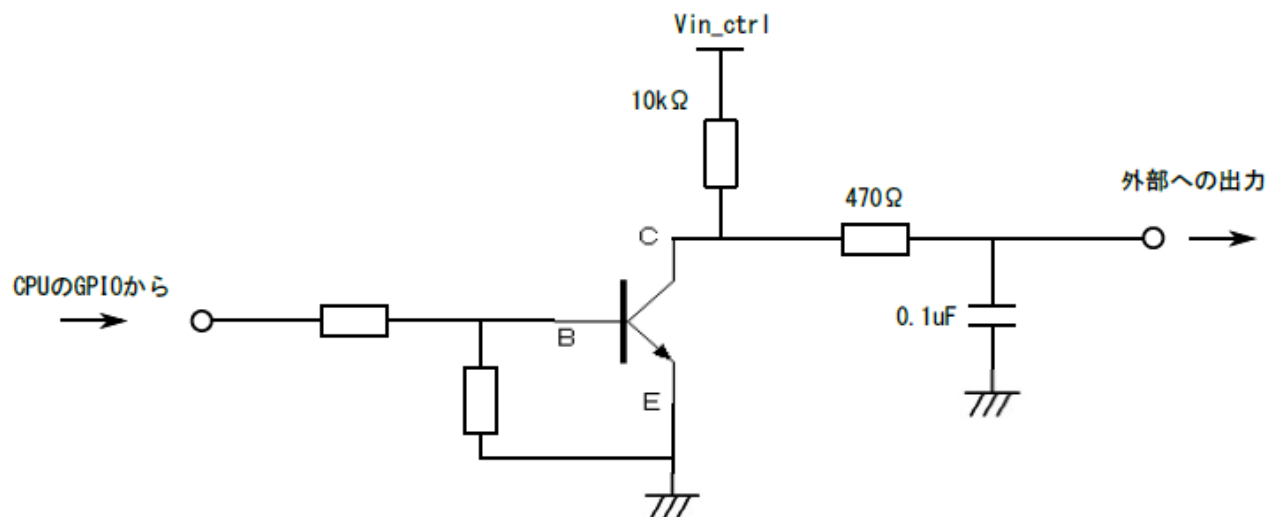



## 上位側接続ポート(KILS22)

上位側接続ポートの仕様は以下の通りです。

表 7 仕様

| 項目    | 内容                             |
|-------|--------------------------------|
| 適用規格  | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T |
| 伝送速度  | 1Gbps、100Mbps、10Mbps           |
| プロトコル | TCP/IP、UDP/IP                  |
| 機能    | Auto-MDIX、Auto-Negotiation     |
| 用途    | PC、PLC と接続します。                 |

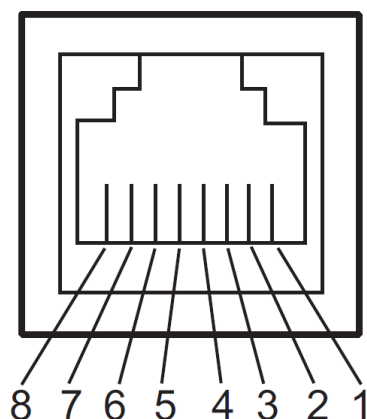


図 10 コネクタ

配線は以下の通りです。

表 8 ピンアサイン

| ピン<br>No | 1000BASE-T 内容 |           | 100BASE-TX/10BASE-T 内容 |        |
|----------|---------------|-----------|------------------------|--------|
| 1        | TRD0+         | 送受信データ 0+ | TX+                    | 送信データ+ |
| 2        | TRD0-         | 送受信データ 0- | TX-                    | 送信データ- |
| 3        | TRD1+         | 送受信データ 1+ | RX+                    | 受信データ+ |
| 4        | TRD2+         | 送受信データ 2+ | —                      |        |
| 5        | TRD2-         | 送受信データ 2- | —                      |        |
| 6        | TRD1-         | 送受信データ 1- | RX-                    | 受信データ- |
| 7        | TRD3+         | 送受信データ 3+ | —                      |        |
| 8        | TRD3-         | 送受信データ 3- | —                      |        |

LED(KILC12-\*、KILS22 共通)

LED は配置については以下の通りです。

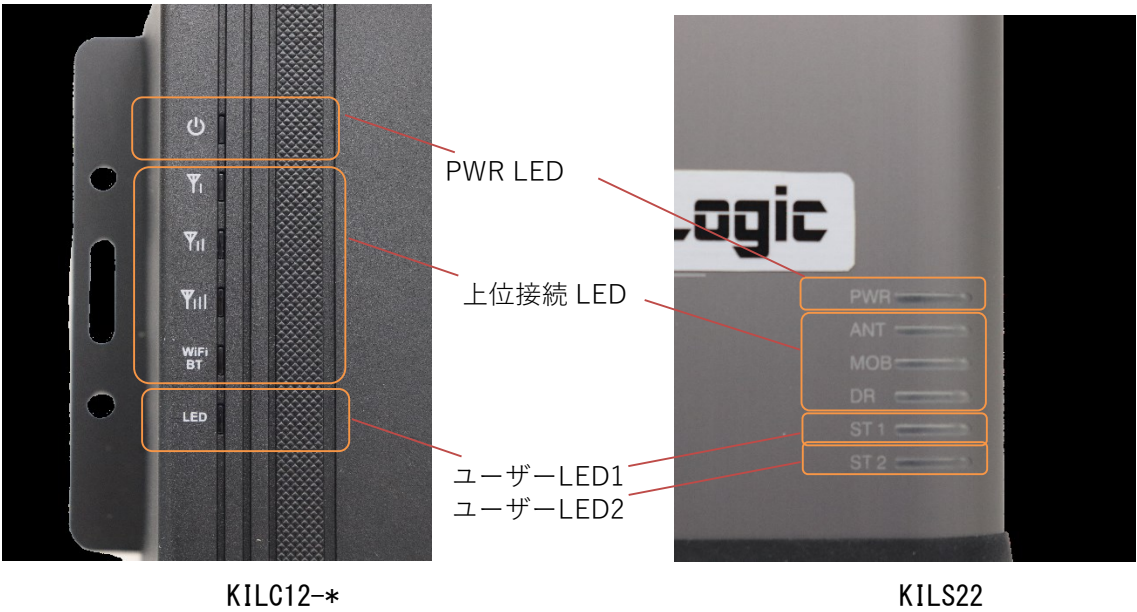


図 11 LED 配置

表 9

| LED 名    | 内容                         |
|----------|----------------------------|
| PWR LED  | 電源 電源オン時 点灯                |
| 上位接続 LED | 上位接続 LED 接続レベルにより点灯        |
| ユーザーLED1 | KES IoT Logic ソフトウェア起動時 点灯 |
| ユーザーLED2 | 未使用                        |

## 6. 設定

本製品の設定方法および概要について説明します。

### 6.1. 設定方法

設定方法は以下の通りです。

表 10 設定方法

| 設定     | 内容           | 方法        |
|--------|--------------|-----------|
| 初期設定   | 上位接続に関連する設定  | 初期設定 参照   |
| デバイス設定 | PLC 接続に関する設定 | デバイス設定 参照 |

### 6.2. PLC メモリマップ設定 概要

本製品は PLC メモリのデータをクラウドへ送信するタグと関連付ける必要があります。

GUI の設定にて、PLC メモリとクラウドを関連付けます。

メニューとの関連性は以下の通りです。

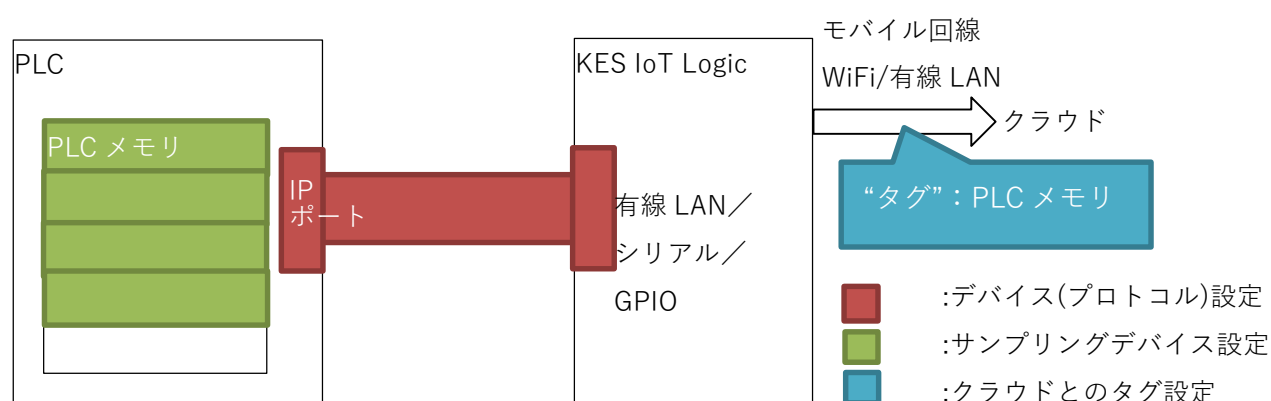


図 12 設定とメニューの関連性

# 7. 個体識別情報

本製品には個体識別情報を印字したシールが貼付されています。



KILC12-\*



KILS22

図 13 シール貼付位置(ケース裏面)

表 11 シール

| 該当箇所 | 内容           |
|------|--------------|
| ①    | ハードウェア個体識別情報 |
| ②    | 製品個体識別情報     |

## 8. 添付品

本製品には以下が添付します。

表 12 添付品

| 項目                    | 外観                                                                                  | 内容                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KILC12-*</b>       |                                                                                     |                                                                               |
| AC アダプタ               |    | KILC12-* 専用 AC アダプタ                                                           |
| DC ケーブル               |    | KILC12-* 専用 DC ケーブル<br>5m 品<br>3mm 被膜剥き線                                      |
| LTE アンテナ<br>WiFi アンテナ |   | KILC12-* 専用アンテナ<br>LTE と WiFi 用で SMA 端子の極性が異なります。間違った取り付けは製品を破損させますのでご注意ください。 |
| <b>KILS22</b>         |                                                                                     |                                                                               |
| AC アダプタ               |  | KILS22 専用 AC アダプタ                                                             |
| LTE/3G アンテナ           |  | KILS22 専用アンテナ                                                                 |

## 9. オプション品

本製品は以下のオプション品があります。(別売)

表 13 オプション品一覧

| 項目                        | 外観                                                                                  | 内容／型番                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>KILC12-J/KILS22 共通</b> |                                                                                     |                                                                       |
| ・サービス 50                  | —                                                                                   | LTE SIM 50GB 固定<br>SoftBank 回線<br>型番: OP-SERVICE-50SB                 |
| ・サービス 7                   | —                                                                                   | M2M SIM 7GB 固定<br>SoftBank 回線<br>型番: OP-SERVICE-7SB                   |
| <b>KILS22</b>             |                                                                                     |                                                                       |
| ・取付金具                     |   | フランジ金具取付/ネジ 4 本<br>型番: MK-1000                                        |
| ・DC ケーブル                  |  | 専用 DC ケーブル<br>5m 品 被膜 3mm 剥き線<br>青線:VCC / 白線:GND<br>型番: OP-DC-CE-5000 |

推奨品

KES IoT Logic 日本国内向け(KILC12-J)には別売の対応アンテナがあります。

電波状況に応じて選定いただくことが可能です。

表 14 対応アンテナ一覧

| 項目                  | 外観                                                                                  | 内容／型番                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KILC12-J</b>     |                                                                                     |                                                                                                                               |
| <b>ルーフトップアンテナ</b>   |    | メーカー： サガ電子<br>固定： ビス固定式<br>外形寸法： 90×20×65<br>同軸ケーブル長： 3, 5, 10m<br>防水： IPX2<br>型番： RTA827-*-SMAP<br>*はケーブル長 3, 5, 10<br>2 台必要 |
| <b>防水アンテナ</b>       |    | メーカー： 日本アンテナ<br>固定： 両面テープ、ネジ止め<br>外形寸法： 123×45×25<br>同軸ケーブル長： 5m<br>防水： IPX6<br>型番： DP-BRO-AD<br>2 台必要                        |
| <b>防水アンテナ</b>       |   | メーカー： 日本アンテナ<br>固定： 両面テープ、ネジ止め<br>外形寸法： 125×67×33<br>同軸ケーブル長： 5m<br>防水： IP66<br>型番： DP-BRO-RE<br>2 台必要                        |
| <b>2MIMO 防水アンテナ</b> |  | メーカー： 日本アンテナ<br>固定： 両面テープ、ネジ止め<br>外形寸法： 147×77×38<br>同軸ケーブル長： 5m<br>防水： IP56<br>型番： DP-BRO-MI2<br>1 台で接続可能                    |
| <b>2MIMO 防水アンテナ</b> |  | メーカー： 日本アンテナ<br>固定： 両面テープ<br>外形寸法： 90×40×14<br>同軸ケーブル長： 5m<br>防水： IP66<br>型番： WH-MI2-S<br>1 台で接続可能                            |

## 10. 梱包

梱包の荷姿は以下の通りです。



KILC12-\*



KILS22

図 14 梱包



## 11. 機能概要

本製品は、PLC から情報を読み込み、クラウドサービスへ送信する IoT ゲートウェイです。  
PLC から読み出す通信方式・プロトコル、クラウドサービスとの通信方式・使用するクラウドサービスを設定することにより機能します。設定は本製品の GUI にて行います。


図 15 システム構成例 にて説明します。

クラウドサービスは、Microsoft Azure、AWS、汎用クラウド(またはローカルサーバー)を使います。これらクラウドは、お客様にてご用意、または、KES よりリセール/構築が可能です。

接続する PLC、BI 閲覧用 PC、KES IoT Logic セットアップ PC はお客様にてご用意いただきます。

KES リモートサービスクラウドは、本製品メンテナンスとして KES が利用する機能です。

図 15 システム構成例

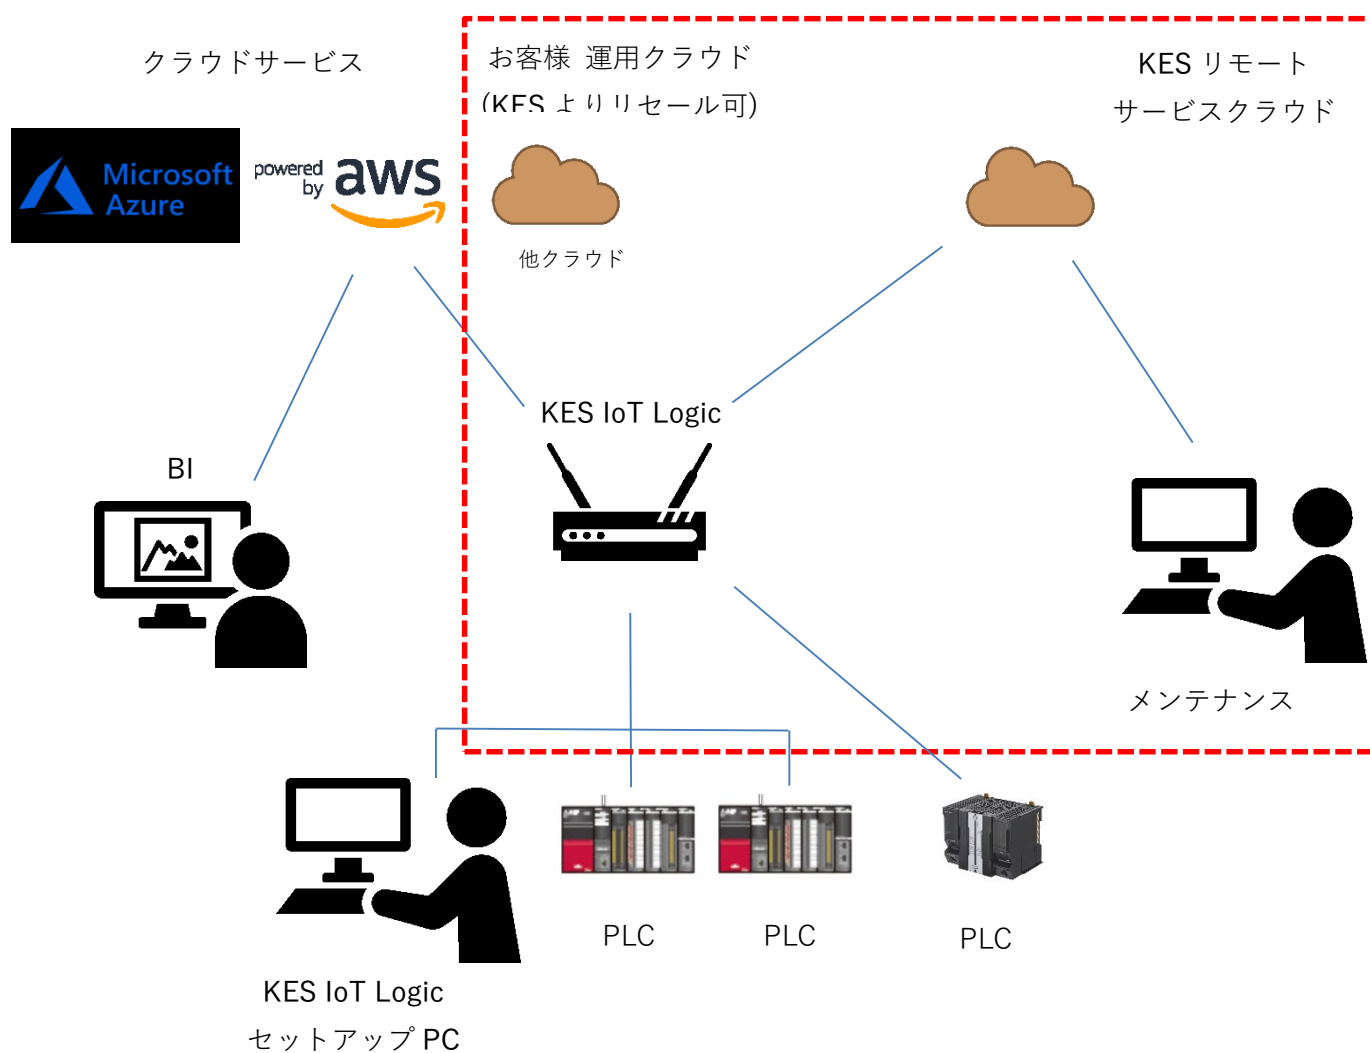

## 12. 機能一覧

本製品の機能一覧を、表 15 に示す。

表 15 機能一覧


| No | 機能                  | 概要                                              |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|
|    | PLC 通信              |                                                 |
| 1  | 定周期通信               | 定周期で PLC 通信し、メモリの値を取得する                         |
| 2  | データ処理通信             | メモリの値の変化を判断しメモリの値を取得する                          |
| 3  | 通信方式                | 本製品と PLC との通信方法                                 |
|    | 有線 LAN<br>(対応プロトコル) | 有線 LAN 接続による通信                                  |
|    | MC プロトコル            | 三菱電機製 MELSEC シリーズ 1E/3E(バイナリ) 対応                |
|    | FINS コマンド           | オムロン製 SYSMAC シリーズ FINS コマンド対応                   |
|    | KEYENCE 上位リンク       | キーエンス製 上位リンク通信対応                                |
|    | MODBUS TCP          | MODBUS TCP 接続機器対応                               |
|    | シリアル通信<br>(対応プロトコル) | シリアル接続(RS232C/422/485)による通信<br>(KILC12 のみサポート)  |
|    | MC プロトコル シリ<br>アル   | 三菱電機製 MELSEC シリーズ 1C/3C (ASCII) 対応              |
|    | MODBUS RTU          | MODBUS RTU 接続機器対応                               |
|    | MODBUS ASCII        | MODBUS ASCII 接続機器対応                             |
|    | GPIO 機能             | GPIO 接続による読込                                    |
| 4  | バッファリング機能           | 読込データのバッファリング機能                                 |
| 5  | 演算機能                | PLC から取得したメモリ値に加算等の演算処理を行う                      |
|    | クラウドサービス            |                                                 |
| 6  | クラウド選択              |                                                 |
|    | Microsoft Azure     | MQTT にて IoT Hub と通信する設定を行う                      |
|    | Amazon Web Service  | MQTT にて AWS IoT と通信する設定を行う                      |
|    | SB テクノロジーICC        | SB テクノロジー社 IoT Core Connect と通信設定を行う            |
|    | Machine Advisor     | EcoStruxure 社 Machine Advisor と通信設定を行う          |
|    | 汎用 MQTT サービス        | MQTT にて任意の MQTT ブローカーと通信する設定を行う                 |
|    | 汎用 HTTP サービス        | cURL コマンドにて、HTTP サーバーと通信する設定を行う                 |
| 7  | 通信接続方式              |                                                 |
|    | モバイル回線              | モバイル回線通信を使用（別途 通信 SIM の装着が必要）                   |
|    | Wi-Fi               | WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントを使った通信<br>(KILC12 のみサポート) |
|    | 有線 LAN              | RJ-45 Ethernet を使った通信(KILS22 のみサポート)            |
| 8  | ユーザー設定              | GUI へログインするさいのパスワードを変更できる                       |
| 9  | 時刻設定                | NTP サーバーを設定できる                                  |
| 10 | 稼働監視                | クラウドより稼働の有無を確認と、稼働／停止を設定できる                     |
| 11 | リカバリ                | 出荷状態にソフトウェアを戻すことができる                            |
| 12 | 電波強度確認              | モバイル回線／WiFi 接続時、電波強度の確認ができる                     |
| 13 | リモートサービス            | KES よりモジュールのアップデート等をリモートにて実施                    |

## 13. 機能仕様

### 13.1. PLC 通信

#### 13.1.1. 定周期通信

本製品は PLC へ一定周期で通信し、ユーザーが指定した PLC のメモリの値を取得します。

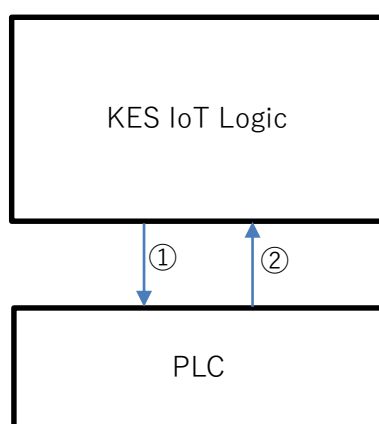

PLC への収集周期 + 誤差があり、時間は完全一致しません。

このため、特定時間内のデータ数をカウントする場合は、誤差範囲を考慮してください。

(KILC12 の場合)

最大 8 台の PLC からデータ取得が可能です。

シリアル通信 RS422、RS485 では、マルチドロップ設定にて 32 台(局番により区別)からデータ取得が可能です。

(KILS22 の場合)

有線 LAN 接続により 1 台の PLC からデータ取得が可能です。

通信タイムアウトについて

PLC からの応答待ちは、プロトコル設定 - タイマアウト時間[s] に設定した時間分を行います。

PLC からの応答待ちは、一定周期(プロトコル設定 - 読み取り周期[s])より優先します。

TCP 通信を行う場合、PLC に対して コネクション 確立を行う。この際にもタイマアウト時間分の待ちを行います。

通信タイムアウトが発生した場合、再通信開始、または再コネクション確立まで、固定で 10[s]の待ちを行う。再接続待ちは、一定周期(プロトコル設定 - 読み取り周期[s])より優先します。

かつ、通信エラー電文が同間隔で上位に通知します。

### 13.1.2. データ処理通信

本製品は PLC へ一定周期で通信し、ユーザーが指定した PLC のメモリの値の変化(ユーザーが指定したトリガー条件)を判断し、その際の PLC のメモリの値を取得します。

(KILC12 の場合)

最大 8 個のトリガー条件を指定が可能です。(定周期通信とデータ処理通信で最大 8 個まで設定が可能です。)

(KILS22 の場合)

最大 1 個のトリガー条件を指定が可能です。

### 13.1.3. 通信方式

表 16 有線 LAN

| No | 項目       | 内容                                                            |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | プロトコル    | IP v4                                                         |
| 2  | サブネットマスク | 1～30 マスクビット設定                                                 |
| 3  | 通信速度     | 1000Mbps(1000BASE-T),100Mbps(100BASE-TX),<br>10Mbps(10BASE-T) |

表 17 シリアル通信

| No | 項目      | 内容                                     |
|----|---------|----------------------------------------|
| 1  | 規格      | RS232C/RS422/RS485                     |
| 2  | ボーレート   | 4800/9600/19200/38400/57600/115Kbps    |
| 3  | データ長    | 8bit/7bit                              |
| 4  | ストップビット | 1bit/2bit                              |
| 5  | パリティ    | なし/奇数/偶数                               |
| 6  | フロー制御   | なし/XOR(未対応)                            |
| 7  | データ線    | 2 線式(RS485)/4 線式(RS422)<br>RS232C 時は無効 |

RS232C/RS422/RS485 はディップスイッチにより切替となります。同時利用はできません。

## 13.2. PLC 通信方式プロトコル

本製品と PLC 通信方式プロトコルの接続方式について記述します。

### 13.2.1. MC プロトコル

設定項目は以下の通りです。

| No | 項目             | 内容                                           |
|----|----------------|----------------------------------------------|
| 1  | IP アドレス        | シーケンサの IP アドレスを指定する                          |
| 2  | 接続対象ポート番号      | シーケンサのポート番号を指定する                             |
| 3  | GW ポート番号       | 応答を受ける GW 側のポート番号を指定する                       |
| 4  | 接続プロトコル        | 接続するプロトコル TCP か UDP かを指定する                   |
| 5  | MELSEC プロトコル   | MELSEC プロトコル 1E フレームか 3E フレームかを指定する(バイナリモード) |
| 6  | 局番             | 要求先ユニット局番を指定する                               |
| 7  | 監視タイマ          | シーケンサ監視タイマを指定する<br>設定値(×250)[ms]で指定する        |
| 8  | タイムアウト時間       | 応答受信までのタイムアウト時間を指定する                         |
| 9  | 対応コード          | バイナリコード固定(指定不可)                              |
| 10 | ネットワーク番号       | アクセス先ネットワーク No. 0 固定(指定不可)                   |
| 11 | PC 番号          | アクセス先ネットワーク局番 0xFF 固定(指定不可)                  |
| 12 | 要求先ユニット I/O 番号 | 先頭入出力番号 0x3FF 固定(指定不可)                       |

シーケンサ側の設定に合わせるように指定する必要があります。

他局アクセスは不可です。

接続可能なシーケンサは以下の通りです。

| No | 製品                          | 備考 |
|----|-----------------------------|----|
| 1  | QnA シリーズ(Ethernet ユニット)     |    |
| 2  | F シリーズ(Ethernet ユニット)       |    |
| 3  | L シリーズ(CPU 内蔵 Ethernet)     |    |
| 4  | L シリーズ(Ethernet ユニット)       |    |
| 5  | Q シリーズ(CPU 内蔵 Ethernet)     |    |
| 6  | Q シリーズ(Ethernet ユニット)       |    |
| 7  | iQ-F シリーズ(CPU 内蔵 Ethernet)  |    |
| 8  | iQ-F シリーズ(Ethernet ユニット)    |    |
| 9  | iQ-R シリーズ (CPU 内蔵 Ethernet) |    |
| 10 | iQ-R シリーズ (Ethernet ユニット)   |    |

デバイスコード一覧(MELSEC プロトコル 1E フレームの場合)

| No | デバイス名         | 設定可能範囲  | 備考 |
|----|---------------|---------|----|
| 1  | D : データレジスタ   | 0～65535 |    |
| 2  | W : リンクレジスタ   | 0～FFFF  |    |
| 3  | R : ファイルレジスタ  | 0～65535 |    |
| 4  | TS : タイマ接点    | 0～65535 |    |
| 5  | TC : タイマコイル   | 0～65535 |    |
| 6  | TN : タイマレジスタ  | 0～65535 |    |
| 7  | CS : カウンタ接点   | 0～65535 |    |
| 8  | CC : カウンタコイル  | 0～65535 |    |
| 9  | CN : カウンタレジスタ | 0～65535 |    |
| 10 | X : 入力        | 0～FFFF  |    |
| 11 | Y : 出力        | 0～FFFF  |    |
| 12 | M : 内部リレー     | 0～65535 |    |
| 13 | B : リンクリレー    | 0～FFFF  |    |
| 14 | F : アナランシェータ  | 0～65535 |    |

デバイスコード一覧(MELSEC プロトコル 3E フレームの場合)

| No | デバイス名          | 設定可能範囲   | 備考                            |
|----|----------------|----------|-------------------------------|
| 1  | SM: 特殊リレー      | 0～999999 |                               |
| 2  | SD: 特殊レジスタ     | 0～999999 |                               |
| 3  | X : 入力         | 0～FFFFFF |                               |
| 4  | Y : 出力         | 0～FFFFFF |                               |
| 5  | M : 内部リレー      | 0～999999 |                               |
| 6  | L : ラッチリレー     | 0～999999 |                               |
| 7  | F : アナランシェータ   | 0～999999 |                               |
| 8  | V : エッジリレー     | 0～999999 |                               |
| 9  | B : リンクリレー     | 0～FFFFFF |                               |
| 10 | D : データレジスタ    | 0～999999 | iQ-R/iQ-F シリーズ 拡張レジスタへはアクセス不可 |
| 11 | W : リンクレジスタ    | 0～FFFFFF | iQ-R/iQ-F シリーズ 拡張レジスタへはアクセス不可 |
| 12 | TS: タイマ接点      | 0～999999 |                               |
| 13 | TC: タイマコイル     | 0～999999 |                               |
| 14 | TN: タイマレジスタ    | 0～999999 |                               |
| 15 | SS: 積算タイマ接点    | 0～999999 |                               |
| 16 | SC: 積算タイマコイル   | 0～999999 |                               |
| 17 | SN: 積算タイマレジスタ  | 0～999999 |                               |
| 18 | CS: カウンタ接点     | 0～999999 |                               |
| 19 | CC: カウンタコイル    | 0～999999 |                               |
| 20 | CN: カウンタレジスタ   | 0～999999 |                               |
| 21 | SB: リンク特殊リレー   | 0～FFFFFF |                               |
| 22 | SW: リンク特殊レジスタ  | 0～FFFFFF |                               |
| 23 | S : ステップリレー    | 0～999999 |                               |
| 24 | DX: ダイレクト入力    | 0～FFFFFF |                               |
| 25 | DY: ダイレクト出力    | 0～FFFFFF |                               |
| 26 | Z : インデックスレジスタ | 0～999999 |                               |
| 27 | R : ファイルレジスタ   | 0～999999 |                               |
| 28 | ZR: ファイルレジスタ   | 0～999999 |                               |

接続する機器(シリーズ及びモデル)により、設定範囲は異なる。機器のユーザーズマニュアルを参照してください。



## デバイスコードと種別

デバイスコードにより、データの種別(ビット幅のデータを持つデバイスかワード幅のデータを持つデバイスか分かれる)、およびアドレス表現が異なります。以下に記載します。

| 種別      | アドレス表現 | デバイスコード                                                                                                                                                |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワードデバイス | 10 進   | TN：タイマレジスタ<br>SN：積算タイマレジスタ<br>CN：カウンタレジスタ<br>D：データレジスタ<br>SD：特殊レジスタ<br>Z：インデックスレジスタ<br>R：ファイルレジスタ<br>ZR：ファイルレジスタ                                       |
|         | 16 進   | W：リンクレジスタ<br>SW：リンク特殊レジスタ                                                                                                                              |
| ビットデバイス | 10 進   | M：内部リレー<br>L：ラッチリレー<br>F：アナンシェータ<br>V：エッジリレー<br>S：ステップリレー<br>SM：特殊リレー<br>TS：タイマ接点<br>TC：タイマコイル<br>SS：積算タイマ接点<br>SC：積算タイマコイル<br>CS：カウンタ接点<br>CC：カウンタコイル |
|         | 16 進   | X：入力<br>Y：出力<br>B：リンクリレー<br>SB：リンク特殊リレー<br>DX：ダイレクト入力<br>DY：ダイレクト出力                                                                                    |

## 設定可否の条件

読込先のデバイスの種別と開始アドレス、アクセスタイプ、データ型、インデックスにより設定ができない条件があります。以下に記載します。

| 種別      | サンプリングデバイス設定 |          | クラウドとのタグ設定   |                 | 設定可否 |
|---------|--------------|----------|--------------|-----------------|------|
|         | 開始アドレス       | アクセスタイプ  | データ型         | インデックス          |      |
| ワードデバイス | すべて          | WORD     | INT16/UINT16 | 0～要素数(※3)-1 の範囲 | OK   |
|         |              |          |              | 要素数(※3) 以上の値    | NG   |
|         |              |          | INT32/UINT32 | 0～要素数(※3)-2 の範囲 | OK   |
|         |              |          |              | 要素数(※3)-1 以上の値  | NG   |
|         |              |          | FLOAT        | 0～要素数(※3)-2 の範囲 | OK   |
|         |              |          |              | 要素数(※3)-1 以上の値  | NG   |
| ビットデバイス | ※1           | WORD(※4) | INT16/UINT16 | 0～要素数(※3)-1 の範囲 | OK   |
|         |              |          |              | 要素数(※3) 以上の値    | NG   |
|         |              |          | INT32/UINT32 | 0～要素数(※3)-2 の範囲 | OK   |
|         |              |          |              | 要素数(※3)-1 以上の値  | NG   |
|         | ※2           | WORD     | すべて          | すべて             | NG   |
|         | すべて          | BIT(※5)  | BIT 以外       | すべて             | NG   |
|         |              |          | BIT          | 0～要素数(※3)-1 の範囲 | OK   |
|         |              |          |              | 要素数(※3) 以上の値    | NG   |

※1 16 で割り切れる開始アドレス(例 0[10 進]、4096[10 進]、F0[16 進]、FFFFFF0[16 進])

※2 16 で割り切れない開始アドレス(例 1[10 進]、4095[10 進]、F8[16 進]、FFFFFFF[16 進])

※3 サンプリングデバイス設定の要素数に設定した値

※4 ビットデバイスに対する WORD アクセスする場合、要素数、およびインデックスは 16 ビット分を 1 単位として扱う(以下 例 W 256 より WORD アクセスで 2 要素 W 287 までを読み込む)

| インデックス |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | [0]  | [1] |
|--------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|
| 単位     | 1bit                         | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit  | 1bit |     |
| Wアドレス  | 256                          | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | ～     | 287  |     |
| データ    | クラウドへの通知データ  UINT16 で 10 進数値 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 通知データ |      |     |

※5 ビットデバイスに対する BIT アクセスする場合、要素数、およびインデックスは 1 ビット分を 1 単位として扱う(以下 例 W 256 より BIT アクセスで 32 要素 W 287 までを読み込む)

| インデックス | [0]  | [1]  | [2]  | [3]  | [4]  | [5]  | [6]  | [7]  | [8]  | [9]  | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | ～ | [31] |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| 単位     | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | 1bit | ～ | 1bit |
| Wアドレス  | 256  | 257  | 258  | 259  | 260  | 261  | 262  | 263  | 264  | 265  | 266  | 267  | 268  | 269  | 270  | 271  | 272  | ～ | 287  |
| データ    | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | 0/1  | ～ | 0/1  |

設定可否 NG とは、クラウドとのタグ設定 の保存にて、エラーが表示される状態のこと。

### 13.2.2. FINS コマンド

設定項目は以下の通りです。

| No | 項目            | 内容                         |
|----|---------------|----------------------------|
| 1  | IP アドレス       | PLC の IP アドレスを指定する         |
| 2  | 接続対象ポート番号     | PLC のポート番号を指定する            |
| 3  | 接続プロトコル       | 接続するプロトコル TCP か UDP かを指定する |
| 4  | 相手先ネットワークアドレス | 相手先ネットワークアドレスを指定する         |
| 5  | 相手先ノードアドレス    | 相手先ノードアドレスを指定する            |
| 6  | 相手先号機アドレス     | 相手先号機アドレスを指定する             |
| 7  | 発行元ネットワークアドレス | 発行元ネットワークアドレスを指定する         |
| 8  | 発行元ノードアドレス    | 発行元ノードアドレスを指定する            |
| 9  | 発行元号機アドレス     | 発行元号機アドレスを指定する             |
| 10 | タイムアウト時間      | 応答受信までのタイムアウト時間を指定する       |

10BASE-5／10BASE-2 接続 未対応。

接続可能なシーケンサは以下の通りです。

| No | 製品                        | 備考 |
|----|---------------------------|----|
| 1  | NX シリーズ(CPU 内蔵 Ethernet)  |    |
| 2  | CS シリーズ(CPU 内蔵 Ethernet)  |    |
| 3  | CJ シリーズ(CPU 内蔵 Ethernet)  |    |
| 4  | CP シリーズ(CPU 内蔵 Ethernet)  |    |
| 5  | NSJ シリーズ(CPU 内蔵 Ethernet) |    |

デバイスコード一覧

| No | エリア種別           | データ種類 | 備考 |
|----|-----------------|-------|----|
| 1  | CIO:チャンネル I/O   | ビット   |    |
| 2  |                 | チャンネル |    |
| 3  | WR:内部補助リレー      | ビット   |    |
| 4  |                 | チャンネル |    |
| 5  | HR:保持リレー        | ビット   |    |
| 6  |                 | チャンネル |    |
| 7  | AR:特殊補助リレー      | ビット   |    |
| 8  |                 | チャンネル |    |
| 9  | TIM:タイマ:アップフラグ  | ビット   |    |
| 10 | TIM:タイマ         | 現在値   |    |
| 11 | CNT:カウンタ:アップフラグ | ビット   |    |
| 12 | CNT:カウンタ        | 現在値   |    |

|    |                         |        |  |
|----|-------------------------|--------|--|
| 13 | DM:データメモリ               | ビット    |  |
| 14 |                         | チャンネル  |  |
| 15 | 各 EM:拡張データメモリ           | ビット    |  |
| 16 |                         | チャンネル  |  |
| 17 | EM:拡張データメモリ:カレントバンク No. | バンク No |  |
| 18 | TK:タスクフラグ:ビット           | ビット    |  |
| 19 | TK:タスクフラグ:ステータス         | ビット    |  |
| 20 | IR:インデックスレジスタ           | 現在値    |  |
| 21 | DR:データレジスタ              | 現在値    |  |
| 22 | クロックパルス ビット             | ビット    |  |
| 23 | コンディションフラグ ビット          | ビット    |  |

ビット配列で複数データを読み込む際、1 アドレス内を超える要素数指定は許可していません。

INT32、UINT32 でアクセスを行う場合、アドレスをビッグエンディアンとしてデータ送受信します。

ビッグエンディアンの例：

通信ログ上のデータ：0x1234 5678

クラウドサービスへの通知：0x5678 1234

### 13.2.3. KEYENCE 上位リンク

設定項目は以下の通りです。

| No | 項目        | 内容                         |
|----|-----------|----------------------------|
| 1  | IP アドレス   | PLC の IP アドレスを指定する         |
| 2  | 接続対象ポート番号 | PLC のポート番号を指定する            |
| 3  | 接続プロトコル   | 接続するプロトコル TCP か UDP かを指定する |
| 4  | タイムアウト時間  | 応答受信までのタイムアウト時間を指定する       |

接続可能な PLC は以下の通りです。

| No | 製品                                     | 備考                     |
|----|----------------------------------------|------------------------|
| 1  | KV-8000/7500/5500                      | KV-EP21V、KV-NC1EP 仕様共通 |
| 2  | KV-5000                                | KV-LE21V 仕様共通          |
| 3  | KV-7000<br>イーサ拡張ユニット KV-XLE02          |                        |
| 4  | イーサ拡張ユニット KV-LE21V                     |                        |
| 5  | KV-3000/1000/700<br>イーサ拡張ユニット KV-LE20V |                        |
| 6  | KV-700<br>イーサ拡張ユニット KV-LE20A           |                        |

デバイスコード一覧

| No | デバイス名       | データ種類 | 備考              |
|----|-------------|-------|-----------------|
| 1  | リレー         | R     |                 |
| 2  | リンクリレー      | B     | KV-LE20A(未サポート) |
| 3  | 内部補助リレー     | MR    |                 |
| 4  | ラッチリレー      | LR    |                 |
| 5  | コントロールリレー   | CR    |                 |
| 6  | ワークリレー      | VB    | KV-LE20A(未サポート) |
| 7  | データメモリ      | DM    |                 |
| 8  | 拡張データメモリ    | EM    |                 |
| 9  | ファイルレジスタ    | FM    |                 |
| 10 |             | ZF    | KV-LE20A(未サポート) |
| 11 | リンクレジスタ     | W     | KV-LE20A(未サポート) |
| 12 | テンポラリデータメモリ | TM    |                 |
| 13 | インデックスレジスタ  | Z     | KV-LE20A(未サポート) |
| 14 | タイマ         | T     |                 |
| 15 | タイマ（現在値）    | TC    | KV-LE20A(未サポート) |
| 16 | タイマ（設定値）    | TS    | KV-LE20A(未サポート) |

|    |                   |     |                          |
|----|-------------------|-----|--------------------------|
| 17 | カウンタ              | C   |                          |
| 18 | カウンタ（現在値）         | CC  | KV-LE20A(未サポート)          |
| 19 | カウンタ（設定値）         | CS  | KV-LE20A(未サポート)          |
| 20 | 高速カウンタ            | CTH | KV-8000/7500/5500(未サポート) |
| 21 | 高速カウンタコンパレータ（設定値） | CTC | KV-8000/7500/5500(未サポート) |
| 22 | デジタルトリマ           | AT  |                          |
| 23 | コントロールメモリ         | CM  |                          |
|    | ワークメモリ            | VM  | KV-LE20A(未サポート)          |

KV-LE20A への書き込みは必ず U.(16bit 符号なし)を指定してアクセスする必要がある。

設定範囲は、各機器のデバイス設定範囲を確認してください。

ビットデバイスのアドレス表記に関して、下位 2 桁はビット No.を示しているためご注意ください。

例：アドレス 100 ビット No.5 の場合アドレス[10005]をご指定下さい。

### 13.2.4. MODBUS TCP/IP

設定項目は以下の通りです。

| No | 項目        | 内容                         |
|----|-----------|----------------------------|
| 1  | IP アドレス   | PLC の IP アドレスを指定する         |
| 2  | 接続対象ポート番号 | PLC のポート番号を指定する            |
| 3  | 接続プロトコル   | 接続するプロトコル TCP か UDP かを指定する |
| 4  | タイムアウト時間  | 応答受信までのタイムアウト時間を指定する       |

接続可能な PLC は MODBUS/TCPIP 対応機器となります。

ファンクションコード一覧

| No | ファンクションコード名            | 備考 |
|----|------------------------|----|
| 1  | read coils             |    |
| 2  | read discrete inputs   |    |
| 3  | read holding registers |    |
| 4  | read input registers   |    |
| 5  | write single coil      |    |
| 6  | write single register  |    |

INT32、UINT32 でアクセスを行う場合、アドレスをビッグエンディアンとしてデータ送受信します。

ビッグエンディアンの例：

通信ログ上のデータ：0x1234 5678

クラウドサービスへの通知：0x5678 1234

※アドレスについて

相対アドレスでの設定となります。

例：機器のアドレス 100 にアクセスしたい場合

開始アドレスを+1 した”101”を設定してください。

### 13.2.5. MC プロトコル シリアル

(KILC12 のみサポート)

設定項目は以下の通りです。

| No | 項目             | 内容                                                                             |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ボーレート          | 4800/9600/19200/38400/57600/115Kbps かを指定する                                     |
| 2  | データ長           | 7bit/8bit を指定する                                                                |
| 3  | ストップビット        | 1bit/2bit を指定する                                                                |
| 4  | パリティ           | なし/偶数/奇数か指定する                                                                  |
| 5  | フロー制御          | なし固定                                                                           |
| 6  | MELSEC プロトコル   | MELSEC プロトコル 1C フレームか 3C フレームを指定する                                             |
| 7  | 局番             | 要求先ユニット局番を指定する                                                                 |
| 7  | 監視タイマ          | コマンドを受信後、送信するまでの待ち時間を指定する<br>設定値(×10)[ms]で指定する<br>※MELSEC プロトコル 1C フレームの場合のみ有効 |
| 8  | タイムアウト時間       | 応答受信までのタイムアウト時間を指定する                                                           |
| 10 | ネットワーク番号       | アクセス先ネットワーク No. 0 固定(指定不可)                                                     |
| 11 | PC 番号          | アクセス先ネットワーク局番 0xFF 固定(指定不可)                                                    |
| 12 | 要求先ユニット I/O 番号 | 先頭入出力番号 0x3FF 固定(指定不可)                                                         |

接続可能なシーケンサは以下の通りです。

| No | 製品                 | 備考 |
|----|--------------------|----|
| 1  | QnA シリーズ(シリアルユニット) |    |
| 2  | F シリーズ(シリアルユニット)   |    |
| 3  | L シリーズ(シリアルユニット)   |    |

デバイスコード一覧は MC プロトコルと同じです。

1C → 1E , 3C → 3E の表を参照ください。



### 13.2.6. MODBUS RTU

(KILC12 のみサポート)

設定項目は以下の通りです。

| No | 項目      | 内容                                         |
|----|---------|--------------------------------------------|
| 1  | ボーレート   | 4800/9600/19200/38400/57600/115Kbps かを指定する |
| 2  | データ長    | 8bit を指定する                                 |
| 3  | ストップビット | 1bit/2bit を指定する                            |
| 4  | パリティ    | なし/偶数/奇数か指定する                              |
| 5  | フロー制御   | なし固定                                       |
| 6  | データ線    | 2 線式/4 線式を指定する                             |

接続可能な PLC は MODBUS RTU 対応機器となります。

マスターとして動作します。

ファンクションコード一覧は MODBUS/TCP IP と同じです。

### 13.2.7. MODBUS ASCII

(KILC12 のみサポート)

設定項目は以下の通りです。

| No | 項目      | 内容                                       |
|----|---------|------------------------------------------|
| 1  | ボーレート   | 4800/9600/19200/38400/57600/115Kbps かを指定 |
| 2  | データ長    | 8bit/7bit を指定する                          |
| 3  | ストップビット | 1bit/2bit を指定する                          |
| 4  | パリティ    | なし/偶数/奇数か指定する                            |
| 5  | フロー制御   | なし固定                                     |
| 6  | データ線    | 2 線式/4 線式を指定する                           |

接続可能な PLC は MODBUS ASCII 対応機器となります。

マスターとして動作します。

ファンクションコード一覧は MODBUS/TCP IP と同じです。


(KILC12 のみサポート)

| No | 項目 |
|----|----|
|----|----|

| No | 項目            | 内容              |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | デジタル入力/デジタル出力 | DI/DO/AI から指定する |
| 2  | ポート           | 0～47 から指定する     |

設定項目と物理接続(コネクタ Pin 配)は以下の通りです。

| GUI 設定    | コネクタ |            |        | 備考    |
|-----------|------|------------|--------|-------|
| アナログ／デジタル | ポート  | CON        | Pin No |       |
| DO        | 0    | DI/DO コネクタ | 1      | DI1_I |
|           | 1    | DI/DO コネクタ | 3      | DI2_I |
|           | 2    | DI/DO コネクタ | 7      | DI3_I |
|           | 3    | DI/DO コネクタ | 9      | DI4_I |
|           | 4～47 | -          | -      | 未使用   |
| DI        | 0    | DI/DO コネクタ | 2      | DO1_O |
|           | 1    | DI/DO コネクタ | 4      | DO2_O |
|           | 2    | DI/DO コネクタ | 8      | DO3_O |
|           | 3    | DI/DO コネクタ | 10     | DO4_O |
|           | 4～47 | -          | -      | 未使用   |
| AI        | 0～47 | -          | -      | 未使用   |

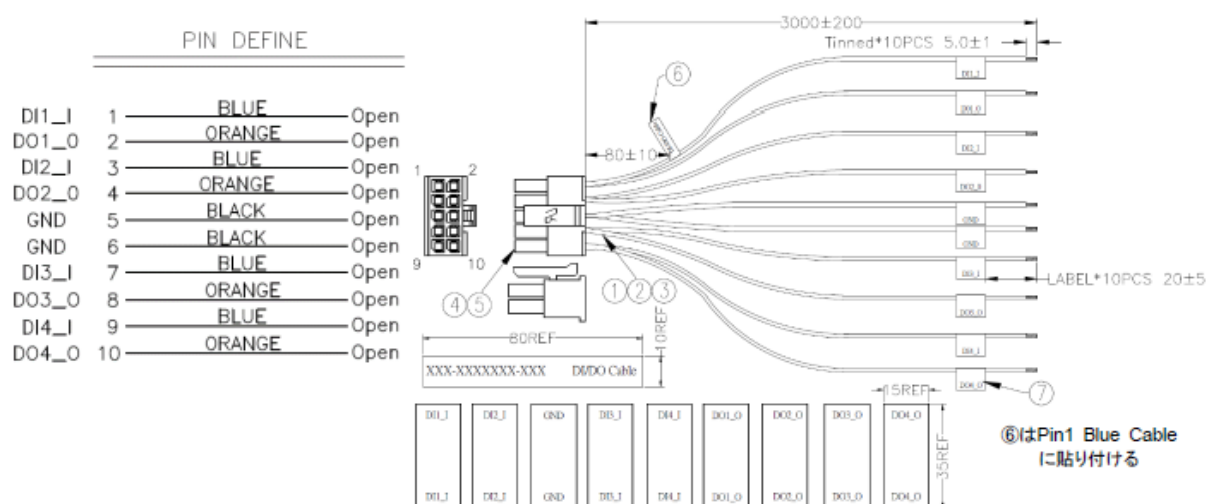

### 13.3. バッファリング機能

上位クラウド側の回線が切断している場合、下位 PLC のデータは収集しつづけ、内部でデータをバッファリングします。

また、上位回線が復帰した場合、そこまで貯めたデータを順次送信します。

バッファリングのデータは 192M Byte までです。

再送時は 10msec 間隔で溜まっているデータを順次送信し、IoT HUB/AWS IoT ブローカーの負荷を落とします。

バッファリングデータの保証範囲は電源投入中のみとし、電源断でバッファリング領域はクリアします。

### 13.4. 演算機能

各取得したデータに関して、単位の桁合わせを目的として GW 内で演算し演算結果を上位クラウドへ送信することができます。

設定方法に関しては 15.3.4 クラウドとのタグ設定に記載

## 13.5. クラウドサービス

### 13.5.1. 通信仕様

切断→接続について

接続の対数 Backoff + リトライを行っているため、

1 秒、2 秒、4 秒、8 秒、16 秒の Backoff リトライ + トータル 30 秒での Backoff リトライのリトライを行います。（複数台が IoT HUB に接続されている状態での IoT HUB 復帰時等の負荷対策となります。）

接続→切断検出に関して

上位通信エラーの判断は 30 秒のタイムアウトにより認識します。

ただし、上位の接続エラーの確認はできません。

この場合、LED ランプによる上位再接続状態を確認します。（5.1 各部の仕様参照）

### 13.5.2. Microsoft Azure

Azure の IoT Hub に対してデータのアップロードを行います。

接続文字列を設定し、特定の IoT Hub へ接続します。

SAS Token による接続に対応します。

接続文字列等の設定方法は 15.2.2.2 Azure に記載。

### 13.5.3. Amazon Web Service

AWS の IoT に対してデータのアップロードを行います。

エンドポイント、モノの名前を設定し、特定の IoT へ接続します。

エンドポイント等の設定方法は 15.2.2.1 AWS に記載。

### 13.5.4. SB テクノロジー IoT Core Connect

IoT Core Connect（Azure IoT Hub）に対してデータのアップロードを行います。

接続文字列を設定し、特定の IoT Hub へ接続します。

SAS Token による接続に対応します。

接続文字列等の設定方法は 15.2.2.1 AWS に記載。

### 13.5.5. EcoStruxure Machine Advisor

Machine Advisor に対してデータのアップロードを行います。

クラウド側からの書き込みは不可です。

### 13.5.6. 汎用 MQTT サービス

MQTT ブローカーに対して収集データのアップロードを行います。

### 13.5.7. 汎用 HTTP サービス

HTTPRequest によりデータ受信可能な汎用 HTTP サーバー、もしくはクラウドサービスに対して収集データのアップロードを行います。

アップロード方法は CURL コマンドのパラメータを指定することにより設定します。


送信データは必ず json フォーマットでの送信となる。ヘッダーへの指定では注意ください。  
HTTP 送信の場合、クラウド側からの接続デバイスに対する書込みは不可です。

## 13.6. クラウド間通信

### 13.6.1. 接続機器データ収集


接続機器からクラウド側へ情報を送信します。

接続機器からクラウド側へ情報を送信フロー、送信する JSON フォーマットは下記の通りです。

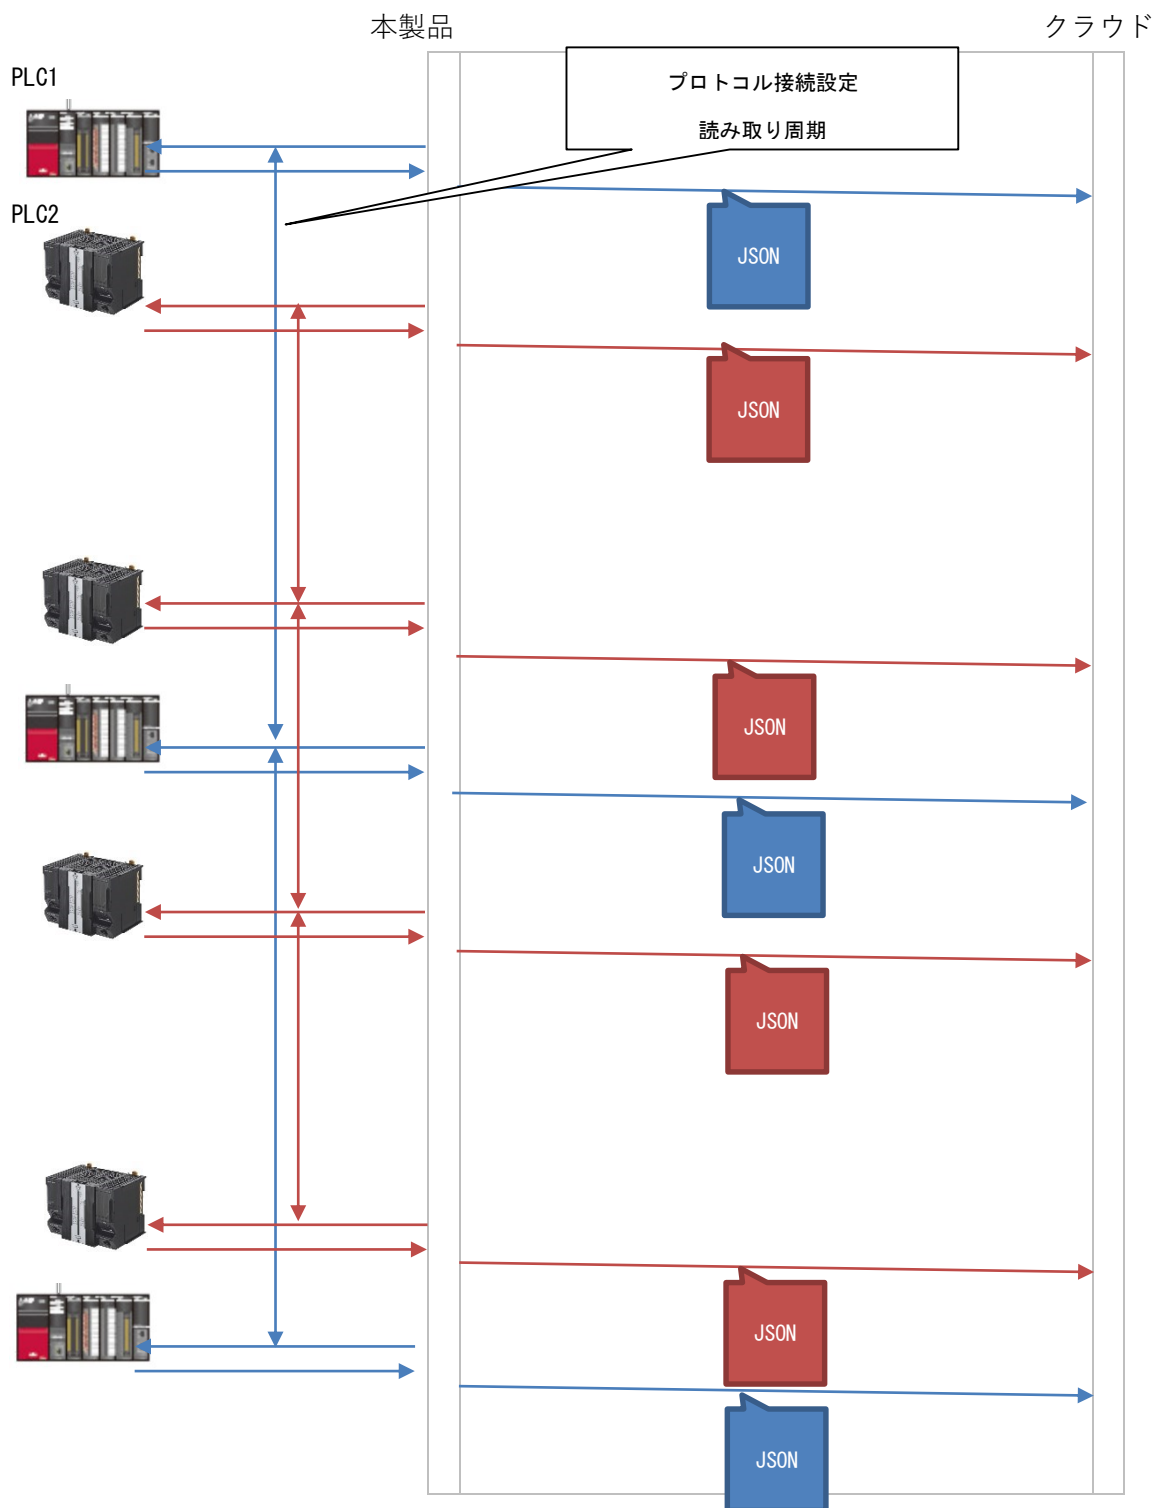


以下のフォーマットでクラウド側へ送信します。

### ● PLC 接続時 Logic 送信データ (サンプル)

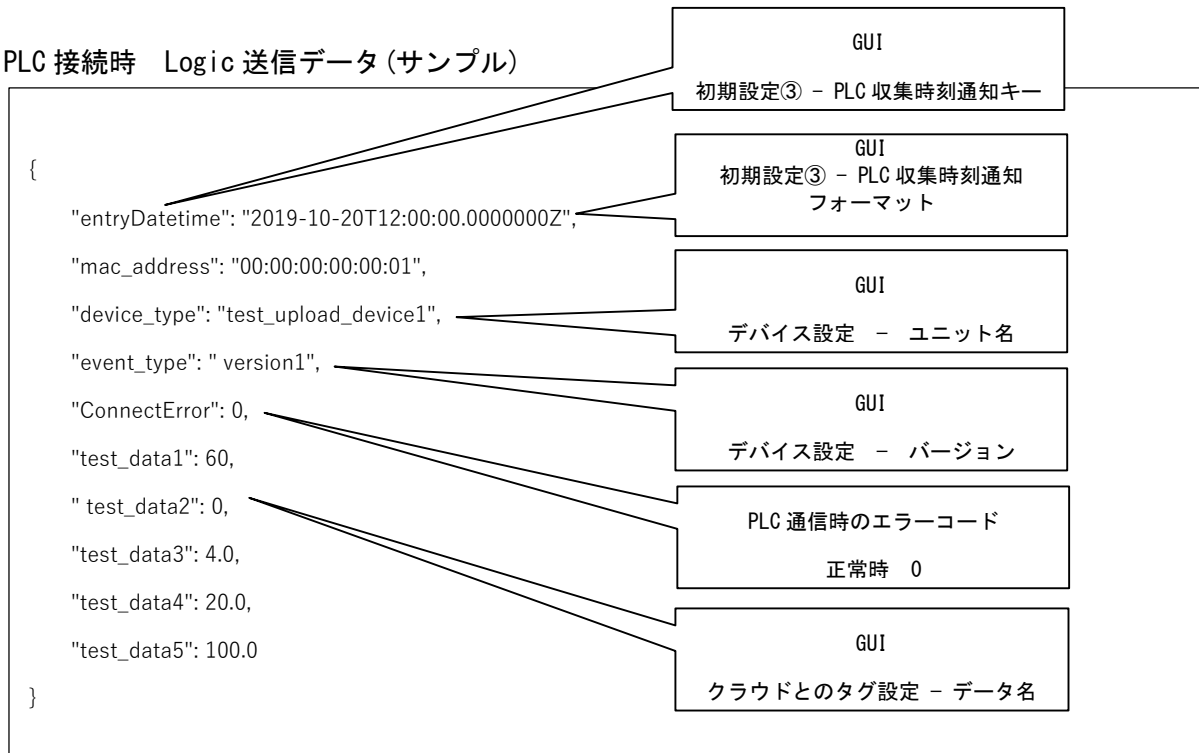

PLC との通信にてエラーが発生したさい、以下のデータを送信する。

### ● PLC 切断時データ (サンプル)

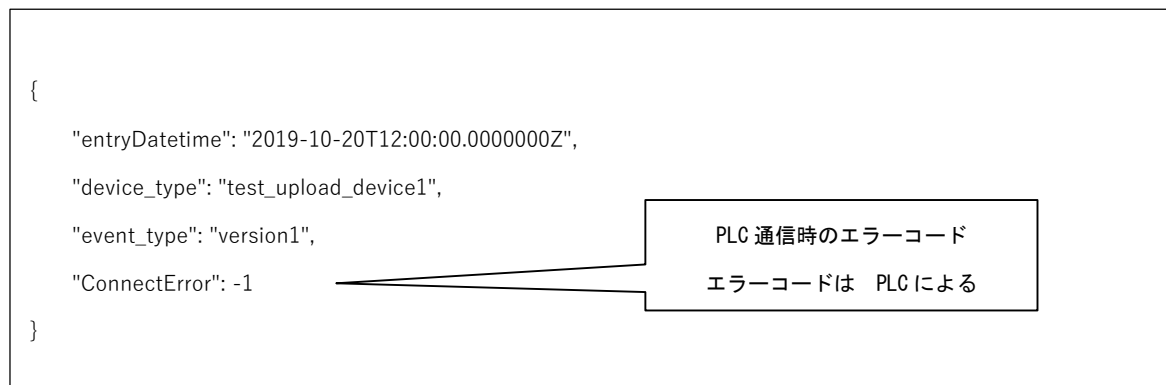

Microsoft Azure の場合、本製品は IoT Hub に属する IoT Device にあたります。送信データは、IoT Device の D2C メッセージとして送信します。

Amazon Web Service の場合、本製品は AWS ブローカーの thing にあたります。送信データは、Thing からの Publish として送信します。

SB テクノロジー IoT Core Connect の場合、Microsoft Azure と同様です。


汎用 MQTT サービスの場合、MQTT メッセージブローカーへの Publish として送信します。

汎用 HTTP サービスの場合、REST API によるデータ部として送信します。

### 13.6.2. 接続機器データ書込

クラウド側から接続デバイスに対して書込みを行います。

1 送信電文で 1 ワード、または 1 点、またはクラウドとのタグ設定のデータ名 1 つへの書込みを行います。  
接続機器への書き込みフロー、書き込む JSON、書き込み結果 JSON フォーマットは下記の通りです。

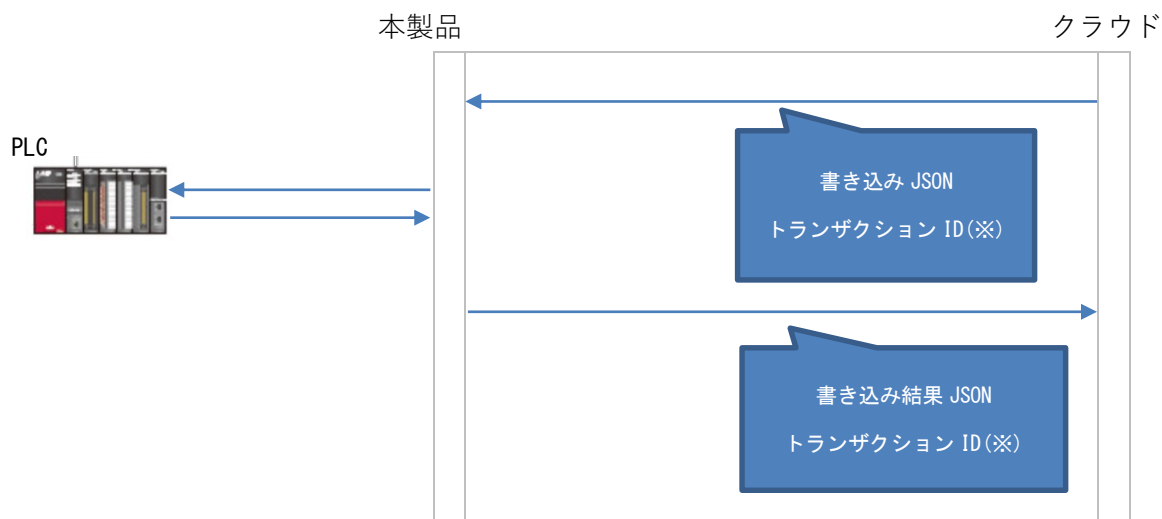

※ トランザクション ID は、送信電文の対を取るために設定する任意情報になります。クラウド側より設定をした値が対応する書き込み結果としてエコーバックしてきます。この情報を元に送信したデータに対する応答であることを確認します。

ただし、Machine Advisor、汎用 HTTP サービスを選択した場合、クラウドからの書込みはできません。

Microsoft Azure の場合、本製品は、IoT Device からの C2D メッセージまたは DirectMethod による送信に対応します。クラウドから送信する JSON フォーマットは同じです。

DirectMethod を利用する場合、メソッド名を設定する必要があります。メソッド名により各デバイスへ書込みが実行されます。

Amazon Web Service の場合、クラウドからの送信データは、Thing への Publish トピックとして送信します。本製品では subscribe のトピック名とクラウドから送信する Publish トピックを一致させることにより、JSON データを受信します。

SB テクノロジー IoT Core Connect の場合、Microsoft Azure と同様です。

汎用 MQTT サービスの場合、MQTT メッセージブローカーからの subscribe として受信します。



対応プロトコルごとの JSON フォーマットは以下の通りです。

### 13.6.2.1.MC プロトコル、MC プロトコル シリアル

以下のいずれかのフォーマットを使用します。

フォーマット 1)

```
{
  "device_type": "upload_device1",
  "unitId": "1",
  "deviceCode": "D",
  "startingAddress": "100",
  "writeType": "WORD",
  "server": "192.168.253.24",
  "value": "100",
  "transactionId": "0"
}
```

| No | Key             | 説明                                                         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | device_type     | 書き込み対象のデバイス設定 ユニット名を指定                                     |
| 2  | unitId          | MC プロトコル：プロトコル接続設定 局番を指定<br>MC プロトコル シリアル：クラウドとのタグ設定 局番を指定 |
| 3  | deviceCode      | クラウドとのタグ設定 デバイスコードを指定                                      |
| 4  | startingAddress | クラウドとのタグ設定 開始アドレスを指定                                       |
| 5  | writeType       | クラウドとのタグ設定 データ型を指定                                         |
| 6  | server          | MC プロトコル：PLC の IP アドレス<br>MC プロトコル シリアル: COM3 固定           |
| 7  | value           | PLC へ書き込む値(10 進数)                                          |
| 8  | transactionId   | トランザクション ID(任意の値)                                          |

deviceCode、startingAddress、writeType の設定は、13.2.1MC プロトコルを参照ください。

フォーマット 2)

```
{
  "device_type": "upload_device1",
  "dataName": "TestTag",
  "value": "100",
  "transactionId": "0"
}
```

| No | Key           | 説明                     |
|----|---------------|------------------------|
| 1  | device_type   | 書き込み対象のデバイス設定 ユニット名を指定 |
| 2  | dataName      | クラウドとのタグ設定 データ名を指定     |
| 3  | value         | PLC へ書き込む値(10 進数)      |
| 4  | transactionId | トランザクション ID(任意の値)      |

13.6.2.2.FINS コマンド

以下のいずれかのフォーマットを使用します。

フォーマット 1)

```
{
  "device_type": "upload_device1",
  "areaType": "EM0",
  "startingAddress": "100",
  "bitNo": "0",
  "writeType": "WORD",
  "server": "192.168.253.24",
  "value": "100",
  "transactionId": "0"
}
```

| No | Key             | 説明                     |
|----|-----------------|------------------------|
| 1  | device_type     | 書き込み対象のデバイス設定 ユニット名を指定 |
| 2  | areaType        | クラウドとのタグ設定 エリア種別を指定    |
| 3  | startingAddress | クラウドとのタグ設定 開始アドレスを指定   |
| 4  | bitNo           | クラウドとのタグ設定 ビット指定を指定    |
| 5  | writeType       | クラウドとのタグ設定 データ型を指定     |
| 6  | server          | PLC の IP アドレス          |
| 7  | value           | PLC へ書き込む値(10 進数)      |
| 8  | transactionId   | トランザクション ID(任意の値)      |

areaType、startingAddress、bitNo、writeType の設定は、13.2.2FINS コマンドを参照ください。

フォーマット 2)

```
{
  "device_type": "upload_device1",
  "dataName ": "TestTag",
  "value": "100",
  "transactionId": "0"
}
```

| No | Key           | 説明                     |
|----|---------------|------------------------|
| 1  | device_type   | 書き込み対象のデバイス設定 ユニット名を指定 |
| 2  | dataName      | クラウドとのタグ設定 データ名を指定     |
| 3  | value         | PLC へ書き込む値(10 進数)      |
| 4  | transactionId | トランザクション ID(任意の値)      |

13.6.2.3.KEYENCE 上位リンク

以下のいずれかのフォーマットを使用します。

フォーマット 1)

```
{
  "device_type": "upload_device1",
  "device": "DM",
  "startingAddress": "100",
  "writeType": "U",
  "server": "192.168.253.24",
  "value": "100",
  "transactionId": "0"
}
```

| No | Key             | 説明                     |
|----|-----------------|------------------------|
| 1  | device_type     | 書き込み対象のデバイス設定 ユニット名を指定 |
| 2  | device          | クラウドとのタグ設定 デバイスを指定     |
| 3  | startingAddress | クラウドとのタグ設定 開始アドレスを指定   |
| 4  | writeType       | クラウドとのタグ設定 データ形式を指定    |
| 5  | server          | PLC の IP アドレス          |
| 6  | value           | PLC へ書き込む値(10 進数)      |
| 7  | transactionId   | トランザクション ID(任意の値)      |

device、startingAddress、writeType の設定は、13.2.3KEYENCE 上位リンクを参照ください。

フォーマット 2)

```
{
  "device_type": "upload_device1",
  "dataName ": "TestTag",
  "value": "100",
  "transactionId": "0"
}
```

| No | Key           | 説明                     |
|----|---------------|------------------------|
| 1  | device_type   | 書き込み対象のデバイス設定 ユニット名を指定 |
| 2  | dataName      | クラウドとのタグ設定 データ名を指定     |
| 3  | value         | PLC へ書き込む値(10 進数)      |
| 4  | transactionId | トランザクション ID(任意の値)      |

13.6.2.4.MODBUS TCP/IP、MODBUS RTU、MODBUS ASCII

以下のいずれかのフォーマットを使用します。

フォーマット 1)

```
{
  "device_type": "upload_device1",
  "uid": "1",
  "functionCode": "6",
  "startingAddress": "100",
  "server": "192.168.253.24",
  "value": "100",
  "transactionId": "0"
}
```

| No | JSON Key        | 値の説明                                                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | functionCode    | クラウドとのタグ設定    ファンクションコードを指定                           |
| 2  | startingAddress | クラウドとのタグ設定    開始アドレスを指定                               |
| 3  | value           | PLC へ書き込む値(10 進数)                                     |
| 4  | uid             | クラウドとのタグ設定    局番を指定                                   |
| 5  | server          | MODBUS TCP/IP : PLC の IP アドレス<br>MODBUS RTU : COM3 固定 |
| 6  | device_type     | 書き込み対象のデバイス設定    ユニット名を指定                             |
| 7  | transactionId   | トランザクション ID(任意の値)                                     |

device、startingAddress、writeType の設定は、13.2.4MODBUS TCP/IP を参照ください。

フォーマット 2)

```
{
  "device_type": "upload_device1",
  "uid": "1",
  "dataName ": "TestTag",
  "value": "100",
  "transactionId": "0"
}
```

| No | Key           | 説明                        |
|----|---------------|---------------------------|
| 1  | device_type   | 書き込み対象のデバイス設定    ユニット名を指定 |
| 2  | uid           | クラウドとのタグ設定    局番を指定       |
| 3  | dataName      | クラウドとのタグ設定    データ名を指定     |
| 4  | value         | PLC へ書き込む値(10 進数)         |
| 5  | transactionId | トランザクション ID(任意の値)         |

※書き込み時の functionCode は「6：write single register」のみ対応しています。

13.6.2.5.GPIO

以下のフォーマットを使用する。

```
{
  "device_type": "upload_device1",
  "dataName": "TestTag",
  "value": "100",
  "transactionId": "0"
}
```

| No | Key           | 説明                     |
|----|---------------|------------------------|
| 1  | device_type   | 書き込み対象のデバイス設定 ユニット名を指定 |
| 2  | dataName      | クラウドとのタグ設定 データ名を指定     |
| 3  | value         | GPIO/AD へ書き込む値(10 進数)  |
| 4  | transactionId | トランザクション ID(任意の値)      |

## 書き込み結果 JSON フォーマット

クラウド側から接続デバイスに対して書き込みを行った結果は、以下の JSON で応答を返します。

ただし、device\_type が未定義の場合は無応答になります。

```
{
  "entryDatetime": "2017-07-20 16:58:41",
  "device_type": "powerMeter",
  "event_type": "Test_v1",
  "transactionId": "0",
  "returnCode": "OK",
  "ConnectError": 0
}
```

### 各 Key/Value の説明

| No | Key           | 説明                                                                        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | entryDatetime | 初期設定③ アップロード共通データ設定<br>Key : PLC 収集時刻通知キー<br>Value : 時刻(PLC 収集時刻通知フォーマット) |
| 2  | device_type   | デバイス設定にて指定したユニット名                                                         |
| 3  | event_type    | デバイス設定にて指定したバージョン                                                         |
| 4  | transactionId | 書き込み JSON フォーマットにて指定したトランザクション ID                                         |
| 5  | returnCode    | OK : 正常<br>NG : 異常<br>FormatError : 書き込み JSON フォーマットエラー                   |
| 6  | ConnectError  | 接続機器ごとのエラーコード                                                             |


### 13.6.3. 接続機器データ収集(データ処理)

接続機器からデータ処理の条件を満たした場合や条件が解除された場合にクラウド側へ情報を送信します。  
送信する JSON フォーマットは下記の通りです。

送信 JSON フォーマット

以下のフォーマットでクラウド側へ送信します。

#### ● PLC 接続時 Logic 送信データ

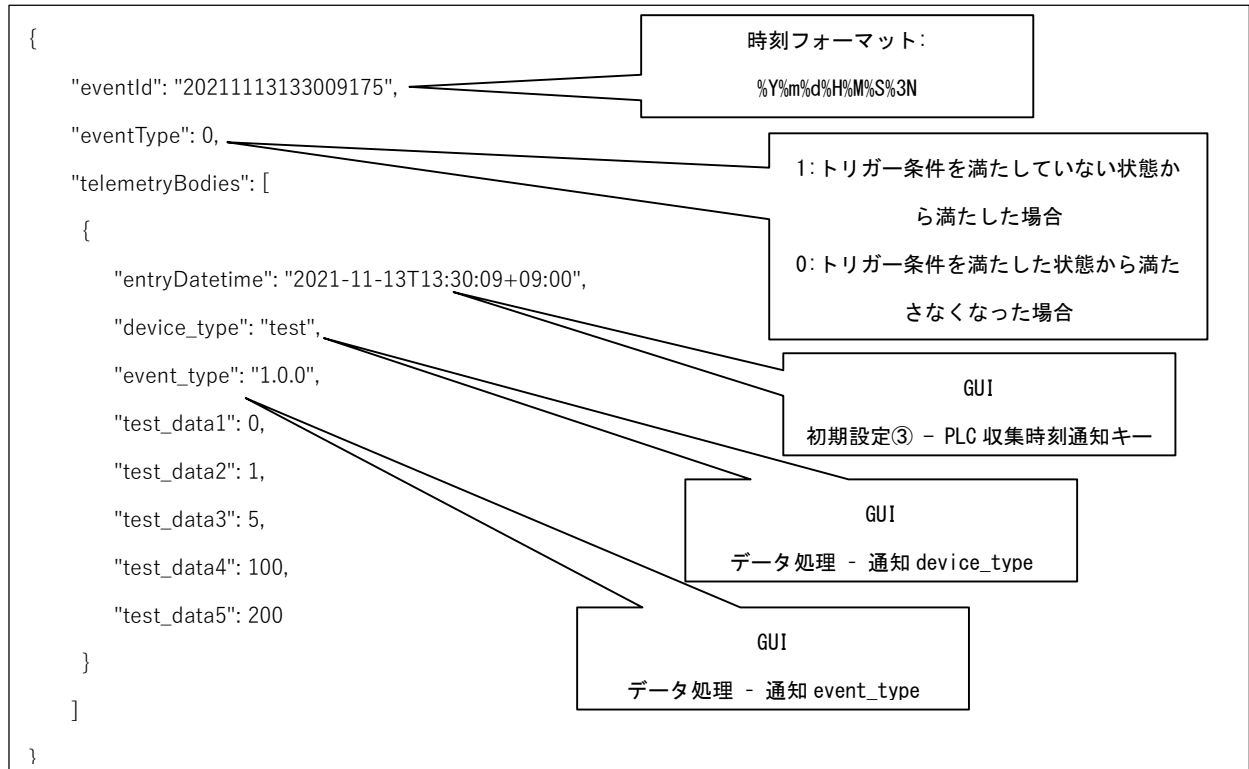

## **13.7. 通信接続方式**

### **13.7.1. モバイル回線**

SIM を使用し、各キャリア経由での通信を行います。

設定方法は 15.2.1.2 モバイル回線に記載。

### **13.7.2. Wi-Fi**

WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントへ接続し、指定の SSID を経由したネットワークより通信を行います。

設定方法は 15.2.1.3WiFi に記載。

### **13.7.3. 有線 LAN**

有線 LAN より通信を行います。

設定方法は 15.2.1.4 有線 LAN に記載。



### 13.8. ゲートウェイ管理

ゲートウェイの稼働状態の取得、周期通知、稼働／休止の状態切り替えができます。

以下の電文をゲートウェイに対して送信することで、ゲートウェイの状態を取得できます。

(クラウドからの送信電文)

```
{
  "device_type": "iotlogic",
  "event_type": "command",
  "type": "running",
  "command": "get",
  "transactionId": "0"
}
```

device\_type は “iotlogic”を指定、event\_type は“command”を指定、type は“running”を指定します。  
キー command の値に“get”を指定することで、状態通知が応答します。

(クラウドへの応答電文)

```
{
  "entryDatetime": "2019-10-20T01:59:59.0000000Z",
  "device_type": "iotlogic",
  "event_type": "command",
  "type": "running",
  "value": "run",
  "returnCode": "OK",
  "transactionId": "0"
}
```

value に “run”がセットされている場合、稼働状態である。“stop”の場合は休止中となる。  
returnCode に“OK”がセットされている場合、クラウドからの送信電文を正常に処理となる。  
“FormatError”の場合は、クラウドからの送信電文にエラーがある。

稼働状態の周期通知

GUI ゲートウェイ管理 稼働確認通知 にて通知可否のありを設定した場合も上記の応答が指定の周期にて通知されます。

(クラウドへの通知電文)

```
{
  "entryDatetime": "2019-10-21T01:54:29.0000000Z",
  "device_type": "iotlogic",
  "event_type": "cycle_event",
  "type": "running",
  "value": "run"
}
```

value に “run”がセットされている場合、稼働状態である。“stop”の場合は休止中となります。

稼働／休止の状態切替

以下の電文となります。

```
{
  "device_type": "iotlogic",
  "event_type": "command",
  "type": "running",
  "command": "set",
  "value": "run",
  "transactionId": "0"
}
```

value に “run”がセットされている場合、稼働状態に切り替わる。“stop”の場合は休止状態に切り替わります。

### 13.9. ユーザー設定

GUI にアクセスする際のパスワードを再設定できます。

詳しくは 15.7 ユーザー設定を参照ください。

### 13.10. 時刻設定

時刻設定は、通常稼働時、日 1 回指定の NTP サーバーと時計合わせを行う。またモバイル回線がリンクアップしたさいも、時計合わせを行います。

日 1 回の時計合わせは、指定した時刻(0～23 時指定)に行います。設定方法は、15.2.3 初期設定③を参照ください。

分は、指定できません。機器の MAC アドレスを基に 1～59 分のいずれかの値を無作為に採用します。00 分には設定しません。

### 13.11. リカバリ

GUI のパスワードがわからなくなった場合、初期状態に戻すことでできます。

詳しくは 18.2 初期化状態に戻す方法をご参照ください。


## 14. 設定手順

本製品をネットワークに接続し、機器およびシステムを繋ぐための手順について説明します。

設定は Web ブラウザで行います。具体的な手順については、「15 操作」を参照してください。

設定を変更(確定)した後は、設定の保存と端末の再起動の操作を行う必要があります。

設定が完了したら、設定内容をバックアップしてください。

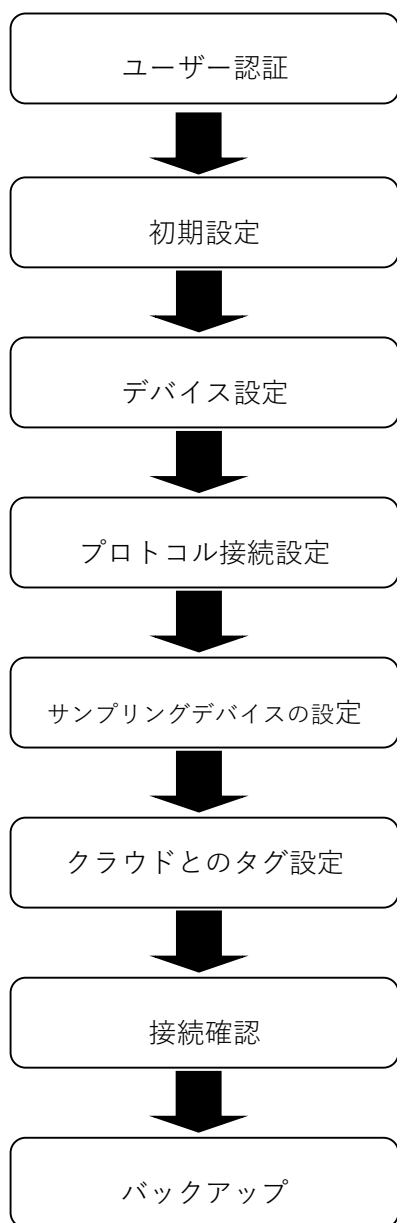

## 15. 操作


本章では本製品の設定画面の操作方法について説明します。

### 15.1. ユーザー認証

GUI の起動時にユーザー認証を行います。

#### 15.1.1. 初回起動時の設定

- ① PC でブラウザ(Google Chrome)を立ち上げ、192.168.253.253 に接続します。
- ② ログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力し、“ログイン”をクリックします。
  - ・ キャンセルをクリックするとエラー画面が表示されます。  
ログイン画面に戻る場合は、ページを再読み込みしてください。
  - ・ ユーザー名またはパスワードの入力に誤りがあった場合は、  
再度ログイン画面が表示されます。

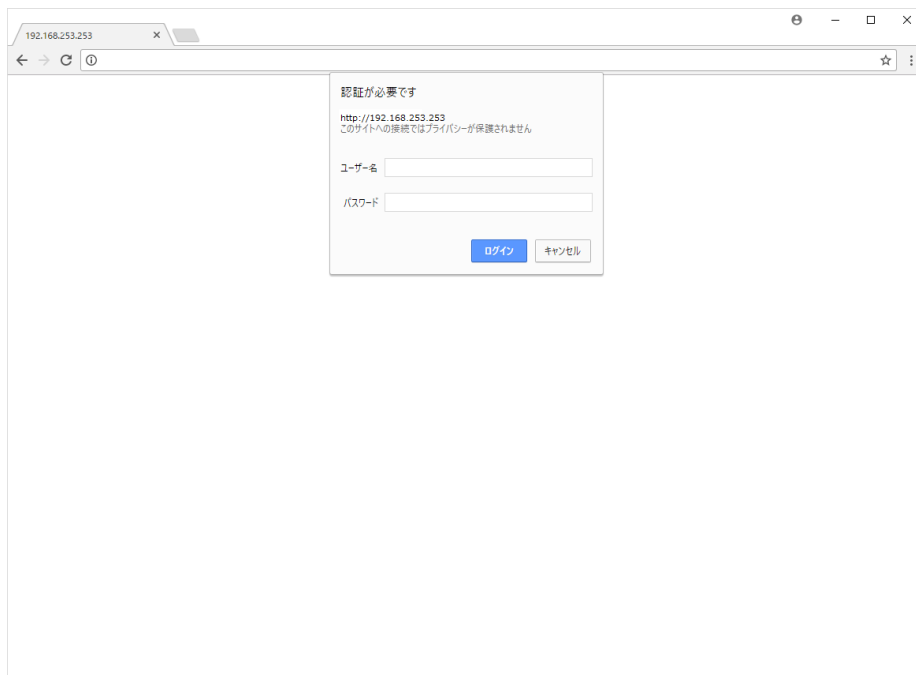

[初期設定内容]

本製品の工場出荷時のユーザー名とパスワードは、以下の通りです。

| 項目    | 入力値      |          |
|-------|----------|----------|
| ユーザー名 | admin    | user     |
| パスワード | 12345678 | 12345678 |

## [ユーザーの権限]

管理者ユーザー(admin)と一般ユーザー(user)で設定・確認できる権限は、以下の通りです。

| メニュー項目   | 設定・確認できる権限 |          |
|----------|------------|----------|
|          | 管理者(admin) | 一般(user) |
| 初期設定     | ○          | ■ (※1)   |
| デバイス設定   | ○          | ○        |
| ゲートウェイ設定 | ○          | ○        |
| 接続確認     | ○          | ○        |
| ユーザー設定   | ○          | ○ (※2)   |
| バックアップ   | ○          | ○        |


※1 管理者(admin)のユーザー設定のアカウントロール設定で変更できます。

※2 パスワード再設定のみ設定できます。

③ ユーザー設定画面が表示されるので、新しいパスワード(半角英数字8文字以上)と確認用パスワード(新しいパスワードをもう一度入力)を入力して”保存”をクリックしてください。


※”キャンセル”をクリックしても画面は推移しますが、初期パスワードの変更をお勧めします。

- ④ 再度ログイン画面が表示されますので、ユーザー名と設定したパスワードを入力してログインします。

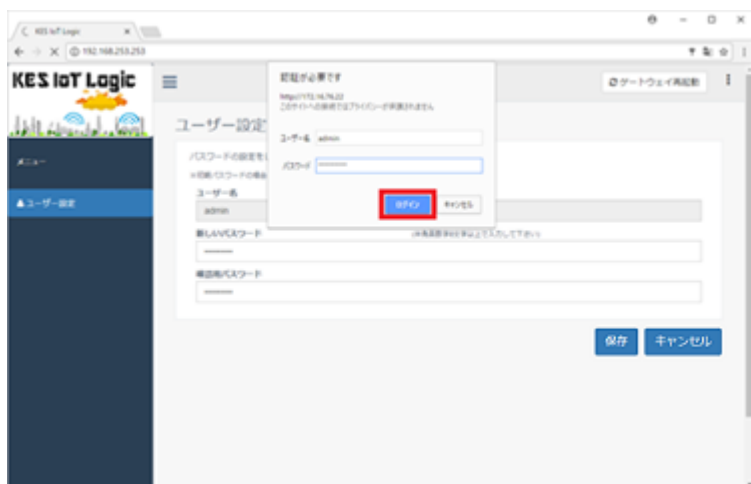

### 15.1.2. 2回目以降の起動時

- ① PCでブラウザ(Google Chrome)を立ち上げ、192.168.253.253に接続します。
- ② ログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
  - ・キャンセルをクリックするとエラー画面が表示されます。  
ログイン画面に戻る場合は、ページを再読み込みしてください。
  - ・ユーザー名またはパスワードの入力に誤りがあった場合は、再度ログイン画面が表示されます。

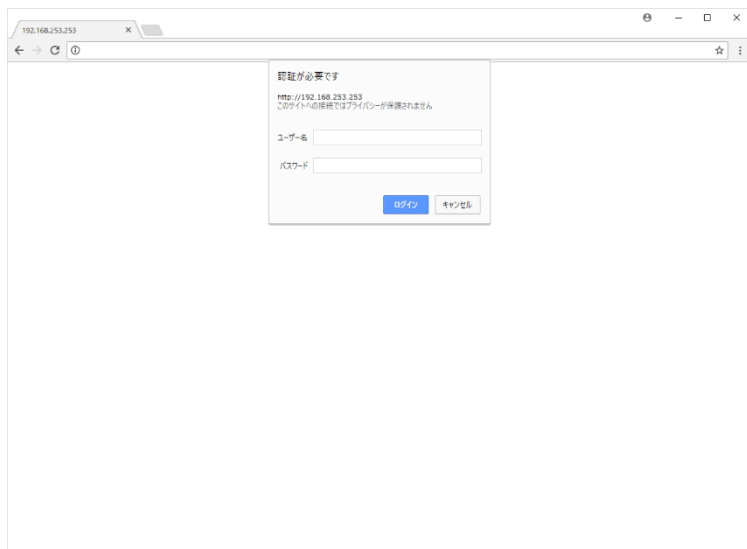

15.2. 初期設定

クラウドの設定やゲートウェイの設定をすることができます。

15.2.1. 初期設定①

15.2.1.1. 上位接続ルート選択

上位接続ルートを選択します。



[設定項目]

| ルート       | 説明                                                          | 備考            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| モバイル回線設定  | SIM を使用した、各キャリア経由での通信設定を行います。                               |               |
| WiFi 設定   | WPA2-PSK(AES)アクセスポイントへ接続して、指定の SSID を経由したネットワークでの通信設定を行います。 | KILC12 のみサポート |
| 有線 LAN 設定 | 有線 LAN での通信設定を行います。                                         | KILS22 のみサポート |

15.2.1.2.モバイル回線

ゲートウェイのモバイル回線設定をすることができます。

初期設定

設定1〜4まで順番に設定して下さい。

1

初期設定①

2

初期設定②

3

初期設定③

4

初期設定④



上位接続ルート設定

上位接続ルート選択

モバイル回線設定

モバイル回線設定

APN

(半角で入力して下さい)

ユーザー名

(半角で入力して下さい)

パスワード

(半角で入力して下さい)

保存

次へ

戻る

[設定項目]

| モバイル回線設定 |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 項目       | 説明                              |
| APN      | モバイル回線通信に使用するアクセスポイント名を入力します。   |
| ユーザー名    | モバイル回線設定のユーザー名を入力します。           |
| パスワード    | モバイル回線設定のユーザー名に対応するパスワードを入力します。 |

設定値を入力したら、“次へ”をクリックします。



### 15.2.1.3.WiFi

WiFi 設定をすることができます。

初期設定

設定 1～4 まで順番に設定して下さい。

1

初期設定①

2

初期設定②

3

初期設定③

4

初期設定④



上位接続ルート設定

上位接続ルート選択

WiFi設定

WiFi設定

SSID

SSID選択

SSID パスワード

IP設定

DHCP

IPアドレス

ビットマスク

デフォルトゲートウェイ

DNS

暗号規格

WPA2-PSK

保存

次へ

戻る

[設定項目]

| WiFi 設定      |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                                      |
| SSID         | SSID を入力します。                                                                                            |
| SSID 選択      | SSID を選択するダイアログが立ち上がります。<br>詳細は「 <a href="#">15.2.1.3.1 SSID 選択について</a> 」を参照してください。                     |
| SSID パスワード   | SSID に対応するパスワードを入力します。                                                                                  |
| IP 設定        | IP アドレスの設定方法を自動的に割り当てるかどうかを設定します。<br>DHCP に設定すると自動的に IP アドレスは設定されます。<br>手動に設定すると、入力した値で IP アドレスは設定されます。 |
| ・ IP 設定 = 手動 |                                                                                                         |
| IP アドレス      | IP アドレスを入力します。                                                                                          |
| ビットマスク       | ネットワークのマスク bit 数を入力します。                                                                                 |
| デフォルトゲートウェイ  | デフォルトゲートウェイを入力します。                                                                                      |
| DNS          | DNS サーバーを入力します。                                                                                         |
| 暗号規格         | 暗号化方式を選択します。<br>(“WPA2-PSK”固定)                                                                          |

設定値を入力したら、“次へ”をクリックします。

#### 15.2.1.3.1. SSID 選択について

SSID 一覧を表示し、選択することで SSID の設定が可能です。

① [SSID 更新]ボタン押下にて SSID 一覧を更新します。



#### 15.2.1.4. 有線 LAN

有線 LAN 設定をすることができます。

初期設定

設定 1 ~ 4 まで順番に設定して下さい。

1

初期設定①

2

初期設定②

3

初期設定③

4

初期設定④



上位接続ルート設定

上位接続ルート選択

有線LAN設定

有線LAN設定

IP設定

☒ DHCP ☐ 手動

IPアドレス

(半角で入力して下さい)

ビットマスク

(マスクbit数を入力して下さい 例: 24 や 16 など)

デフォルトゲートウェイ

(半角で入力して下さい)

DNS

(半角で入力して下さい)

保存

次へ

戻る

[設定項目]

| 有線 LAN 設定    |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                                      |
| IP 設定        | IP アドレスの設定方法を自動的に割り当てるかどうかを設定します。<br>DHCP に設定すると自動的に IP アドレスは設定されます。<br>手動に設定すると、入力した値で IP アドレスは設定されます。 |
| ・ IP 設定 = 手動 |                                                                                                         |
| IP アドレス      | IP アドレスを入力します。                                                                                          |
| ビットマスク       | ネットワークのマスク bit 数を入力します。                                                                                 |
| デフォルトゲートウェイ  | デフォルトゲートウェイを入力します。                                                                                      |
| DNS          | DNS サーバーを入力します。                                                                                         |

設定値を入力したら、“次へ”をクリックします。

## 15.2.2. 初期設定②

### 15.2.2.1.AWS

クラウド選択、AWS IoT Thing の設定をすることができます。

初期設定 設定 1 ～ 4 まで順番に設定して下さい。

1  
初期設定①

2  
初期設定②

3  
初期設定③

4  
初期設定④



**クラウド設定**

クラウド選択  
AWS IoT Thing ▼

**Thing設定**

エンドポイント (半角で入力して下さい)

モノの名前

D2C

C2D

**CA証明書**  
ファイル選択

**プライベートキー**  
ファイル選択

保存 次へ 戻る

[設定項目]

| クラウド設定            |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 項目                | 説明                                                         |
| クラウド選択            | 使用するクラウドサービスを選択します。                                        |
| Thing 設定          |                                                            |
| 項目                | 説明                                                         |
| エンドポイント           | AWS IoT のエンドポイント名前を入力します。                                  |
| モノの名前             | AWS IoT へ接続するためのモノの名前を入力します。                               |
| D2C               | D2C 機能を選択します。<br>none:機能なし<br>publish:publish 機能が有効になる     |
| ・ D2C=publish     |                                                            |
| Publish トピック      | Publish トピックを入力します。                                        |
| Publish タグ        | Publish タグを入力します。                                          |
| Publish シーケンス     | Publish シーケンスを入力します。                                       |
| Publish メッセージメンバー | Publish メッセージメンバーを入力します。                                   |
| 項目                | 説明                                                         |
| C2D               | C2D 機能を選択します。<br>none:機能なし<br>subscribe:subscribe 機能が有効になる |
| ・ C2D=subscribe   |                                                            |
| Subscribe トピック    | Subscribe トピックを入力します。                                      |
| 項目                | 説明                                                         |
| CA 証明書            | AWS IoT へ接続するための証明書を選択します。                                 |
| プライベートキー          | AWS IoT へ接続するためのプライベートキーを選択します。                            |


クラウドは”AWS”、プロトコルは”MQTT”となります。

エンドポイントの確認方法、モノの作成を行います。

<前提>

- ・ AWS アカウントを作成してください。
- ・ AWS マネージメントコンソールより「IoT Core」コンソールのページを移動してください。

## ① エンドポイントの確認方法

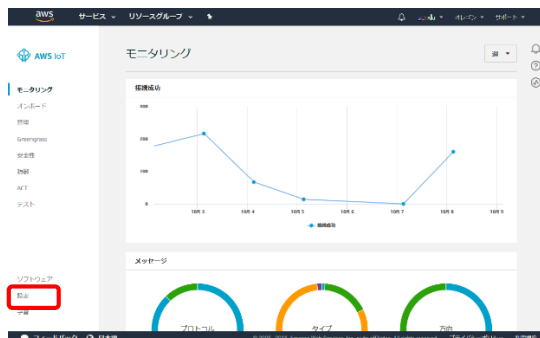


左ペイン下の「設定」を開きます。

## ②




「エンドポイント」が確認できます。  
この文字列をメモ帳などで保存します。

## ③モノの作成

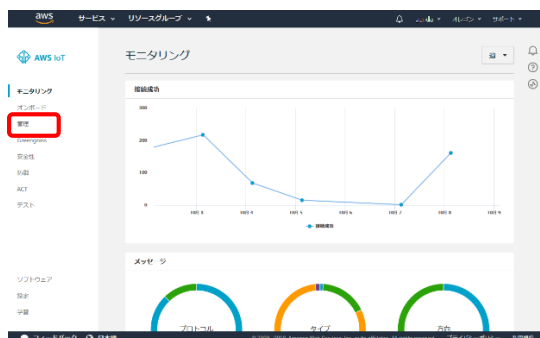

左ペイン上の「管理」の「モノ」を開きます。

## ④

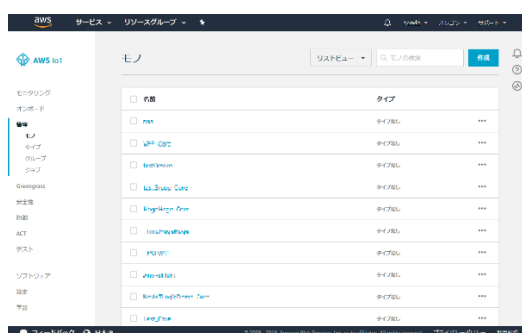

右上の「作成」を開きます。

## ⑤




「単一のモノを作成する」を開きます。

## ⑥



「名前」を付けて「次へ」へ進みます。  
この名前をメモ帳などで保存します。

## ⑦

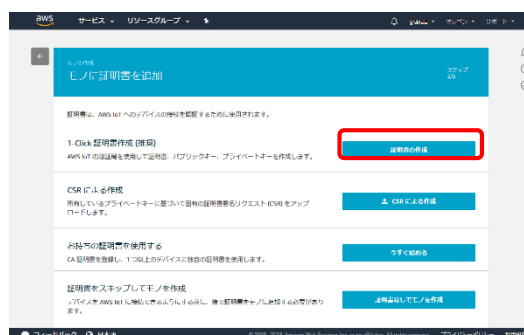

「証明書の作成」へ進みます。



⑧



証明書、キーをダウンロードし、ファイル保存しておきます。

「完了」へ進みます。ここまでで「モノの作成」は完了です。

②にて保存したエンドポイント名を「エンドポイント」の欄に入力します。

⑥にて保存したモノの名前を「モノの名前」の欄に入力します。

⑧にてダウンロードした、モノの証明書、パブリックキー、プライベートキーをそれぞれ「ファイル選択」にて、指定します。

設定値を入力したら、「次へ」をクリックします。

初期設定 設定 1 ～ 4 まで順番に設定して下さい。

1  
初期設定①

2  
初期設定②

3  
初期設定③

4  
初期設定④



クラウド設定

クラウド選択  
AWS IoT Thing ▼

Thing設定

エンドポイント (半角で入力して下さい)  
a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6

モノの名前  
cc-nexdc-sample

D2C  
none ▼

C2D  
none ▼

CA証明書  
ファイル選択  
10d1ab3315-certificates.pem.crt

プライベートキー  
ファイル選択  
10e1ab0015-private.pem.key

保存 次へ 戻る

### 15.2.2.2.Azure

クラウド選択、Microsoft Azure IoT Device の設定をすることができます。

初期設定 設定1～4まで順番に設定して下さい。

1  
初期設定①

2  
初期設定②

3  
初期設定③

4  
初期設定④



クラウド設定

クラウド選択  
Microsoft Azure IoT Device

IoT Device設定

IoTHub名 (半角で入力して下さい)

D2C/C2Dメッセージ用

デバイスID (半角で入力して下さい)

アクセスキー (半角で入力して下さい)

DirectMethod

メソッド名 (半角で入力して下さい)

保存 次へ 戻る

[設定項目]

| クラウド設定         |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 項目             | 説明                                                         |
| クラウド選択         | 使用するクラウドサービスを選択します。                                        |
| IoT Device 設定  |                                                            |
| 項目             | 説明                                                         |
| IoT Hub 名      | ゲートウェイとの通信に使用する Azure IoT Hub の名前を入力します。                   |
| D2C/C2D メッセージ用 |                                                            |
| 項目             | 説明                                                         |
| デバイス ID        | D2C (デバイス→クラウド)メッセージ用のデバイス ID を入力します。                      |
| アクセスキー         | D2C メッセージ用のデバイス ID に対応するアクセスキーを入力します。接続文字列とは異なるので注意してください。 |
| DirectMethod   |                                                            |
| 項目             | 説明                                                         |
| メソッド名          | ダイレクトメソッド用(結果を即座に確認することが求められる通信)のメソッド名を入力します。              |


クラウドは"Microsoft Azure"、プロトコルは"MQTT"となります。

## IoT Hub 名の確認方法


### <前提>

- ・ Microsoft Azure アカウントを作成してください。
- ・ Azure ポータルより「IoT Core」コンソールのページを移動してください。
- ・「リソースの作成」、「モノのインターネット (IoT)」「IoT Hub」へ進み、IoT Hub を作成してください。

① リソースグループを選択。

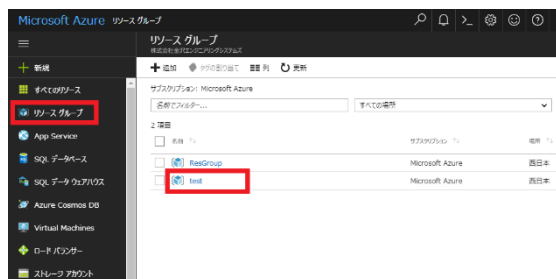


② IoT Hub 名を選択。

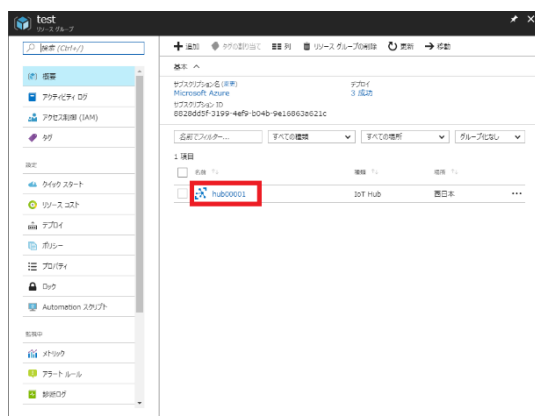


この IoT Hub の名前をメモ帳などで保存します。

- ・デバイス ID、アクセスキーの確認方法

③ 使用する IoT Hub を選択し、デバイスエクスプローラーをクリックして、確認するデバイス ID を選択します。

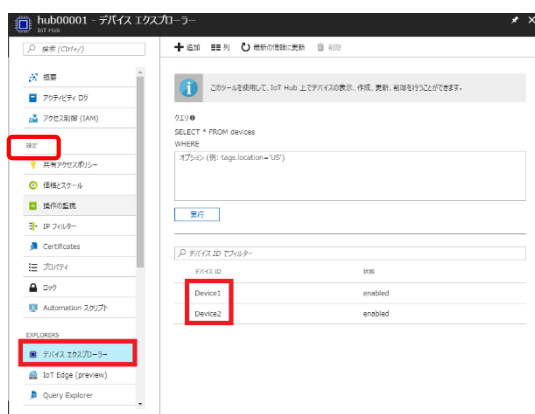

④ デバイス ID とアクセスキーを確認できます。

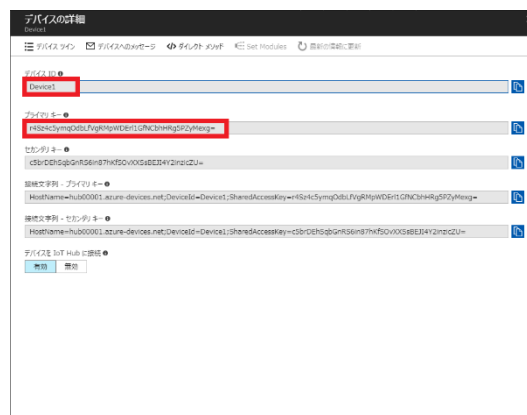

この「デバイス ID」「プライマリキー」をメモ帳などで保存します。

- ・②、④で保存した IoTHub 名、デバイス ID、プライマリーキーを入力します。  
設定値を入力したら、“次へ”をクリックします。

初期設定 設定 1 ～ 4 まで順番に設定して下さい。

1  
初期設定①

2  
初期設定②

3  
初期設定③

4  
初期設定④



クラウド設定

クラウド選択

Microsoft Azure IoT Device

IoT Device設定

IoT Hub名 (半角で入力して下さい)

iohubname

D2C/C2Dメッセージ用

デバイスID (半角で入力して下さい)

deviceid

アクセスキー (半角で入力して下さい)

devicekey

保存 次へ 戻る

### 15.2.2.3. IoT Core Connect

クラウド選択、SBテクノロジーIoT Core Connect の設定をすることができます。

初期設定 設定 1 ~ 4 まで順番に設定して下さい。

1  
初期設定①

2  
初期設定②

3  
初期設定③

4  
初期設定④



クラウド設定

クラウド選択

SBテクノロジー IoT Core Connect

IoT Core Connect設定

IoTHub (半角で入力して下さい)

D2C/C2Dメッセージ用

デバイスID (半角で入力して下さい)

アクセスキー (半角で入力して下さい)

DirectMethod

メソッド名 (半角で入力して下さい)

ICCデバイス情報設定

ICCテナントID

ICCデバイスID

ICCデバイスタイプ

ICCデバイスバージョン

保存 次へ 戻る

[設定項目]

| クラウド設定         |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 項目             | 説明                                                         |
| クラウド選択         | 使用するクラウドサービスを選択します。                                        |
| IoT Device 設定  |                                                            |
| 項目             | 説明                                                         |
| IoT Hub 名      | ゲートウェイとの通信に使用する ICC IoT Hub の名前を入力します。                     |
| D2C/C2D メッセージ用 |                                                            |
| 項目             | 説明                                                         |
| デバイス ID        | D2C (デバイス→クラウド)メッセージ用のデバイス ID を入力します。                      |
| アクセスキー         | D2C メッセージ用のデバイス ID に対応するアクセスキーを入力します。接続文字列とは異なるので注意してください。 |
| DirectMethod   |                                                            |
| 項目             | 説明                                                         |
| メソッド名          | ダイレクトメソッド用(結果を即座に確認することが求められる通信)のメソッド名を入力します。              |
| ICC デバイス情報設定   |                                                            |
| 項目             | 説明                                                         |
| ICC テナント ID    | テナント ID を入力します。                                            |
| ICC デバイス ID    | デバイス ID を入力します。                                            |
| ICC デバイスタイプ    | デバイスタイプを入力します。                                             |
| ICC デバイスバージョン  | デバイスバージョンを入力します。                                           |

設定値を入力したら、“次へ”をクリックします。



#### 15.2.2.4. Machine Advisor

クラウド選択、EcoStruxure Machine Advisor の設定をすることができます。

初期設定 設定 1 ～ 4 まで順番に設定して下さい。

1  
初期設定①

2  
初期設定②

3  
初期設定③

4  
初期設定④



**クラウド設定**

クラウド選択  
EcoStruxure Machine Advisor ▼

**EcoStruxure Machine Advisor 設定**

Server

Token

保存 次へ 戻る

[設定項目]

| クラウド設定                         |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 項目                             | 説明                  |
| クラウド選択                         | 使用するクラウドサービスを選択します。 |
| EcoStruxure Machine Advisor 設定 |                     |
| 項目                             | 説明                  |
| Server                         | Server の設定を入力します。   |
| Token                          | トークンの設定を入力します。      |

設定値を入力したら、“次へ”をクリックします。

### 15.2.2.5. 汎用 MQTT サービス

クラウド選択、汎用クラウド(MQTT)の設定をすることができます。

初期設定

設定 1 ~ 4 まで順番に設定して下さい。

1

初期設定①

2

初期設定②

3

初期設定③

4

初期設定④



クラウド設定

クラウド選択

汎用(MQTTプロトコル利用)

MQTT設定

エンドポイント

(半角で入力して下さい)

Publishトピック

(半角で入力して下さい)

Subscribeトピック

(半角で入力して下さい)

受信周期

(半角で入力して下さい)

500

デバイスID

(半角で入力して下さい)

username

(半角で入力して下さい)

password

(半角で入力して下さい)

セッションタイムアウト

(半角で入力して下さい)

10

保存

次へ

戻る

[設定項目]

| クラウド設定         |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| 項目             | 説明                                         |
| クラウド選択         | 使用するクラウドサービスを選択します。                        |
| 汎用クラウド(MQTT)設定 |                                            |
| 項目             | 説明                                         |
| エンドポイント        | 接続先の MQTT ブローカの IP アドレスや接続先となる URL を入力します。 |
| Publish トピック   | Publish トピックを入力します。                        |
| Subscribe トピック | Subscribe トピックを入力します。                      |
| 受信周期           | 受信周期を入力します。                                |
| デバイス ID        | デバイス ID を入力します。                            |
| username       | ユーザー名を入力します。<br>使用しない場合は入力不要です。            |
| password       | パスワードを入力します。<br>使用しない場合は入力不要です。            |
| セッションタイムアウト    | セッションタイムアウトを入力します。                         |

設定値を入力したら、“次へ”をクリックします。

### 15.2.2.6. 汎用 HTTP サービス

クラウド選択、汎用(cURL 利用)の設定をすることができます。

初期設定

設定 1～4 まで順番に設定して下さい。

1

初期設定①

2

初期設定②

3

初期設定③

4

初期設定④



クラウド設定

クラウド選択

汎用(cURL利用)

cURL設定

cURL コマンドパラメータ

d コマンドパラメータ

保存

次へ

戻る

[設定項目]

| クラウド設定         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| クラウド選択         | 使用するクラウドサービスを選択します。<br>製品モデルごとに固定となります。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 汎用クラウド設定       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 項目             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| cURL コマンドパラメータ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ curl に渡すパラメータを入力します。</li> </ul> (例) <pre>-X POST -H "Content-Type: text/plain" -H "Accept:application/json" --basic -u test:test https://www.kesiotlogic-endpoint.co.jp/data/</pre>                                                                       |
| -d コマンドパラメータ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・動作中に変わるパラメータ(PLC のメモリー値)等は、CURL コマンド専用のシステム変数("logic_data"固定)を入力します。</li> </ul> (例) JSON データ <pre>{{logic_data}}</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エンコードして送信する場合は、システム変数前にエンコード形式を[]で囲い入力します。</li> </ul> (例) <pre>{{[BASE64]logic_data}}</pre> |

設定値を入力したら、"次へ"をクリックします。

15.2.3. 初期設定③

ゲートウェイの時刻設定,アップロード共通データ設定及び、接続確認先設定をすることができます。

初期設定

設定 1 ~ 4 まで順番に設定して下さい。

1

初期設定①

2


初期設定②

3

初期設定③

4

初期設定④



その他設定

時刻設定

NTPによる自動取得 ☒ ON ☐ OFF

タイムゾーン  
Tokyo

サーバー名 (半角で入力して下さい)  
ntp.nict.jp



アップロード共通データ設定

PLC収集時刻通知キー (半角で入力して下さい)  
entryDatetime

PLC収集時刻通知フォーマット (半角で入力して下さい)  
%FT%T+09:00



接続確認先設定

ICMサーバー名 (半角で入力して下さい)  
google.co.jp

保存

次へ

戻る

[設定項目]

・時刻設定

| 項目          | 説明                                                                                                                   | 備考            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NTP による自動取得 | ゲートウェイが NTP を利用して自動的にサーバーと時刻を同期するかどうかを設定します。<br>ON に設定すると自動的に時刻を同期します。<br>OFF に設定すると手動時刻設定で入力した時刻を設定し、以降の時刻確認は行いません。 |               |
| タイムゾーン      | ゲートウェイのタイムゾーン(標準時)を選択します。                                                                                            | KILC12 のみサポート |

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| ・ NTP による自動取得=ON  |                            |  |
| サーバー名             | ゲートウェイが時刻を同期するサーバー名を入力します。 |  |
| ・ NTP による自動取得=OFF |                            |  |
| 手動時刻設定            | ゲートウェイに設定する時刻を入力します。       |  |

・ アップロード共通データ設定

| 項目               | 説明                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PLC 収集時刻通知キー     | PLC から収集する時刻通知キー名を入力します。<br>※クラウド選択にて「Machine Advisor」を選択した場合は固定値が入ります。 |
| PLC 収集時刻通知フォーマット | 時刻通知するデータフォーマットを入力します。<br>※クラウド選択にて「Machine Advisor」を選択した場合は固定値が入ります。   |

■ PLC 収集時刻通知フォーマット 書式指定

PLC からデータを読込んだ直後の時刻を PLC 収集時刻通知フォーマット で指定された書式指定に従って変換し、送信 JSON データ に付与します。

「変換指定子」は '%' 文字で始まり、「変換指定文字」で終端する部分を指します。使用できる変換指定子は以下となります。

書式文字列に含まれる通常の文字は変換されずそのまま格納します。

| 変換指定子 | 説明                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %a    | 現在のロケールにおける曜日の省略名。                                                                                            |
| %A    | 現在のロケールにおける曜日の完全な名前。                                                                                          |
| %b    | 現在のロケールにおける月の省略名。                                                                                             |
| %B    | 現在のロケールにおける月の完全な名前。                                                                                           |
| %c    | 現在のロケールにおいて一般的な日付・時刻の表記。                                                                                      |
| %C    | 世紀（西暦年の上 2 桁）。(SU)                                                                                            |
| %d    | 月内通算日（10 進数表記）（01-31）。                                                                                        |
| %D    | %m/%d/%y と等価。(SU)                                                                                             |
| %e    | %d と同様に月内通算日を 10 進数で表現するが、1 桁の場合 10 の位にゼロを置かずスペースを置く。(SU)                                                     |
| %E    | 別形式を使用する際の修飾子。下記参照。(SU)                                                                                       |
| %F    | %Y-%m-%d と等価（ISO 8601 形式の日付フォーマット）。(C99)                                                                      |
| %G    | ISO 8601 形式の年（世紀も 10 進数で表す）。ISO 週数（%V を参照）に対応した 4 桁の西暦年。これは基本的には %y と同じ形式だが、ISO 週数が前年や翌年になる場合にはその年が使用される。(TZ) |
| %g    | %G と同様。但し、世紀を含まず下 2 桁のみを表示（00-99）。(TZ)                                                                        |
| %h    | %b と等価 (SU)                                                                                                   |
| %H    | 24 時間表記での時（hour）。(00-23)                                                                                      |
| %I    | 12 時間表記での時（hour）。(01-12)                                                                                      |
| %j    | 年の初めから通算の日数。(001-366)                                                                                         |
| %k    | 24 時間表記での時（0-23）。1 桁の場合には前にゼロでなくスペースが置かれる。(H も参照) (TZ)                                                        |
| %l    | 12 時間表記での時（0-12）。1 桁の場合には前にゼロでなくスペースが置かれる。(I も参照) (TZ)                                                        |
| %m    | 月（10 進数表記）。(01-12)                                                                                            |
| %M    | 分（10 進数表記）（00-59）                                                                                             |



|    |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %n | 改行。(SU)                                                                                                        |
| %O | 別形式を使用する際の修飾子。以下を参照。(SU)                                                                                       |
| %p | 現在のロケールにおける「午前」「午後」に相当する文字列。英語の場合には“AM”または“PM”となる。正午は「午後」、真夜中は「午前」として扱われる。                                     |
| %P | %p と同様であるが小文字が使用される。英語の場合には“am”や“pm”となる。(GNU)                                                                  |
| %r | 午前・午後形式での時刻。POSIX ロケールでは %I:%M:%S %p と等価である。(SU)                                                               |
| %R | 24 時間表記での時刻、秒は表示しない (%H:%M)。秒を含んだものは以下の %T を参照すること。(SU)                                                        |
| %s | 紀元 (1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC) からの秒数。(TZ)                                                                    |
| %S | 秒 (10 進数表記) (00-60) (時々ある閏秒に対応するため、値の範囲は 60 までとなっている)                                                          |
| %t | タブ文字 (SU)                                                                                                      |
| %T | 24 時間表記の時間 (%H:%M:%S) (SU)                                                                                     |
| %u | 週の何番目の日 (10 進数表記) か。月曜日を 1 とする (1-7)。%w も参照。(SU)                                                               |
| %U | 年の初めからの通算の週数 (10 進数表記) (00-53)。その年の最初の日曜日を、第 1 週の始まりとして計算する。%V と %W も参照すること。                                   |
| %V | ISO 8601:1988 形式での年の始めからの週数 (10 進数表記) (00-53)。その年に少なくとも 4 日以上含まれる最初の週を 1 として計算する。週の始まりは月曜日とする。%U と %W も参照すること。 |
| %w | 週の何番目の日 (10 進数表記) か。日曜日を 0 とする。(0-6)。%u も参照。(SU)                                                               |
| %W | 年の初めからの通算の週数 (10 進数表記) (00-53)。その年の最初の月曜日を、第 1 週の始まりとして計算する。                                                   |
| %x | 現在のロケールで一般的な日付表記。時刻は含まない。                                                                                      |
| %X | 現在のロケールで一般的な時刻表記。日付は含まない。                                                                                      |
| %y | 西暦の下 2 桁 (世紀部分を含まない年) (00-99)。                                                                                 |
| %Y | 世紀部分を含めた (4 桁の) 西暦年。                                                                                           |
| %z | タイムゾーンの GMT へのオフセット時間。RFC 822 形式の日時に必要である。 (“%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z” として使用する)。(GNU)                          |
| %Z | タイムゾーンまたはゾーン名または省略名。                                                                                           |
| %+ | date(1) 形式での日時。(TZ) (glibc2 ではサポートされていない)                                                                      |
| %% | '%' 文字。                                                                                                        |

(例)

PLC 収集時刻通知フォーマット %FT%T+9:00 の場合

2021 年 10 月 1 日 1 時 1 分 1 秒

%F                    T                    %T                    +9:00

%Y-%m-%d、文字列“T”、%H:%M:%S、文字列“+9:00” として変換

“2021-10-01T01:01:01+9:00” が格納されます。

#### ・接続確認先設定

| 項目        | 説明                         |
|-----------|----------------------------|
| ICM サーバー名 | ネットワークの疎通を確認するサーバー名を入力します。 |

設定値を入力したら、“次へ”をクリックします。

15.2.4. 初期設定④

ゲートウェイの下位側の LAN 設定をすることができます。

初期設定

設定 1 ～ 4 まで順番に設定して下さい。

1

初期設定①

2


初期設定②

3

初期設定③

4

初期設定④



下位接続LAN設定

LAN設定

IPアドレス

(半角で入力して下さい 例 : 192.168.10.1)

192.168.253.253

サブネットマスク

(半角で入力して下さい 例 : 255.255.255.0)

255.255.255.0

保存

次へ

戻る

| LAN 設定   |                        |
|----------|------------------------|
| 項目       | 説明                     |
| IP アドレス  | 自局の IP アドレスを入力します。     |
| サブネットマスク | ネットワークのサブネットマスクを入力します。 |

設定値を入力したら、「保存」をクリックします。  
(保存だけでは設定項目は反映されません。)

ゲートウェイ再起動のウインドウを開くので、「はい」をクリックしてゲートウェイを再起動することで設定項目が反映されます。



The screenshot displays a web-based configuration interface. A modal dialog box titled "ゲートウェイ再起動" (Gateway Restart) is centered on the screen. The dialog contains the text: "設定項目を反映するためにはゲートウェイの再起動が必要です。今すぐ再起動しますか？" (To reflect the settings, a gateway restart is required. Do you want to restart now?). Below the text are two buttons: "はい" (Yes) and "いいえ" (No). The background interface is titled "下位接続LAN設定" (Lower Connection LAN Settings) and includes a section for "LAN設定" (LAN Settings). This section contains two input fields: "IPアドレス" (IP Address) with the value "192.168.253.253" and "サブネットマスク" (Subnet Mask) with the value "255.255.255.0". Both fields have a note: "(半角で入力して下さい 例: 192.168.10.1)". To the left of the input fields is an icon of a network switch with three server racks connected to it. At the bottom right of the interface are three buttons: "保存" (Save), "次へ" (Next), and "戻る" (Back). A progress indicator on the right side shows a green circle with the number "4" and the text "初期設定④" (Initial Setup ④).

ゲートウェイ再起動

設定項目を反映するためにはゲートウェイの再起動が必要です。今すぐ再起動しますか？

はい いいえ

下位接続LAN設定

LAN設定

IPアドレス (半角で入力して下さい 例: 192.168.10.1)  
192.168.253.253

サブネットマスク (半角で入力して下さい 例: 255.255.255.0)  
255.255.255.0

保存 次へ 戻る

2,3 分程度後に自動的にページ移動します。



15.3. デバイス設定

接続するデバイスの設定をすることができます。

15.3.1. デバイス設定

接続するデバイスの通信方式などを設定することができます。

15.3.1.1. 設定値の入力

セルをクリックして、設定値を入力・選択してください。  
右クリックメニューより、行の追加・削除などが選択できます。  
入力時にセルが赤色になっているものは設定不可能な値です。設定値を変更してください。  
これらの注釈は、“▼ 詳細説明”をクリックすることで確認できます。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

接続するデバイスの設定をして下さい。

📁 CSVからのインポート

📁 CSVへのエクスポート

▼ 詳細説明

|   | デバイスNo | プロトコル | ユニット名 | バージョン |
|---|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 1~8    |       |       |       |

[設定項目]

| デバイス設定  |                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目      | 説明                                                                                                                                                                                          |
| デバイス No | デバイス No を入力します。                                                                                                                                                                             |
| プロトコル   | PLC との通信プロトコル「MC プロトコル」、「MC プロトコル シリアル」、「FINS コマンド」、「KEYENCE 上位リンク」、「MODBUS TCP」、「MODBUS RTU」、「MODBUS ASCII」、「GPIO」を選択します。<br>「MC プロトコル シリアル」、「MODBUS RTU」、「MODBUS ASCII」と「GPIO」は複数選択できません。 |
| ユニット名   | ゲートウェイと接続するデバイスのユニット名を入力します。<br>任意な文字列を割り当てることができます。<br>重複しない値を入力してください。                                                                                                                    |
| バージョン   | クラウドとのタグ時のバージョン情報として使用します。データ内容を変更する際に併せて変更してください。                                                                                                                                          |

15.3.2. プロトコル設定

各プロトコルの設定をすることができます。

15.3.2.1. 設定値の入力

セルをクリックして、設定値を入力・選択してください。

右クリックメニューより、行の追加・削除などが選択できます。

入力時にセルが赤色になっているものは設定不可能な値です。設定値を変更してください。

これらの注釈は、“▼ 詳細説明”をクリックすることで確認できます。

15.3.2.2. 三菱電機(MELSEC)

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

設定するデバイスNo.を選択し、プロトコルの接続設定をして下さい。

デバイスNo. 1: MCプロトコル: test   CSVからのインポート   CSVへのエクスポート

▼ 詳細説明

|   | 読み取り周期 [s] | IPアドレス | 接続対象ポート番号 | GWポート番号 | 接続プロトコル | MELSECプロトコル | 局番   | 監視タイマ [ms] | タイムアウト時間 [s] | PING確認 | 確認結果 |
|---|------------|--------|-----------|---------|---------|-------------|------|------------|--------------|--------|------|
| 1 | 1~99999    |        |           | any     |         |             | 0~31 | 1~65535    | 8            | 確認     |      |

[設定項目]

| プロトコル接続設定       |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目              | 説明                                                                                                                |
| 読み取り周期[s]       | PLC のデータの読み取り周期(1~99999)[s]を設定します。                                                                                |
| IP アドレス         | PLC の IP アドレスを指定します。                                                                                              |
| 接続対象ポート番号       | 接続する PLC のポート番号(0~65535)を入力します。                                                                                   |
| GW ポート番号        | データを受け取る際のゲートウェイのポートを指定します。<br>ゲートウェイ側のポート番号('any',0~65535)を入力します。<br>“any”の場合は OS が自動的に設定するポートを使用します。            |
| 接続プロトコル         | PLC との通信方法「UDP」、「TCP」を選択します。                                                                                      |
| MELSEC プロトコル    | MELSEC のプロトコル情報を設定します。<br>使用している PLC のモデルに合わせて設定してください。<br>A 互換 1E フレーム使用時は”1E”、<br>QnA 互換 3E フレーム使用時は”3E”を設定します。 |
| 局番              | ゲートウェイと接続する PLC に局番(0~31)を割り当てます。                                                                                 |
| 監視タイマ(×250)[ms] | CPU 処理完了を待つ時間(1~65535)を設定します。<br>設定値(×250)[ms]が実際の監視タイマ時間になります。                                                   |
| タイムアウト時間[s]     | 応答を待つ時間(2~30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。                                                                             |
| PING 確認         | 入力した IP アドレスに対して PING 確認を実施します。                                                                                   |
| 確認結果            | PING 確認結果を表示します。(成功:Success,失敗:Failure)                                                                           |

## ● GX Works2 の設定との関連性

GX Works2 の設定とプロトコル接続設定の内容を合わせておく必要があります。

### ■内蔵 Ethernet ポートに接続

GX Works2 プロジェクトビュー – パラメータ – PC パラメータ 画面にて下記の設定を行ってください。また、本製品側の設定を合わせてください。

(GX Works2 PC パラメータ 画面)

内蔵 Ethernet ポート設定

(オープン設定を開きます)

バイナリコード通信にチェックします

RUN 中書込を許可するにチェックします

MC プロトコルを選択します

本製品以外に PLC ヘアクセスする機器 (GOT 等、MELSOFT 接続)がある場合、2 番目以降に設定することを推奨します

本製品以外に PLC ヘアクセスする機器(PC 等、MC プロトコルを使用する機器)がある場合、同じ内容を 2 つ以上設定します

(本製品 プロトコル接続設定 画面)

OnA, F は 1E  
他は 3E を指定

接続局(自局)の場合は 0、ネットワークを経由する場合は PLC 局番を指定

PLC と同一ポート、または any を設定

|   | 読み取り周期 [s] | IPアドレス       | 接続対象ポート番号 | GWポート番号 | 接続プロトコル | MELSECプロトコル | 局番 | 監視タイム [ms] |
|---|------------|--------------|-----------|---------|---------|-------------|----|------------|
| 1 | 15         | 192.168.1.10 | any       |         | UDP     | 3E          | 0  | 16         |

(注意点) MELSEC-Q シリーズの例です。他シリーズ、他ツールでは設定方法が異なる場合がございます。

## ■Ethernet ユニットに接続

GX Works2 プロジェクトビュー - パラメータ - ネットワークパラメータ - Ethernet/CC IE / MELSECNET 画面にて下記の設定を行ってください。また、本製品側の設定を合わせてください。

(GX Works2 Ethernet/CC IE / MELSECNET 画面)

例:ユニット 2 に Ethernet ユニットがある場合

先頭 I/O No.は I/O 割付に合わせて、ネットワーク No.、グループ No.はネットワーク構成に合わせて設定します

(動作設定を開きます)

バイナリコード通信、常に OPEN 待ちにチェックします

(オープン設定を開きます)

RUN 中書込を許可するにチェックします

本製品以外に PLC ヘアアクセスする機器(PC 等、MC プロトコルを使用する機器)がある場合、同じ内容を 2 つ以上設定します

通信相手 IP アドレスは本製品の IP アドレスを指定します  
他アクセスする機器がなく本装置の IP アドレスが変更になる可能性がある場合はブロードキャストアドレス(yyy.xxx.xxx.255)でも通信可能です

固定バッファ:受信  
通信手順:手順あり  
ペアリングオープン:  
ペアにしない  
生存確認:確認しない  
に設定します

(本製品 プロトコル接続設定 画面)

デバイス設定

デバイス設定 プロトコル接続設定 サンプリングデバイス設定 クラウドとのタグ設定

設定するデバイスNo.を選択し、プロトコルの接続設定をして下さい

デバイスNo. [1: MCプロトコル: melsec] CSVからのインポート CSVへのエクスポート

▼ 詳細説明

QnA、F は 1E  
他は 3E を指定

接続局(自局)の場合は 0、ネットワークを経由する場合は PLC 局番を指定

|   | 読み取り周期 [s] | IPアドレス       | 接続対象ポート番号 | GWポート番号 | 接続プロトコル | MELSECプロトコル | 局番 |    |
|---|------------|--------------|-----------|---------|---------|-------------|----|----|
| 1 | 15         | 192.168.1.10 | 1         | 1       | UDP     | 3E          | 0  | 16 |

(注意点) MELSEC-Q シリーズの例です。他シリーズ、他ツールでは設定方法が異なる場合がございます。





## ● GX Works3 の設定との関連性

GX Works3 の設定とプロトコル接続設定の内容を合わせておく必要があります。


### ■内蔵 Ethernet ポートに接続

GX Works3 プロジェクトビュー – パラメータ – ユニット形名 – ユニットパラメータ – Ethernet ポート – 基本設定 – 自ノード設定 画面にて下記の設定を行ってください。また、本製品側の設定を合わせてください。

(GX Works3 ユニットパラメータ Ethernet ポート画面)

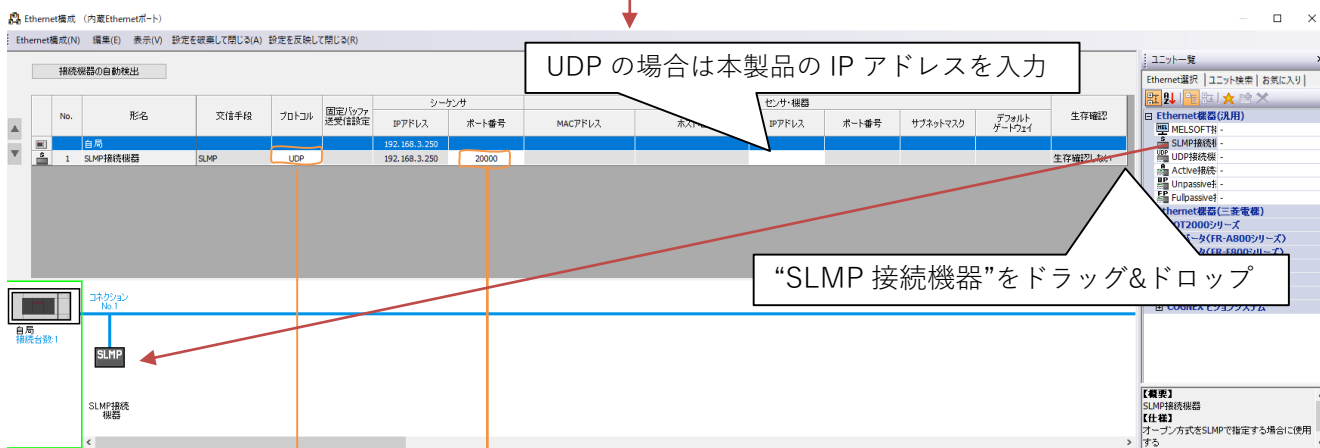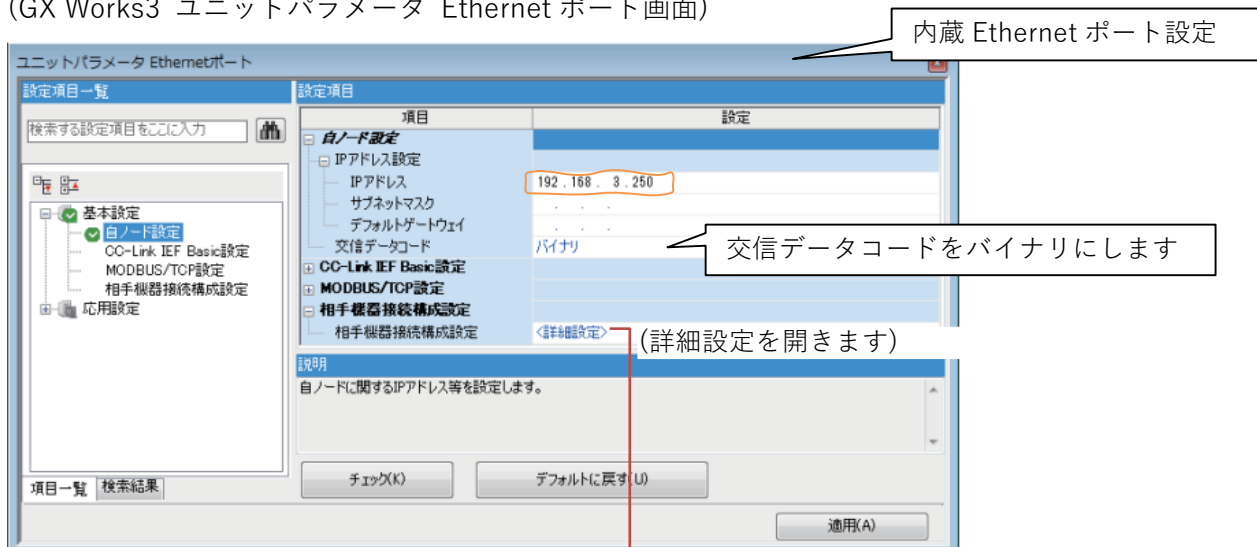

(本製品 プロトコル接続設定 画面)

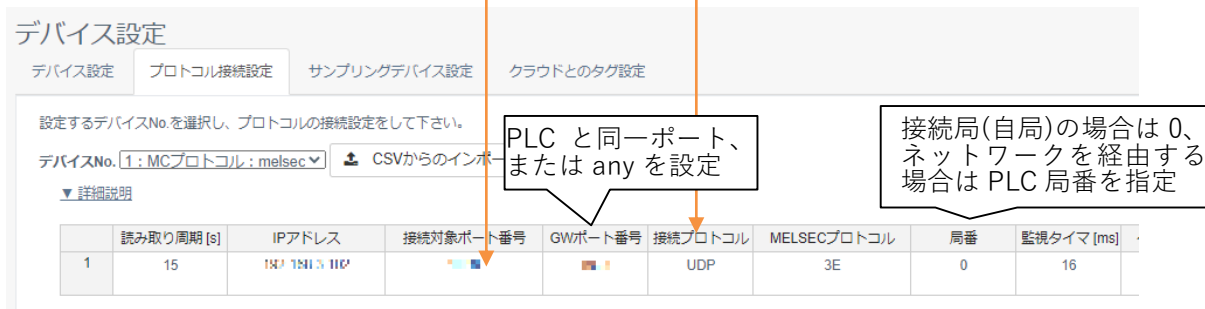

(注意点) MELSEC-FX シリーズの例です。他シリーズ、他ツールでは設定方法が異なる場合がございます。

## ■Ethernet ユニットに接続

GX Works3 プロジェクトビュー – パラメータ – ユニット情報 – FX5ENET or FX5-ENET/IP – 基本設定 – 自ノード設定 画面にて下記の設定を行ってください。また、本製品側の設定を合わせてください。  
(GX Works3 FX-5ENET ユニットパラメータ 画面)

The image shows two screenshots from GX Works3. The top screenshot is the '1[U1]:FX5-ENET ユニットパラメータ' (1[U1]:FX5-ENET Unit Parameter) dialog. It has a tree view on the left with '自ノード設定' (Self Node Setting) selected. The main area shows settings for '自ノード設定' (Self Node Setting) with the following values: IPアドレス (192.168.3.251), サブネットマスク (255.255.255.0), デフォルトゲートウェイ (192.168.3.1), 送信データコード (バイナリ), and オープン方法の設定 (プログラムでOPENしない). A callout box points to the '送信データコード' (Transmit Data Code) setting, stating '送信データコードをバイナリにします' (Set transmit data code to binary). Another callout box points to the '<詳細設定>' (Detailed Setting) link, stating '(詳細設定を開きます)' (Opens detailed setting). The bottom screenshot is the 'Ethernet構成' (Ethernet Configuration) window. It shows a table of connected devices. A callout box points to the 'SLMP 接続機器' (SLMP Connected Device) entry, stating '“SLMP 接続機器”をドラッグ&ドロップ' (Drag & drop "SLMP Connected Device").

1[U1]:FX5-ENET ユニットパラメータ

設定項目一覧

検索する設定項目をここに入力

項目一覧 検索結果

設定項目

項目 設定

自ノード設定

IPアドレス設定

IPアドレス 192.168.3.251

サブネットマスク 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 192.168.3.1

送信データコード バイナリ

プログラムでOPENしない

各種動作設定

CC-Link IEF Basic設定

BACnet機能設定

相手機器接続構成設定

相手機器接続構成設定

<詳細設定> (詳細設定を開きます)

説明

自ノードに関するIPアドレス等を設定します。

チェック(K) デフォルトに戻す(U) 適用(A)

Ethernet構成 (検索位置No.: 1[U1])

Ethernet構成(N) 編集(E) 表示(V) 設定を破棄して閉じる(A) 設定を反映して閉じる(R)

接続台数(現在/上限): 1/32

| No. | 形名          | 通信手段 | プロトコル | IPアドレス        | ポート番号 | MACアドレス | ホスト名 | IPアドレス | ポート番号 | サブネットマスク | デフォルトゲートウェイ | 生存 |
|-----|-------------|------|-------|---------------|-------|---------|------|--------|-------|----------|-------------|----|
| 1   | 自局 SLMP接続機器 | SLMP | UDP   | 192.168.3.251 | 20000 |         |      |        |       |          |             | 生存 |

“SLMP 接続機器”をドラッグ&ドロップ

接続台数1

自局 接続台数1

SLMP

SLMP接続機器

ユニット一覧

Ethernet選択 | ユニット検索 | お気に入り

Ethernet機器(汎用)

MELSOFT接続機器

SLMP接続機器

UDP接続機器

Active接続機器

Unpassive接続機器

Fullpassive接続機器

BACnet/IP接続機器

メールサーバー接続機器

MOIT接続機器

Ethernet機器(三菱電機)

FX5-ENETシリーズ

FX5-ENET AC Servo

FX5-ENET (FR-A800シリーズ)

FX5-ENET (FR-F800シリーズ)

FX5-ENET (FX5-ENET)

FX5-ENET (FX5-ENET)

【概要】

SLMP接続機器

【仕様】

オープン方式をSLMPで指定する場合に使用する

(本製品 プロトコル接続設定 画面)

The image shows the 'デバイス設定' (Device Setting) dialog. It has tabs for 'デバイス設定', 'プロトコル接続設定', 'サンプリングデバイス設定', and 'クラウドとのタグ設定'. The 'プロトコル接続設定' (Protocol Connection Setting) tab is selected. It shows a table of device settings. A callout box points to the '接続対象ポート番号' (Connection Target Port Number) field, stating 'PLC と同一ポート、または any を設定' (Set the same port as the PLC, or any). Another callout box points to the '局番' (Station Number) field, stating '接続局(自局)の場合は0、ネットワークを経由する場合はPLC局番を指定' (For the connection station (self station), set 0; for the case of passing through the network, specify the PLC station number).

デバイス設定

デバイス設定 プロトコル接続設定 サンプリングデバイス設定 クラウドとのタグ設定

設定するデバイスNo.を選択し、プロトコルの接続設定をして下さい。

デバイスNo. 1: MCプロトコル: melsec CSVからのインポート

詳細説明

|   | 読み取り周期 [s] | IPアドレス        | 接続対象ポート番号 | GWポート番号 | 接続プロトコル | MELSECプロトコル | 局番 | 監視タイム [ms] |
|---|------------|---------------|-----------|---------|---------|-------------|----|------------|
| 1 | 15         | 192.168.3.251 | 20000     |         | UDP     | 3E          | 0  | 16         |

PLC と同一ポート、または any を設定

接続局(自局)の場合は0、ネットワークを経由する場合はPLC局番を指定

(注意点) MELSEC-FX シリーズの例です。他シリーズ、他ツールでは設定方法が異なる場合がございます。

15.3.2.3. Modbus TCP

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

設定するデバイスNo.を選択し、プロトコルの接続設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : MODBUS TCP : test   CSVからのインポート   CSVへのエクスポート

[▼ 詳細説明](#)

|   | 読み取り周期 [s] | IPアドレス | GWポート番号 | タイムアウト時間 [s] | PING確認              | 確認結果 |
|---|------------|--------|---------|--------------|---------------------|------|
| 1 | 1~99999    |        | any     | 8            | <button>確認</button> |      |

[設定項目]

| プロトコル接続設定   |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 項目          | 説明                                      |
| 読み取り周期[s]   | PLC のデータの読み取り周期(1~99999)[s]を設定します。      |
| IP アドレス     | PLC の IP アドレスを指定します。                    |
| GW ポート番号    | 未使用                                     |
| タイムアウト時間[s] | 応答を待つ時間(2~30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。   |
| PING 確認     | 入力した IP アドレスに対して PING 確認を実施します。         |
| 確認結果        | PING 確認結果を表示します。(成功:Success,失敗:Failure) |

15.3.2.4. FINS コマンド

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

設定するデバイスNo.を選択し、プロトコルの接続設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : FINSコマンド : test   CSVからのインポート   CSVへのエクスポート

[▼ 詳細説明](#)

|   | 読み取り周期 [s] | IPアドレス | 接続対象ポート番号 | 接続プロトコル | 相手先ネットワークアドレス | 相手先ノードアドレス | 相手先号機アドレス  | 発行元ネットワークアドレス | 発行元ノードアドレス | 発行元号機アドレス  | タイムアウト時間 [s] | PING確認              | 確認結果 |
|---|------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------------|------|
| 1 | 1~99999    |        |           |         | 00,01~7F      | 00,01~FE   | 00,10~1FE1 | 00,01~7F      | 00,01~FE   | 00,10~1FE1 | 8            | <button>確認</button> |      |

[設定項目]

| プロトコル接続設定     |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 項目            | 説明                                 |
| 読み取り周期[s]     | PLC のデータの読み取り周期(1~99999)[s]を設定します。 |
| IP アドレス       | PLC の IP アドレスを指定します。               |
| 接続対象ポート番号     | 接続する PLC のポート番号(0~65535)を入力します。    |
| 接続プロトコル       | PLC との通信方法「UDP」、「TCP」を選択します。       |
| 相手先ネットワークアドレス | 相手先ネットワークアドレス(00,01~7F)を割り当てます。    |
| 相手先ノードアドレス    | 相手先ノードアドレス(00,01~FE)を割り当てます。       |
| 相手先号機アドレス     | 相手先号機アドレス(00, 10~1F,E1)を割り当てます。    |
| 発行元ネットワークアドレス | 発行元ネットワークアドレス(00,01~7F)を割り当てます。    |

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 発行元ノードアドレス  | 発行元ノードアドレス(00,01～FE)を割り当てます。            |
| 発行元号機アドレス   | 発行元号機アドレス(00, 10～1F,E1)を割り当てます。         |
| タイムアウト時間[s] | 応答を待つ時間(2～30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。   |
| PING 確認     | 入力した IP アドレスに対して PING 確認を実施します。         |
| 確認結果        | PING 確認結果を表示します。(成功:Success,失敗:Failure) |

### 15.3.2.5.KEYENCE 上位リンク

デバイス設定

デバイス設定

プロトコル接続設定

サンプリングデバイス設定

クラウドとのタグ設定

設定するデバイスNo.を選択し、プロトコルの接続設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : KEYENCE 上位リンク : test ▼

CSVからのインポート

CSVへのエクスポート

▼ 詳細説明

|   | 読み取り周期 [s] | IPアドレス | 接続対象ポート番号 | 接続プロトコル | タイムアウト時間 [s] | PING確認        | 確認結果 |
|---|------------|--------|-----------|---------|--------------|---------------|------|
| 1 | 1～99999    |        |           |         | 8            | <div>確認</div> |      |

#### [設定項目]

| PLC 設定      |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 項目          | 説明                                      |
| 読み取り周期[s]   | PLC のデータの読み取り周期(1～99999)[s]を設定します。      |
| IP アドレス     | PLC の IP アドレスを指定します。                    |
| 接続対象ポート番号   | 接続する PLC のポート番号(0～65535)を入力します。         |
| 接続プロトコル     | PLC との通信方法「UDP」、「TCP」を選択します。            |
| タイムアウト時間[s] | 応答を待つ時間(2～30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。   |
| PING 確認     | 入力した IP アドレスに対して PING 確認を実施します。         |
| 確認結果        | PING 確認結果を表示します。(成功:Success,失敗:Failure) |

15.3.2.6.三菱電機(MELSEC シリアル)

KILC12 のみサポート。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

設定するデバイスNo.を選択し、プロトコルの接続設定をして下さい。

デバイスNo. [1: MCプロトコルシリアル: test]   CSVからのインポート   CSVへのエクスポート

▼ 詳細説明

|   | 読み取り周期 [s] | ボーレート | データ長 | ストップビット | パリティ | フロー制御 | インターフェース | MELSECプロトコル | 伝送形式 | サムチェック | 監視タイマ [ms] | タイムアウト時間 [s] |
|---|------------|-------|------|---------|------|-------|----------|-------------|------|--------|------------|--------------|
| 1 | 1~99999    |       |      |         |      |       |          |             |      |        | 0~15       | 8            |

[設定項目]

| プロトコル接続設定      |                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目             | 説明                                                                                                                    |
| 読み取り周期[s]      | PLC のデータの読み取り周期(1~99999)[s]を設定します。                                                                                    |
| ボーレート          | ボーレート「4800bps」、「9600bps」、「19200bps」、「38400bps」、「57600bps」、「115Kbps」を選択します。                                            |
| データ長           | データ長「7bit」、「8bit」を選択します。                                                                                              |
| ストップビット        | ストップビット「1bit」、「2bit」を選択します。                                                                                           |
| パリティ           | パリティ「なし」、「奇数」、「偶数」を選択します。                                                                                             |
| フロー制御          | フロー制御「なし」(固定)を選択します。                                                                                                  |
| インターフェース       | インターフェース「RS-232C」、「RS-485 Half Duplex」、「RS-485/RS-422 Full Duplex」を選択します。                                             |
| MELSEC プロトコル   | MELSEC のプロトコル情報を設定します。<br>使用している PLC のモデルに合わせて設定してください。<br>A 互換 1C フレーム使用時は"1C"、<br>QnA 互換 3C フレーム使用時は"3C"<br>を設定します。 |
| 伝送形式           | 伝送形式を設定します。<br>使用している PLC の設定に合わせてください。<br>「形式 1_8 進」、「形式 1_16 進」、「形式 4_8 進」、「形式 4_16 進」<br>を選択します。                   |
| サムチェック         | サムチェック「有効」、「無効」を選択します。                                                                                                |
| 監視タイマ(×10)[ms] | コマンドを受信後、送信するまでの待ち時間(0~15)を指定します。<br>設定値(×10)[ms]が実際のタイマ時間になります。<br>※MELSECプロトコル "1C"の場合のみ有効。                         |
| タイムアウト時間[s]    | 応答を待つ時間(2~30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。                                                                                 |

### 15.3.2.7.Modbus RTU,Modbus ASCII

KILC12 のみサポート。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

設定するデバイスNo.を選択し、プロトコルの接続設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : MODBUS RTU : test   CSVからのインポート   CSVへのエクスポート

詳細説明

|   | 読み取り周期 [s] | ボーレート | データ長 | ストップビット | パリティ | フロー制御 | インターフェース | タイムアウト時間 [s] |
|---|------------|-------|------|---------|------|-------|----------|--------------|
| 1 | 1~99999    |       |      |         |      |       |          | 8            |

[設定項目]

| PLC 設定      |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 項目          | 説明                                                                         |
| 読み取り周期[s]   | PLC のデータの読み取り周期(1~99999)[s]を設定します。                                         |
| ボーレート       | ボーレート「4800bps」、「9600bps」、「19200bps」、「38400bps」、「57600bps」、「115Kbps」を選択します。 |
| データ長        | データ長「7bit」、「8bit」を選択します。                                                   |
| ストップビット     | ストップビット「1bit」、「2bit」を選択します。                                                |
| パリティ        | パリティ「なし」、「奇数」、「偶数」を選択します。                                                  |
| フロー制御       | フロー制御「なし」(固定)を選択します。                                                       |
| インターフェース    | インターフェース「RS-232C」、「RS-485 Half Duplex」、「RS-485/RS-422 Full Duplex」を選択します。  |
| タイムアウト時間[s] | 応答を待つ時間(2~30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。                                      |

15.3.2.8.GPIO

KILC12 のみサポート。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

設定するデバイスNo.を選択し、プロトコルの接続設定をして下さい。

デバイスNo. 

1 : GPIO : test

CSVからのインポート

CSVへのエクスポート

▼ 詳細説明

|   | 読み取り周期 [s] |
|---|------------|
| 1 | 1~99999    |

[設定項目]

| PLC 設定    |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 項目        | 説明                                 |
| 読み取り周期[s] | PLC のデータの読み取り周期(1~99999)[s]を設定します。 |

15.3.2.9.CSV のインポート、エクスポート

「16.1 CSV のインポート、エクスポートについて」を参照してください。

15.3.3. サンプルングデバイス設定

ゲートウェイが読み取るデバイスのメモリマップを設定することができます。

15.3.3.1. 設定値の入力

セルをクリックして、設定値を入力・選択してください。

右クリックメニューより、行の追加・削除などが選択できます。

入力時にセルが赤色になっているものは設定不可能な値です。設定値を変更してください。

PLC 設定で局番を削除した場合、対象局番の設定も自動で削除されます。

登録可能な最大数は 200(※1,2)です。

※1:GPIO の場合は 48

※2:

- ・ 200 : KILC12 の場合
- ・ 100 : KILS22 の場合

これらの注釈は、“▼ 詳細説明”をクリックすることで確認できます。

15.3.3.2. 三菱電機(MELSEC)

デバイス設定

デバイス設定

プロトコル接続設定

サンプルングデバイス設定

クラウドとのタグ設定

サンプルングするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : MCプロトコル : test

📄 CSVからのインポート

📄 CSVへのエクスポート

[▼ 詳細説明](#)

|   | デバイスコード | 開始アドレス         | アクセスタイプ | 要素数  |
|---|---------|----------------|---------|------|
| 1 |         | 0~65535、0~FFFF |         | 1~50 |

[設定項目]

| サンプルングデバイス設定 |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                     |
| デバイスコード      | PLC へのアクセスする際のデバイスコードを指定します。<br>プロトコル接続設定で選択した MELSEC プロトコルに対応したデバイスが選択可能です。           |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>デバイスコードのデータ表現により、10 進数／16 進数で入力します。詳しくは 13.2.1MC プロトコルを参照ください |
| アクセスタイプ      | データを読み出す単位「WORD」、「BIT」を設定します。                                                          |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように設定してください。1～50 までです。                                      |



15.3.3.3.Modbus TCP

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

サンプルングするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : MODBUS TCP : test   CSVからのインポート   CSVへのエクスポート

詳細説明

|   | 局番    | ファンクションコード | 開始アドレス  | 要素数  |
|---|-------|------------|---------|------|
| 1 | 1~255 |            | 1~65535 | 1~50 |

[設定項目]

| サンプルングデバイス設定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 局番           | ゲートウェイに通知する PLC の局番を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ファンクションコード   | PLC へのアクセスする際のファンクションコードを選択します。<br>設定したファンクションコードに従って、PLC は指定された機能を実行します。<br>1 : read coils<br>Discrete Output の ON/OFF 状態を読出します。<br>2 : read discrete inputs<br>Discrete Input の ON/OFF 状態を読出します。<br>3 : read holding registers<br>保持レジスタの内容を読出します。<br>4 : read input registers<br>入力レジスタの内容を読出します。 |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように設定してください。1~50 までです。                                                                                                                                                                                                                                                    |

15.3.3.4.FINS コマンド

デバイス設定

デバイス設定    プロトコル接続設定    サンプルングデバイス設定    クラウドとのタグ設定

サンプルングするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : FINSコマンド : test    CSVからのインポート    CSVへのエクスポート

▼ 詳細説明

|   | エリア種別 | データ種類 | 開始アドレス  | フラグ名 | ビット指定 | 要素数           |
|---|-------|-------|---------|------|-------|---------------|
| 1 |       |       | 0~65535 |      | 0~15  | 1~50 または 1~16 |

[設定項目]

| サンプルングデバイス設定 |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                                              |
| エリア種別        | PLC へのアクセスする際のエリア種別を選択します。                                                                                      |
| データ種類        | データ種類を選択します。<br>エリア種別によって、選択できる種類が異なります。                                                                        |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数で入力します。                                                                           |
| フラグ名         | フラグ名を設定します。<br>エリア種別によって、選択できるようになります。                                                                          |
| ビット指定        | ビット指定を設定します。<br>エリア種別、データ種類によって設定できるようになります。                                                                    |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように<br>設定してください。1~50 または 1~16 までです。<br>ビット指定有効時は、ビット指定+要素数が 16 を超えないよ<br>うに設定してください。 |

15.3.3.5.KEYENCE 上位リンク

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

サンプルングするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : KEYENCE 上位リンク : test   CSVからのインポート   CSVへのエクスポート

[▼ 詳細説明](#)

|   | デバイス | 開始アドレス            | 要素数  |
|---|------|-------------------|------|
| 1 |      | 0～999999、0～FFFFFF | 1～50 |

[設定項目]

| サンプルングデバイス設定 |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                |
| デバイス         | PLC へのアクセスする際のデバイスを選択します。                         |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数または 16 進数で入力します。    |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように設定してください。1～50 までです。 |

15.3.3.6.三菱電機(MELSEC シリアル)

KILC12 のみサポート。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

サンプルリングするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : MCプロトコル シリアル : test    CSVからのインポート    CSVへのエクスポート

[▼ 詳細説明](#)

|   | 局番    | デバイスコード | 開始アドレス         | アクセスタイプ | 要素数  |
|---|-------|---------|----------------|---------|------|
| 1 | 0~255 |         | 0~65535、0~FFFF |         | 1~50 |

[設定項目]

| サンプルングデバイス設定 |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                     |
| 局番           | ゲートウェイに通知する PLC の局番を設定します。                                                             |
| デバイスコード      | PLC へのアクセスする際のデバイスコードを指定します。<br>プロトコル接続設定で選択した MELSEC プロトコルに対応したデバイスが選択可能です。           |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>デバイスコードのデータ表現により、10 進数／16 進数で入力します。詳しくは 13.2.1MC プロトコルを参照ください |
| アクセスタイプ      | データを読み出す単位「WORD」、「BIT」を設定します。                                                          |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように設定してください。1～50 までです。                                      |

### 15.3.3.7.Modbus RTU,Modbus ASCII

KILC12 のみサポート。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

サンプルングするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : MODBUS RTU : test    CSVからのインポート    CSVへのエクスポート

[▼詳細説明](#)

|   | 局番    | ファンクションコード | 開始アドレス  | 要素数  |
|---|-------|------------|---------|------|
| 1 | 1~255 |            | 1~65535 | 1~50 |

[設定項目]

| サンプルングデバイス設定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 局番           | ゲートウェイに通知する PLC の局番を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ファンクションコード   | PLC へのアクセスする際のファンクションコードを選択します。<br>設定したファンクションコードに従って、PLC は指定された機能を実行します。<br>1 : read coils<br>Discrete Output の ON/OFF 状態を読出します。<br>2 : read discrete inputs<br>Discrete Input の ON/OFF 状態を読出します。<br>3 : read holding registers<br>保持レジスタの内容を読出します。<br>4 : read input registers<br>入力レジスタの内容を読出します。 |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように設定してください。1~50 までです。                                                                                                                                                                                                                                                    |

15.3.3.8.GPIO

KILC12 のみサポート。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

サンプルングするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : GPIO : test    CSVからのインポート    CSVへのエクスポート

[▼ 詳細説明](#)

|   | デジタル | ポート  |
|---|------|------|
| 1 |      | 0~47 |

[設定項目]

| サンプルングデバイス設定 |                    |
|--------------|--------------------|
| 項目           | 説明                 |
| デジタル         | ゲートウェイのデジタルを選択します。 |
| ポート          | デジタルのポート番号を設定します。  |

15.3.3.9.CSV のインポート、エクスポート

「[16.1 CSV のインポート、エクスポートについて](#)」を参照してください。

15.3.4. クラウドとのタグ設定

クラウドへアップロードする際の設定をすることができます。

15.3.4.1. 設定値の入力

セルをクリックして、設定値を入力・選択してください。

右クリックメニューより、行の追加・削除などが選択できます。

開始アドレスとインデックスを加算した値がアップロード対象のアドレスとなります。

入力時にセルが赤色になっているものは設定不可能な値です。設定値を変更してください。

登録可能な最大数は 1000(※1,2)です。

※1:GPIO の場合は 48

※2:

- ・ 1000 : KILC12 の場合
- ・ 500 : KILS22 の場合

これらの注釈は、“▼ 詳細説明”をクリックすることで確認できます。

15.3.4.2. 三菱電機(MELSEC)

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

クラウドへアップロードするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : MCプロトコル : test   ☒ サンプリング登録したデータを全て追加

▼ 詳細説明

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | デバイスコード | 開始アドレス | インデックス | アクセスタイプ | データ型 | バイトオーダー | 文字列数(WORD数) |
|---|------|-------|----|-------|---|---------|--------|--------|---------|------|---------|-------------|
| 1 |      |       |    |       |   |         |        | 0~49   |         |      |         | 1~50        |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。  |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                          |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                         |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                          |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                          |
| デバイスコード    | サンプリングデバイス設定に設定したデバイスコードを選択します。<br>サンプリングデバイス設定に設定していないデバイスコードを設定すると保存時にエラーになります。 |
| 開始アドレス     | 前項 デバイスコードが一致する、サンプリングデバイス設定に設定した開始アドレスを設定します。<br>前項 デバイスコードと一致しない、または、サンプリングデバ   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>イス設定に設定していない開始アドレスを設定すると保存時にエラーになります。</p> <p>デバイスコードと開始アドレスで一意に決まります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| インデックス       | <p>前項 デバイスコードと開始アドレスが一致する、サンプリングデバイス設定に設定した要素数の範囲内で設定します。</p> <p>範囲は、0 から要素数－1 までの値となります。</p> <p>要素数以上の値を設定すると保存時にエラーになります。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| アクセスタイプ      | 未使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| データ型         | <p>クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ型ごとにサイズと数値の範囲が異なります。</p> <p>INT16：符号付き 16bit 整数 (-32768～32767)</p> <p>UINT16：符号なし 16bit 整数(0～65535)</p> <p>INT32：符号付き 32bit 整数(-2147383648～2147483647)</p> <p>UINT32：符号なし 32bit 整数(0～4294967295)</p> <p>FLOAT：32bit 単精度実数(<math>\pm 10^{-38} \sim 10^{38}</math>)</p> <p>BIT：符号なし 16bit 整数(0～1)</p> <p>STRING：文字列</p> |
| バイトオーダー      | <p>データ型が"STRING"のバイトオーダーを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リトルエンディアン</li> <li>・ビッグエンディアン</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 文字列数(WORD 数) | 文字列数(1～50)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 設定可否の条件

設定するデバイスコード、開始アドレス、インデックス、データ型により設定の可能、不可能があります。

詳しくは 13.2.1MC プロトコルを参照ください。



### 15.3.4.3.Modbus TCP

デバイス設定

デバイス設定

プロトコル接続設定

サンプリングデバイス設定

クラウドとのタグ設定

クラウドへアップロードするデータの指定をして下さい。

デバイスNo.1: MODBUS TCP : test

☒ サンプリング登録したデータを全て追加
 ☐ CSVからのインポート
 ☐ CSVへのエクスポート

▼詳細説明

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | 局番    | ファンクションコード | 開始アドレス  | インデックス | データ型 | バイトオーダー | 文字列数(WORD数) |
|---|------|-------|----|-------|---|-------|------------|---------|--------|------|---------|-------------|
| 1 |      |       |    |       |   | 1~255 |            | 1~65535 | 0~49   |      |         | 1~50        |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 局番         | クラウドへアップロードする PLC の局番を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ファンクションコード | クラウドへアップロードするファンクションコードを選択します。<br>設定したファンクションコードに従って、PLC は指定された機能を実行します。<br>1 : read coils<br>Discrete Output の ON/OFF 状態を読出します。<br>2 : read discrete inputs<br>Discrete Input の ON/OFF 状態を読出します。<br>3 : read holding registers<br>保持レジスタの内容を読出します。<br>4 : read input registers<br>入力レジスタの内容を読出します。<br>5 : write single coil<br>Discrete Output の ON/OFF 状態を書き込みます。<br>6 : write single register<br>保持レジスタの内容を書き込みます。 |
| 開始アドレス     | クラウドへアップロードするデータの読み取り開始アドレスを設定します。開始アドレスとインデックスの設定値によって、アップロード対象のアドレスを設定します。<br>10 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インデックス       | クラウドへアップロードするデータのインデックス(0～49)を入力します。<br>サンプリングデバイス設定で登録した要素数の範囲で設定してください。                                                                                                                                                                                                        |
| データ型         | クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ型ごとにサイズと数値の範囲が異なります。<br>INT16：符号付き 16bit 整数 (-32768～32767)<br>UINT16：符号なし 16bit 整数(0～65535)<br>INT32：符号付き 32bit 整数(-2147383648～2147483647)<br>UINT32：符号なし 32bit 整数(0～4294967295)<br>FLOAT：32bit 単精度実数( $\pm 10^{-38}$ ～ $10^{38}$ )<br>STRING：文字列 |
| バイトオーダー      | データ型が"STRING"のバイトオーダーを設定します。<br>・リトルエンディアン<br>・ビッグエンディアン                                                                                                                                                                                                                         |
| 文字列数(WORD 数) | 文字列数(1～50)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 15.3.4.4.FINS コマンド

デバイス設定

デバイス設定

プロトコル選択設定

サンプリングデバイス設定

クラウドとのタグ設定

クラウドへアップロードするデータを指定してください。

デバイスNo. 1 FINSコマンド: 1004

☒ サンプリング登録したデータを全て送信

☐ CSVからのインポート

☐ CSVへのエクスポート

▼ 項目説明

| データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | エリア種別 | 開始アドレス  | フラグ名 | データ種類 | ビット指定 | インデックス        | データ型 | バイトオーダー | 文字列長(WORD指定) |
|------|-------|----|-------|---|-------|---------|------|-------|-------|---------------|------|---------|--------------|
| 1    |       |    |       |   |       | 0~65535 |      |       | 0~15  | 0~49 または 0~15 |      |         | 1~255        |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                      |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。                                                                                                                                                                        |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                                                                                                                                                                                               |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                                                                                                                                                                                                |
| エリア種別      | クラウドへアップロードするエリア種別を選択します。                                                                                                                                                                                                                               |
| 開始アドレス     | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                                   |
| フラグ名       | フラグ名を設定します。<br>エリア種別によって、選択できるようになります。                                                                                                                                                                                                                  |
| データ種類      | データ種類を選択します。<br>エリア種別によって、選択できる種類が異なります。                                                                                                                                                                                                                |
| ビット指定      | ビット指定を設定します。<br>エリア種別、データ種類によって設定できるようになります。                                                                                                                                                                                                            |
| インデックス     | クラウドへアップロードするデータのインデックス(0~49 または 0~15)を入力します。<br>サンプリングデバイス設定で登録した要素数の範囲で設定してください。                                                                                                                                                                      |
| データ型       | クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ型ごとにサイズと数値の範囲が異なります。<br>INT16：符号付き 16bit 整数 (-32768~32767)<br>UINT16：符号なし 16bit 整数(0~65535)<br>INT32：符号付き 32bit 整数(-2147383648~2147483647)<br>UINT32：符号なし 32bit 整数(0~4294967295)<br>BIT：符号なし 16bit 整数(0~1)<br>STRING：文字列 |
| バイトオーダー    | データ型が”STRING”のバイトオーダーを設定します。<br>・リトルエンディアン                                                                                                                                                                                                              |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
|              | ・ビッグエンディアン        |
| 文字列数(WORD 数) | 文字列数(1～50)を設定します。 |

#### 15.3.4.5.KEYENCE 上位リンク

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

クラウドへアップロードするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : KEYENCE 上位リンク : test   ☒ サンプルング登録したデータを全て追加   CSVからのインポート   CSVへのエクスポート

▼ 詳細説明

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | デバイス | 開始アドレス             | インデックス | データ形式 | バイトオーダー | 文字列数(WORD数) |
|---|------|-------|----|-------|---|------|--------------------|--------|-------|---------|-------------|
| 1 |      |       |    |       |   |      | 0～999999, 0～FFFFFF | 0～49   |       |         | 1～50        |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。                                                                                                                                                                                                             |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| デバイス       | クラウドへアップロードするデバイスを選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 開始アドレス     | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数または 16 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                                                               |
| インデックス     | クラウドへアップロードするデータのインデックス(0～49)を入力します。<br>サンプルングデバイス設定で登録した要素数の範囲で設定してください。                                                                                                                                                                                                                    |
| データ形式      | クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ形式ごとにサイズと数値の範囲が異なります。<br>S:10 進数 16 ビット符号あり：符号付き 16bit 整数 (-32768～32767)<br>U:10 進数 16 ビット符号なし：符号なし 16bit 整数(0～65535)<br>L:10 進数 32 ビット符号あり：符号付き 32bit 整数(-2147383648～2147483647)<br>D:10 進数 32 ビット符号なし：符号なし 32bit 整数(0～4294967295)<br>ビット：符号なし 16bit 整数(0～1) |

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
|              | 文字列：文字列                                                |
| バイトオーダー      | データ形式が”文字列”のバイトオーダーを設定します。<br>・リトルエンディアン<br>・ビッグエンディアン |
| 文字列数(WORD 数) | 文字列数(1～50)を設定します。                                      |

#### 15.3.4.6.三菱電機(MELSEC シリアル)

KILC12 のみサポート。

デバイス設定

デバイス設定

プロトコル接続設定

サンプリングデバイス設定

クラウドとのタグ設定

クラウドへアップロードするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : MCプロトコル シリアル : test

☒ サンプリング登録したデータを全て追加

CSVからのインポート

CSVへのエクスポート

▼詳細説明

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | 局番    | デバイスコード | 開始アドレス          | インデックス | アクセスタイプ | データ型 | バイトオーダー | 文字列数(WORD数) |
|---|------|-------|----|-------|---|-------|---------|-----------------|--------|---------|------|---------|-------------|
| 1 |      |       |    |       |   | 0~255 |         | 0~65535, 0~FFFF | 0~49   |         |      |         | 1~50        |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                                                                               |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。                                                                 |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                                                                                         |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                                                                                        |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                                                                                         |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                                                                                         |
| 局番         | クラウドへアップロードする PLC の局番を設定します。                                                                                                                     |
| デバイスコード    | サンプリングデバイス設定に設定したデバイスコードを選択します。<br>サンプリングデバイス設定に設定していないデバイスコードを設定すると保存時にエラーになります。                                                                |
| 開始アドレス     | 前項 デバイスコードが一致する、サンプリングデバイス設定に設定した開始アドレスを設定します。<br>前項 デバイスコードと一致しない、または、サンプリングデバイス設定に設定していない開始アドレスを設定すると保存時にエラーになります。<br>デバイスコードと開始アドレスで一意に決まります。 |
| インデックス     | 前項 デバイスコードと開始アドレスが一致する、サンプリングデバイス設定に設定した要素数の範囲内で設定します。                                                                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>範囲は、0 から要素数－1 までの値となります。</p> <p>要素数以上の値を設定すると保存時にエラーになります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| アクセスタイプ      | 未使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| データ型         | <p>クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ型ごとにサイズと数値の範囲が異なります。</p> <p>INT16：符号付き 16bit 整数 (-32768～32767)</p> <p>UINT16：符号なし 16bit 整数(0～65535)</p> <p>INT32：符号付き 32bit 整数(-2147383648～2147483647)</p> <p>UINT32：符号なし 32bit 整数(0～4294967295)</p> <p>FLOAT：32bit 単精度実数(<math>\pm 10^{-38} \sim 10^{38}</math>)</p> <p>BIT：符号なし 16bit 整数(0～1)</p> <p>STRING：文字列</p> |
| バイトオーダー      | <p>データ型が"STRING"のバイトオーダーを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リトルエンディアン</li> <li>・ビッグエンディアン</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 文字列数(WORD 数) | 文字列数(1～50)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 設定可否の条件

設定するデバイスコード、開始アドレス、インデックス、データ型により設定の可能、不可能があります。  
詳しくは 13.2.1MC プロトコルを参照ください。

### 15.3.4.7.Modbus RTU,Modbus ASCII

KILC12 のみサポート。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

クラウドへアップロードするデータの設定をして下さい。

デバイスNo.1: MODBUS RTU : test   ☒ サンプリング登録したデータを全て追加

▼ 詳細説明

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | 局番    | ファンクションコード | 開始アドレス  | インデックス | データ型 | バイトオーダー | 文字列数(WORD数) |
|---|------|-------|----|-------|---|-------|------------|---------|--------|------|---------|-------------|
| 1 |      |       |    |       |   | 1~255 |            | 1~65535 | 0~49   |      |         | 1~50        |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 局番         | クラウドへアップロードする PLC の局番を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ファンクションコード | クラウドへアップロードするファンクションコードを選択します。<br>設定したファンクションコードに従って、PLC は指定された機能を実行します。<br>1 : read coils<br>Discrete Output の ON/OFF 状態を読出します。<br>2 : read discrete inputs<br>Discrete Input の ON/OFF 状態を読出します。<br>3 : read holding registers<br>保持レジスタの内容を読出します。<br>4 : read input registers<br>入力レジスタの内容を読出します。<br>5 : write single coil<br>Discrete Output の ON/OFF 状態を書き込みます。<br>6 : write single register<br>保持レジスタの内容を書き込みます。 |
| 開始アドレス     | クラウドへアップロードするデータの読み取り開始アドレスを設定します。<br>開始アドレスとインデックスの設定値によって、アップロード対象のアドレスを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 10 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| インデックス       | クラウドへアップロードするデータのインデックス(0～49)を入力します。<br>サンプリングデバイス設定で登録した要素数の範囲で設定してください。                                                                                                                                                                                                        |
| データ型         | クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ型ごとにサイズと数値の範囲が異なります。<br>INT16：符号付き 16bit 整数 (-32768～32767)<br>UINT16：符号なし 16bit 整数(0～65535)<br>INT32：符号付き 32bit 整数(-2147383648～2147483647)<br>UINT32：符号なし 32bit 整数(0～4294967295)<br>FLOAT：32bit 単精度実数( $\pm 10^{-38}$ ～ $10^{38}$ )<br>STRING：文字列 |
| バイトオーダー      | データ型が”STRING”のバイトオーダーを設定します。<br>・リトルエンディアン<br>・ビッグエンディアン                                                                                                                                                                                                                         |
| 文字列数(WORD 数) | 文字列数(1～50)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                |



### 15.3.4.8.GPIO

KILC12 のみサポート。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

クラウドへアップロードするデータの設定をして下さい。

デバイスNo. 1 : GPIO : test   ☒ サンプルング登録したデータを全て追加   CSVからのインポート   CSVへのエクスポート

[▼ 詳細説明](#)

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | デジタル | ポート  |
|---|------|-------|----|-------|---|------|------|
| 1 |      |       |    |       |   |      | 0～47 |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                               |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。 |
| スケーラー      | 未使用                                                                              |
| 係数         | 未使用                                                                              |
| オフセット      | 未使用                                                                              |
| 値          | 未使用                                                                              |
| デジタル       | ゲートウェイのデジタルを選択します。                                                               |
| ポート        | デジタルのポート番号を設定します。                                                                |

設定値を入力後、“保存”をクリックすることで設定値を保存します。

保存時はデバイス設定、プロトコル接続設定、サンプルングデバイス設定も同時に登録されます。

※クラウドとのタグ設定が未登録の場合は空データが保存されます。

### 15.3.4.9.CSV のインポート、エクスポート

「[16.1 CSV のインポート、エクスポートについて](#)」を参照してください。

#### 15.3.4.10. サンプル登録したデータを全て追加

サンプル登録デバイス設定で登録済みのアドレスを全て追加します。

追加する際は、登録済みのデータは全て初期化されます。

①"サンプル登録したデータを全て追加"をクリックしてサンプル登録したデータを全て追加ウィンドウを開きます。



デバイス設定

デバイス設定 プロトコル接続設定 サンプル登録デバイス設定 クラウドとのタグ設定

クラウドへアップロードするデータの指定をして下さい。

デバイスNo. 1: MCプロトコル: test ☒ サンプル登録したデータを全て追加

▼ 詳細説明

| データ名 | スケイラー | 係数 | オフセット | 値 | デバイスコード | 開始アドレス | インデックス | アクセスタイプ | データ型 | バイトオーダー | 文字列数(WORD数) |
|------|-------|----|-------|---|---------|--------|--------|---------|------|---------|-------------|
| 1    |       |    |       |   |         |        | 0~49   |         |      |         | 1~50        |

②"はい"をクリックします。



サンプル登録したデータを全て追加

サンプル登録デバイス設定で登録済みのデータを全て追加します。  
登録済みのデータは全て初期化されますが、追加しますか？

15.4. データ処理

接続するデバイスのデータ処理設定をすることができます。

トリガースource,トリガー種別,トリガーデータ値の条件を満たした際に  
サンプリングしていたデータのフロントデータ数とリアデータ数分をクラウドへ通知することができます。

15.4.1. デバイス設定

データ処理をするデバイスの通信方式などを設定することができます。

15.4.1.1. 設定値の入力

セルをクリックして、設定値を入力・選択してください。  
右クリックメニューより、行の追加・削除などが選択できます。  
入力時にセルが赤色になっているものは設定不可能な値です。設定値を変更してください。  
これらの注釈は、“▼ 詳細説明”をクリックすることで確認できます。

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件

|   | デバイスNo | プロトコル | ユニット名 | バージョン |
|---|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 1~8    |       |       |       |

[設定項目]

| データ処理   |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 項目      | 説明                                                                             |
| デバイス No | デバイス No を入力します。                                                                |
| プロトコル   | PLC との通信プロトコル「MC プロトコル」、「FINS コマンド」、「KEYENCE 上位リンク」、「MODBUS TCP」、「GPIO」を選択します。 |
| ユニット名   | ゲートウェイと接続するデバイスのユニット名を入力します。<br>任意な文字列を割り当てることができます。<br>重複しない値を入力してください。       |
| バージョン   | クラウドとのタグ時のバージョン情報として使用します。データ<br>内容を変更する際に併せて変更してください。                         |

15.4.2. プロトコル接続設定

データ処理をする各プロトコルの設定をすることができます。

15.4.2.1. 設定値の入力

セルをクリックして、設定値を入力・選択してください。

右クリックメニューより、行の追加・削除などが選択できます。

入力時にセルが赤色になっているものは設定不可能な値です。設定値を変更してください。

15.4.2.2. 三菱電機(MELSEC)

データ処理

デバイス設定    プロトコル接続設定    サンプルングデバイス設定    クラウドとのタグ設定    トリガー条件

デバイスNo. 1: MCプロトコル: ▼

|   | IPアドレス | 接続対象ポート番号 | GWポート番号 | 接続プロトコル | MELSECプロトコル | 局番   | 監視タイマ [ms] | タイムアウト時間 [s] |
|---|--------|-----------|---------|---------|-------------|------|------------|--------------|
| 1 |        |           | any     |         |             | 0~31 | 1~65535    | 8            |

[設定項目]

| プロトコル接続設定       |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目              | 説明                                                                                                                |
| IP アドレス         | PLC の IP アドレスを指定します。                                                                                              |
| 接続対象ポート番号       | 接続する PLC のポート番号(0~65535)を入力します。                                                                                   |
| GW ポート番号        | データを受け取る際のゲートウェイのポートを指定します。<br>ゲートウェイ側のポート番号('any',0~65535)を入力します。<br>“any”の場合は OS が自動的に設定するポートを使用します。            |
| 接続プロトコル         | PLC との通信方法「UDP」、「TCP」を選択します。                                                                                      |
| MELSEC プロトコル    | MELSEC のプロトコル情報を設定します。<br>使用している PLC のモデルに合わせて設定してください。<br>A 互換 1E フレーム使用時は“1E”、<br>QnA 互換 3E フレーム使用時は“3E”を設定します。 |
| 局番              | ゲートウェイと接続する PLC に局番(0~31)を割り当てます。                                                                                 |
| 監視タイマ(×250)[ms] | CPU 処理完了を待つ時間(1~65535)を設定します。<br>設定値(×250)[ms]が実際の監視タイマ時間になります。                                                   |
| タイムアウト時間[s]     | 応答を待つ時間(2~30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。                                                                             |

15.4.2.3.Modbus TCP

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件

デバイスNo. 1 : MODBUS TCP : ▼

|   | IPアドレス | GWポート番号 | タイムアウト時間 [s] |
|---|--------|---------|--------------|
| 1 |        | any     | 8            |

[設定項目]

| プロトコル接続設定   |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 項目          | 説明                                    |
| IP アドレス     | PLC の IP アドレスを指定します。                  |
| GW ポート番号    | 未使用                                   |
| タイムアウト時間[s] | 応答を待つ時間(2～30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。 |

15.4.2.4.FINS コマンド

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件

デバイスNo. 1 : FINSコマンド : ▼

|   | IPアドレス | 接続対象ポート番号 | 接続プロトコル | 相手先ネットワークアドレス | 相手先ノードアドレス | 相手先号機アドレス  | 発行元ネットワークアドレス | 発行元ノードアドレス | 発行元号機アドレス  | タイムアウト時間 [s] |
|---|--------|-----------|---------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 |        |           |         | 00,01~7F      | 00,01~FE   | 00,10~1FE1 | 00,01~7F      | 00,01~FE   | 00,10~1FE1 | 8            |

[設定項目]

| プロトコル接続設定     |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 項目            | 説明                                    |
| IP アドレス       | PLC の IP アドレスを指定します。                  |
| 接続対象ポート番号     | 接続する PLC のポート番号(0～65535)を入力します。       |
| 接続プロトコル       | PLC との通信方法「UDP」、「TCP」を選択します。          |
| 相手先ネットワークアドレス | 相手先ネットワークアドレス(00,01～7F)を割り当てます。       |
| 相手先ノードアドレス    | 相手先ノードアドレス(00,01～FE)を割り当てます。          |
| 相手先号機アドレス     | 相手先号機アドレス(00, 10～1F,E1)を割り当てます。       |
| 発行元ネットワークアドレス | 発行元ネットワークアドレス(00,01～7F)を割り当てます。       |
| 発行元ノードアドレス    | 発行元ノードアドレス(00,01～FE)を割り当てます。          |
| 発行元号機アドレス     | 発行元号機アドレス(00, 10～1F,E1)を割り当てます。       |
| タイムアウト時間[s]   | 応答を待つ時間(2～30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。 |

15.4.2.5.KEYENCE 上位リンク

データ処理

デバイス設定    **プロトコル接続設定**    サンプリングデバイス設定    クラウドとのタグ設定    トリガー条件

デバイスNo. 1 : KEYENCE 上位リンク : ▼

|   | IPアドレス | 接続対象ポート番号 | 接続プロトコル | タイムアウト時間 [s] |
|---|--------|-----------|---------|--------------|
| 1 |        |           |         | 8            |

[設定項目]

| プロトコル接続設定   |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 項目          | 説明                                    |
| IP アドレス     | PLC の IP アドレスを指定します。                  |
| 接続対象ポート番号   | 接続する PLC のポート番号(0～65535)を入力します。       |
| 接続プロトコル     | PLC との通信方法「UDP」、「TCP」を選択します。          |
| タイムアウト時間[s] | 応答を待つ時間(2～30)を設定します。<br>デフォルト値は 8 です。 |

15.4.2.6. GPIO

KILC12 のみサポート。

設定項目なし。

15.4.3. サンプリング設定

データ処理するデバイスのメモリマップを設定することができます。

15.4.3.1. 設定値の入力

セルをクリックして、設定値を入力・選択してください。

右クリックメニューより、行の追加・削除などが選択できます。

入力時にセルが赤色になっているものは設定不可能な値です。設定値を変更してください。

登録可能な最大数は 10 です。

15.4.3.2. 三菱電機(MELSEC)

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   **サンプリングデバイス設定**   クラウドとのタグ設定   トリガー条件

デバイスNo. 1 : MCプロトコル :

|   | デバイスコード | 開始アドレス         | アクセスタイプ | 要素数  |
|---|---------|----------------|---------|------|
| 1 |         | 0~65535、0~FFFF |         | 1~50 |

[設定項目]

| サンプリングデバイス設定 |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                     |
| デバイスコード      | PLC へのアクセスする際のデバイスコードを指定します。<br>プロトコル接続設定で選択した MELSEC プロトコルに対応したデバイスが選択可能です。           |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>デバイスコードのデータ表現により、10 進数／16 進数で入力します。詳しくは 13.2.1MC プロトコルを参照ください |
| アクセスタイプ      | データを読み出す単位「WORD」、「BIT」を設定します。                                                          |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように設定してください。1~50 までです。                                      |

15.4.3.3.Modbus TCP

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件

デバイスNo. 1 : MODBUS TCP :

|   | 局番    | ファンクションコード | 開始アドレス  | 要素数  |
|---|-------|------------|---------|------|
| 1 | 1~255 |            | 1~65535 | 1~50 |

[設定項目]

| サンプルングデバイス設定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 局番           | ゲートウェイに通知する PLC の局番を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ファンクションコード   | PLC へのアクセスする際のファンクションコードを選択します。<br>設定したファンクションコードに従って、PLC は指定された機能を実行します。<br>1 : read coils<br>Discrete Output の ON／OFF 状態を読出します。<br>2 : read discrete inputs<br>Discrete Input の ON／OFF 状態を読出します。<br>3 : read holding registers<br>保持レジスタの内容を読出します。<br>4 : read input registers<br>入力レジスタの内容を読出します。 |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように設定してください。1~50 までです。                                                                                                                                                                                                                                                    |



15.4.3.4.FINS コマンド

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件

デバイスNo. 1 : FINSコマンド :

|   | エリア種別 | データ種類 | 開始アドレス  | フラグ名 | ビット指定 | 要素数           |
|---|-------|-------|---------|------|-------|---------------|
| 1 |       |       | 0~65535 |      | 0~15  | 1~50 または 1~16 |

[設定項目]

| サンプルングデバイス設定 |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                                                                      |
| エリア種別        | PLC へのアクセスする際のエリア種別を選択します。                                                                              |
| データ種類        | データ種類を選択します。<br>エリア種別によって、選択できる種類が異なります。                                                                |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数で入力します。                                                                   |
| フラグ名         | フラグ名を設定します。<br>エリア種別によって、選択できるようになります。                                                                  |
| ビット指定        | ビット指定を設定します。<br>エリア種別、データ種類によって設定できるようになります。                                                            |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように設定してください。1~50 または 1~16 までです。<br>ビット指定有効時は、ビット指定+要素数が 16 を超えないように設定してください。 |

### 15.4.3.5.KEYENCE 上位リンク

#### データ処理

[デバイス設定](#)[プロトコル接続設定](#)[サンプリングデバイス設定](#)[クラウドとのタグ設定](#)[トリガー条件](#)

デバイスNo. 1 : KEYENCE 上位リンク :

|   | デバイス | 開始アドレス                | 要素数  |
|---|------|-----------------------|------|
| 1 |      | 0~999999、0~<br>FFFFFF | 1~50 |

[設定項目]

| サンプリングデバイス設定 |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 項目           | 説明                                                    |
| デバイス         | PLC へのアクセスする際のデバイスを選択します。                             |
| 開始アドレス       | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数または 16 進数で入力します。        |
| 要素数          | アドレス+(要素数-1)がアドレス範囲の最大を超えないように<br>設定してください。1~50 までです。 |

### 15.4.3.6.GPIO

KILC12 のみサポート。

#### データ処理

[デバイス設定](#)[プロトコル接続設定](#)[サンプリングデバイス設定](#)[クラウドとのタグ設定](#)[トリガー条件設定](#)

デバイスNo. 1 : GPIO : test

|   | デジタル | ポート  |
|---|------|------|
| 1 |      | 0~47 |

[設定項目]

| サンプリングデバイス設定 |                    |
|--------------|--------------------|
| 項目           | 説明                 |
| デジタル         | ゲートウェイのデジタルを選択します。 |
| ポート          | デジタルのポート番号を設定します。  |

15.4.4. クラウドとのタグ設定

データ処理にてクラウドへアップロードする際の設定をすることができます。

15.4.4.1. 設定値の入力

セルをクリックして、設定値を入力・選択してください。

右クリックメニューより、行の追加・削除などが選択できます。

開始アドレスとインデックスを加算した値がアップロード対象のアドレスとなります。

入力時にセルが赤色になっているものは設定不可能な値です。設定値を変更してください。

登録可能な最大数は 300 です。

15.4.4.2. 三菱電機(MELSEC)

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件

デバイスNo. 1 : MCプロトコル: ☒ サンプルング登録したデータを全て追加

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | デバイスコード | 開始アドレス         | インデックス | アクセスタイプ | データ型 |
|---|------|-------|----|-------|---|---------|----------------|--------|---------|------|
| 1 |      |       |    |       |   |         | 0~65535、0~FFFF | 0~49   |         |      |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                                                                               |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。                                                                 |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                                                                                         |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                                                                                        |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                                                                                         |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                                                                                         |
| デバイスコード    | サンプルングデバイス設定に設定したデバイスコードを選択します。<br>サンプルングデバイス設定に設定していないデバイスコードを設定すると保存時にエラーになります。                                                                |
| 開始アドレス     | 前項 デバイスコードが一致する、サンプルングデバイス設定に設定した開始アドレスを設定します。<br>前項 デバイスコードと一致しない、または、サンプルングデバイス設定に設定していない開始アドレスを設定すると保存時にエラーになります。<br>デバイスコードと開始アドレスで一意に決まります。 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インデックス  | <p>前項 デバイスコードと開始アドレスが一致する、サンプリングデバイス設定に設定した要素数の範囲内で設定します。</p> <p>範囲は、0 から要素数－1 までの値となります。</p> <p>要素数以上の値を設定すると保存時にエラーになります。</p>                                                                                                                                                                                                               |
| アクセスタイプ | 未使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| データ型    | <p>クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ型ごとにサイズと数値の範囲が異なります。</p> <p>INT16：符号付き 16bit 整数 (-32768～32767)</p> <p>UINT16：符号なし 16bit 整数(0～65535)</p> <p>INT32：符号付き 32bit 整数(-2147383648～2147483647)</p> <p>UINT32：符号なし 32bit 整数(0～4294967295)</p> <p>FLOAT：32bit 単精度実数(<math>\pm 10^{-38}</math>～<math>10^{38}</math>)</p> <p>BIT：符号なし 16bit 整数(0～1)</p> |

#### 設定可否の条件

設定するデバイスコード、開始アドレス、インデックス、データ型により設定の可能、不可能があります。詳しくは 13.2.1MC プロトコルを参照ください。

15.4.4.3.Modbus TCP

データ処理

デバイス設定    プロトコル接続設定    サンプルングデバイス設定    クラウドとのタグ設定    トリガー条件

デバイスNo. 1 : MODBUS TCP :    ☒ サンプルング登録したデータを全て追加

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | 局番    | ファンクションコード | 開始アドレス  | インデックス | データ型 |
|---|------|-------|----|-------|---|-------|------------|---------|--------|------|
| 1 |      |       |    |       |   | 1~255 |            | 1~65535 | 0~49   |      |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。                                                                                                                                                                                                                    |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 局番         | クラウドへアップロードする PLC の局番を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ファンクションコード | クラウドへアップロードするファンクションコードを選択します。<br>設定したファンクションコードに従って、PLC は指定された機能を実行します。<br>1 : read coils<br>Discrete Output の ON/OFF 状態を読出します。<br>2 : read discrete inputs<br>Discrete Input の ON/OFF 状態を読出します。<br>3 : read holding registers<br>保持レジスタの内容を読出します。<br>4 : read input registers<br>入力レジスタの内容を読出します。 |
| 開始アドレス     | クラウドへアップロードするデータの読み取り開始アドレスを設定します。<br>開始アドレスとインデックスの設定値によって、アップロード対象のアドレスを設定します。<br>10 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                    |
| インデックス     | クラウドへアップロードするデータのインデックス(0~49)を入力します。<br>サンプルングデバイス設定で登録した要素数の範囲で設定してください。                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ型 | <p>クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ型ごとにサイズと数値の範囲が異なります。</p> <p>INT16：符号付き 16bit 整数 (-32768～32767)</p> <p>UINT16：符号なし 16bit 整数(0～65535)</p> <p>INT32：符号付き 32bit 整数(-2147383648～2147483647)</p> <p>UINT32：符号なし 32bit 整数(0～4294967295)</p> <p>FLOAT：32bit 単精度実数(<math>\pm 10^{-38}</math>～<math>10^{38}</math>)</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 15.4.4.4.FINS コマンド

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件

デバイスNo. 1: FINSコマンド: ☒ サンプリング登録したデータを全て追加

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | エリア種別 | 開始アドレス  | フラグ名 | データ種類 | ビット指定 | インデックス        | データ型 |
|---|------|-------|----|-------|---|-------|---------|------|-------|-------|---------------|------|
| 1 |      |       |    |       |   |       | 0~65535 |      |       | 0~15  | 0~49 または 0~15 |      |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                                        |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。                                                                                                                                                          |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                  |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                                                                                                                                                                                 |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                  |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                                                                                                                                                                                  |
| エリア種別      | クラウドへアップロードするエリア種別を選択します。                                                                                                                                                                                                                 |
| 開始アドレス     | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                     |
| フラグ名       | フラグ名を設定します。<br>エリア種別によって、選択できるようになります。                                                                                                                                                                                                    |
| データ種類      | データ種類を選択します。<br>エリア種別によって、選択できる種類が異なります。                                                                                                                                                                                                  |
| ビット指定      | ビット指定を設定します。<br>エリア種別、データ種類によって設定できるようになります。                                                                                                                                                                                              |
| インデックス     | クラウドへアップロードするデータのインデックス(0~49 または 0~15)を入力します。<br>サンプリングデバイス設定で登録した要素数の範囲で設定してください。                                                                                                                                                        |
| データ型       | クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ型ごとにサイズと数値の範囲が異なります。<br>INT16：符号付き 16bit 整数 (-32768~32767)<br>UINT16：符号なし 16bit 整数(0~65535)<br>INT32：符号付き 32bit 整数(-2147383648~2147483647)<br>UINT32：符号なし 32bit 整数(0~4294967295)<br>BIT：符号なし 16bit 整数(0~1) |

15.4.4.5.KEYENCE 上位リンク

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプリングデバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件

デバイスNo.1 : KEYENCE 上位リンク :   ☒ サンプリング登録したデータを全て追加

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | デバイス | 開始アドレス                | インデックス | データ形式 |
|---|------|-------|----|-------|---|------|-----------------------|--------|-------|
| 1 |      |       |    |       |   |      | 0~999999、0~<br>FFFFFF | 0~49   |       |

[設定項目]

| クラウドとのタグ設定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| データ名       | クラウドへアップロードするデータのデータ名を設定します。<br>設定したデータ名でクラウドへアップロードされます。<br>重複しないデータ名を入力してください。                                                                                                                                                                                                             |
| スケーラー      | データを計算する処理(乗算、除算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 係数         | スケーラーの係数を設定します。<br>スケーラーが未設定の場合は 1 になります。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| オフセット      | データを計算する処理(加算、減算)を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 値          | オフセットの値を設定します。<br>オフセットが未設定の場合は 0 になります。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| デバイス       | クラウドへアップロードするデバイスを選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 開始アドレス     | データの読み取り開始アドレスを設定します。<br>10 進数または 16 進数で入力します。                                                                                                                                                                                                                                               |
| インデックス     | クラウドへアップロードするデータのインデックス(0~49)を入力します。<br>サンプリングデバイス設定で登録した要素数の範囲で設定してください。                                                                                                                                                                                                                    |
| データ形式      | クラウドへアップロードするデータのデータ型を設定します。データ形式ごとにサイズと数値の範囲が異なります。<br>S:10 進数 16 ビット符号あり：符号付き 16bit 整数 (-32768～32767)<br>U:10 進数 16 ビット符号なし：符号なし 16bit 整数(0～65535)<br>L:10 進数 32 ビット符号あり：符号付き 32bit 整数(-2147383648～2147483647)<br>D:10 進数 32 ビット符号なし：符号なし 32bit 整数(0～4294967295)<br>ビット：符号なし 16bit 整数(0～1) |



15.4.4.6. GPIO  
KILC12 のみサポート。

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件設定

デバイスNo. 1 : GPIO : test   ☒ サンプルング登録したデータを全て追加

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | デジタル | ポート  |
|---|------|-------|----|-------|---|------|------|
| 1 |      |       |    |       |   |      | 0~47 |

[設定項目]

| トリガー対象メモリ設定 |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 項目          | 説明                                 |
| データ名        | データ名を設定します。<br>重複しないデータ名を入力してください。 |
| スケーラー       | 未使用                                |
| 係数          | 未使用                                |
| オフセット       | 未使用                                |
| 値           | 未使用                                |
| デジタル        | ゲートウェイのデジタルを選択します。                 |
| ポート         | デジタルのポート番号を設定します。                  |

#### 15.4.4.7. サンプル登録したデータを全て追加

サンプリングデバイス設定で登録済みのアドレスを全て追加します。

追加する際は、登録済みのデータは全て初期化されます。

①"サンプリング登録したデータを全て追加"をクリックしてサンプリング登録したデータを全て追加ウィンドウを開きます。

データ処理

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプル登録デバイス設定   クラウドとのタグ設定   トリガー条件設定

デバイスNo. 1 : MCプロトコル : test   ☒ サンプル登録したデータを全て追加

|   | データ名 | スケーラー | 係数 | オフセット | 値 | デバイスコード | 開始アドレス | インデックス | アクセスタイプ | データ型 |
|---|------|-------|----|-------|---|---------|--------|--------|---------|------|
| 1 |      |       |    |       |   |         |        | 0~49   |         |      |

②"はい"をクリックします。

サンプリング登録したデータを全て追加

サンプリングデバイス設定で登録済みのデータを全て追加します。  
登録済みのデータは全て初期化されますが、追加しますか？

はい

いいえ

15.4.5. トリガー条件

データ処理のトリガー条件の設定をすることができます。(各プロトコル共通)

データ処理

デバイス設定    プロトコル接続設定    サンプルングデバイス設定    クラウドとのタグ設定    **トリガー条件**

デバイスNo. 1 : MCプロトコル :

トリガーソース :

▼

トリガー種別 :

== ▼

トリガーデータ値 ==

サンプルング周期

サンプルング設定

フロントデータ数

リアデータ数

15.4.5.1. トリガーソース

[設定項目]

| トリガーソース |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 項目      | 説明                                             |
| トリガーソース | トリガーとなるデータ名を設定します。<br>クラウドとのタグ設定のデータ名から選択できます。 |

15.4.5.2. トリガー種別

[設定項目]

| トリガー種別 |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 項目     | 説明                                                                            |
| トリガー種別 | トリガーとなる種別を設定します。<br>== : イコール<br>!= : ノットイコール<br><= : 大なりイコール<br>>= : 小なりイコール |

### 15.4.5.3. トリガーデータ値

[設定項目]

| トリガーデータ値 |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目       | 説明                                                                                                                  |
| トリガーデータ値 | トリガーとなるデータ値(0～4294967295)を設定します。<br>または、少数点第一位まで設定します。(0.1～4294967294.9)<br>※トリガーソースのデータ型が FLOAT の場合は小数点値を入力してください。 |

### 15.4.5.4. サンプルング周期

[設定項目]

| サンプルング周期 |                        |
|----------|------------------------|
| 項目       | 説明                     |
| サンプルング周期 | 読み取り周期(1～60)[s]を設定します。 |

### 15.4.5.5. サンプルング設定

[設定項目]

| サンプルング設定 |                    |
|----------|--------------------|
| 項目       | 説明                 |
| フロントデータ数 | データ数(0～100)を設定します。 |
| リアデータ数   | データ数(1～100)を設定します。 |

15.5. ゲートウェイ設定

15.5.1. 稼働確認通知

ゲートウェイの稼働確認の設定を設定することができます。

ゲートウェイ設定



稼働確認通知

定期通知方式

稼働中通知

なし

稼働中通知 周期 [分] (半角で入力して下さい)

0

休止中通知

なし

休止中通知 周期 [分] (半角で入力して下さい)

0

保存

[設定項目]

・稼働確認通知

| 項目          | 説明                     |
|-------------|------------------------|
| 稼働中通知       | 稼働中通知をするか設定します。        |
| 稼働中通知 周期[分] | 稼働通通知の周期(0~720)を設定します。 |
| 休止中通知       | 休止中通知をするか設定します。        |
| 休止中通知 周期[分] | 休止中通知の周期(0~720)を設定します。 |

138

© Kanazawa Engineering Systems Inc.

## 15.6. 接続確認

### 15.6.1. 接続機器の PING 確認

本体から ping 送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

- ① 確認する機器の IP アドレスを入力して"実行"をクリックします。



#### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス

(半角で入力して下さい)

1.1.1.1

⇒ 実行

#### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

⇒ 実行

#### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNoに設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo.

⇒ 実行

通信確認結果

- ② 正常に終了すると"Success"が表示されます。



#### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス

(半角で入力して下さい)

1.1.1.1

Success

⇒ 実行

#### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

⇒ 実行

#### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNo.に設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo.

⇒ 実行

通信確認結果

- ③ 失敗した場合は”Failure”が表示されます。



#### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス

(半角で入力して下さい)

1.1.1.1

**Failure**

⇒ 実行

#### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

⇒ 実行

#### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNo.に設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo.

⇒ 実行

通信確認結果

接続機器の確認に失敗した場合は、以下の対応を行ってください。

- ①入力した IP アドレスに誤りがないことを確認する。
- ②確認する機器の電源が入っていることを確認する。
- ③microSIM が正しく挿されていることを確認する。(スタートアップマニュアル参照)



## 15.6.2. クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

- ① "実行"をクリックします。



### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス (半角で入力して下さい)

⇒ 実行

### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

⇒ 実行

### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNo.に設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo.

⇒ 実行

通信確認結果

- ② 正常に終了すると"Success"が表示されます。



#### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス

(半角で入力して下さい)

⇒ 実行

#### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

Success

⇒ 実行

#### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNo.に設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo.

⇒ 実行

通信確認結果

- ③ 失敗した場合は”Failure”が表示されます。



#### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス (半角で入力して下さい)

⇒ 実行

#### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

**Failure**

⇒ 実行

#### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNo.に設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo.

⇒ 実行

通信確認結果

接続機器の確認に失敗した場合は、以下の対応を行ってください。

- ①初期設定 2 のクラウド設定の入力に誤りがないことを確認する。
- ②接続機器の PING 確認が成功することを確認する。

### 15.6.3. 汎用(cURL 利用)クラウドの通信結果確認

汎用(cURL 利用)クラウドとの通信結果を確認します。

※初期設定②クラウド選択にて汎用(cURL 利用)選択時のみ表示されます。

① "実行"をクリックします。



#### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス (半角で入力して下さい)

実行

#### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

実行

#### 汎用(cURL利用)クラウドの通信結果確認

汎用(cURL利用)クラウドの通信結果を確認します。

実行

結果

通信結果確認ができた場合：



### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス

(半角で入力して下さい)

実行

### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

実行

### 汎用(cURL利用)クラウドの通信結果確認

汎用(cURL利用)クラウドの通信結果を確認します。

実行

結果

```
0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0curl: (6) Could not
resolve host: application

100 398 100 199 100 199 68361 68361 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 68361
{ "entryDatetime": "2021-05-31T05:00:30+09:00", "mac_address":
"00:D8:61:83:15:1E", "device_type": "test", "event_type": "1",
"ConnectError": 0, "test_3_1_0": 1, "test_3_1_1": 2}
```

通信結果確認ができなかった場合：



接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス (半角で入力して下さい)

⇄ 実行

クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

⇄ 実行

汎用(cURL利用)クラウドの通信結果確認

汎用(cURL利用)クラウドの通信結果を確認します。

⇄ 実行

結果

通信確認ができません。  
cURL設定の内容を確認してください。

#### 15.6.4. 接続機器の通信確認

デバイス設定で設定した内容で接続機器からの応答を確認し、本体と機器との接続状態を確認します。

①確認するデバイス No.を選択して”実行”をクリックします。

※デバイス設定を設定し保存した状態で確認してください。

※クラウドの接続確認を実施して通信確認ができることを確認してください。



##### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス (半角で入力して下さい)

⇒ 実行

##### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

⇒ 実行

##### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNo.に設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo. 1 : MODBUS TCP : test ▼

⇒ 実行

通信確認結果

②デバイスとの通信した結果が表示されます。デバイスとの通信が失敗している場合は「通信確認ができません。デバイス設定の内容を確認してください」と表示されます。

通信確認ができた場合：



#### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス (半角で入力して下さい)

⇒ 実行

#### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

⇒ 実行

#### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNoに設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo.

⇒ 実行

##### 通信確認結果

```
{
  "entryDatetime": "2021-05-31T04:54:00+09:00",
  "mac_address": "00:D8:61:83:15:1E",
  "device_type": "test",
  "event_type": "1",
  "ConnectError": 0,
  "test_3_1_0": 1,
  "test_3_1_1": 2
}
```



通信確認ができなかった場合 1：



#### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス (半角で入力して下さい)

⇒ 実行

#### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

⇒ 実行

#### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNoに設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo. 1 : MODBUS TCP : test ▼

⇒ 実行

##### 通信確認結果

通信確認できません。  
デバイス設定の内容を確認してください。

通信確認ができなかった場合 2：



### 接続機器のPING確認

本体からping送信を行い、特定の機器の接続状態を確認します。

IPアドレス (半角で入力して下さい)

⇒ 実行

### クラウドの接続確認

疑似データ送信を行い、クラウドとの接続を確認します。

⇒ 実行

### 接続機器の通信確認

選択したデバイスNo.に設定されたデバイス情報の通信状態を確認します。

デバイスNo.

⇒ 実行

#### 通信確認結果


```
{
  "entryDatetime": "2021-05-31T05:02:30+09:00",
  "device_type": "test",
  "event_type": "1",
  "ConnectError": -1
}
```

### 15.6.5. 設定時刻の確認

本体に設定されている現在の時刻を表示します。

NTP による時刻同期が動作しているか確認できます。

- ① “実行”をクリックします。




#### 設定時刻の確認

本体に設定されている現在の時刻を表示します。  
NTPによる時刻同期が動作しているか確認できます。

実行

- ② 本体に設定されているタイムゾーンと時刻が表示されます。



#### 設定時刻の確認

本体に設定されている現在の時刻を表示します。  
NTPによる時刻同期が動作しているか確認できます。

Asia/Tokyo (JST, +0900)  
2021/01/29 09:46:22


実行

### 15.6.6. 電波強度の確認

初期設定①上位接続ルート選択にてモバイル回線設定 または WiFi 設定選択時のみ表示されます。

現在の電波強度を表示します。


① "実行"をクリックします。

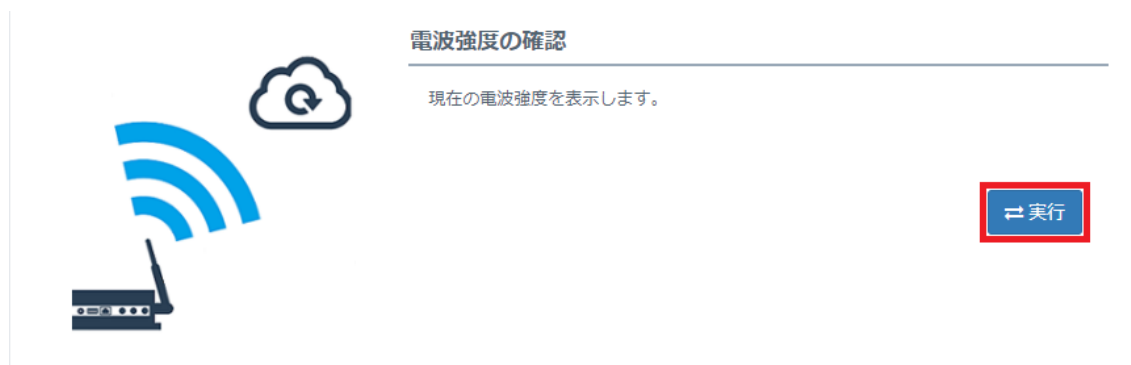

② 現在の電波強度が表示されます。



電波強度を取得できなかった場合：

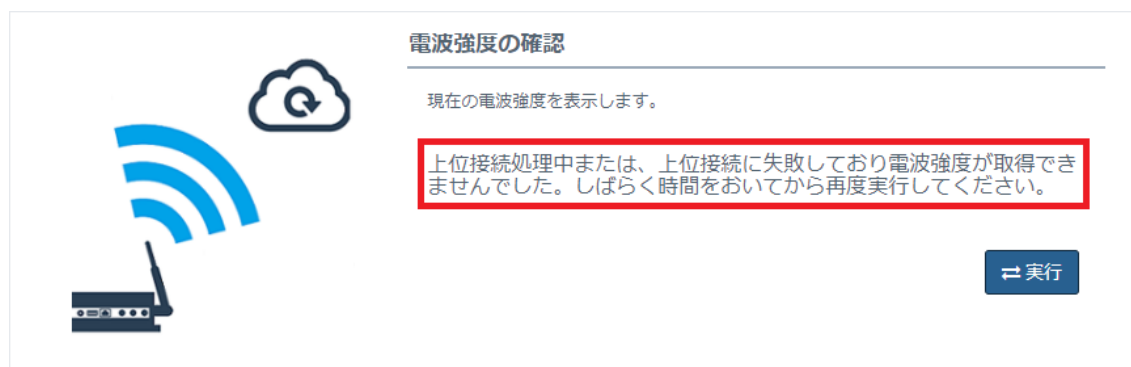

## 15.7. ユーザー設定

ユーザー設定画面ではユーザー認証用のパスワードの再設定とパスワードの初期化を行うことができます。


### 15.7.1. パスワード再設定

- ① 新しいパスワード(半角英数字 8 文字以上)と確認用パスワード(新しいパスワードをもう一度入力)を入力して”保存”をクリックすることで、パスワードを再設定することができます。


- ② ログイン画面が表示されますので、ユーザー名と設定したパスワードを入力してログインします。

## 15.7.2. パスワード初期化

① “パスワード初期化”をクリックするとパスワード初期化ウインドウを開きます。

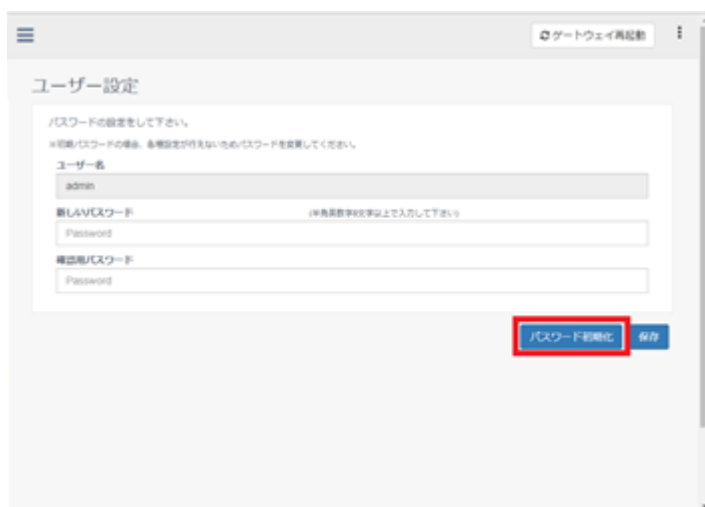


② “はい”をクリックするとパスワードを初期化します。

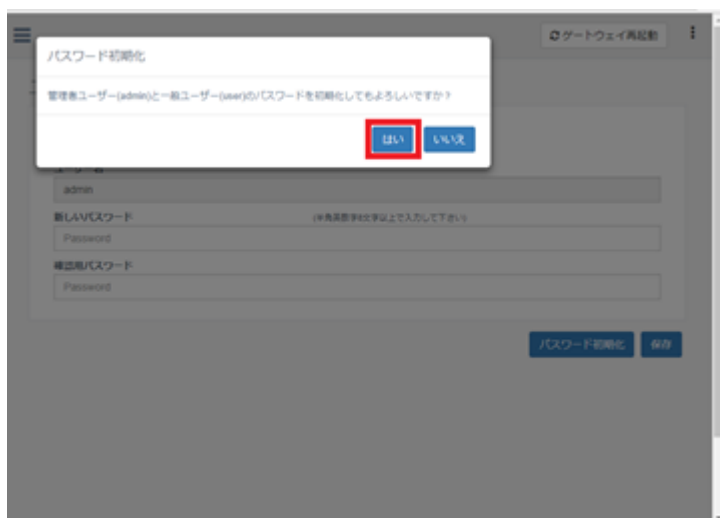

- ③ ユーザー設定画面が表示されるので、新しいパスワード(半角英数字 8 文字以上)と確認用パスワード(新しいパスワードをもう一度入力)を入力して”保存”をクリックしてください。



- ④ ログインウィンドウが表示されますので、ユーザー名と設定したパスワードを入力してログインします。

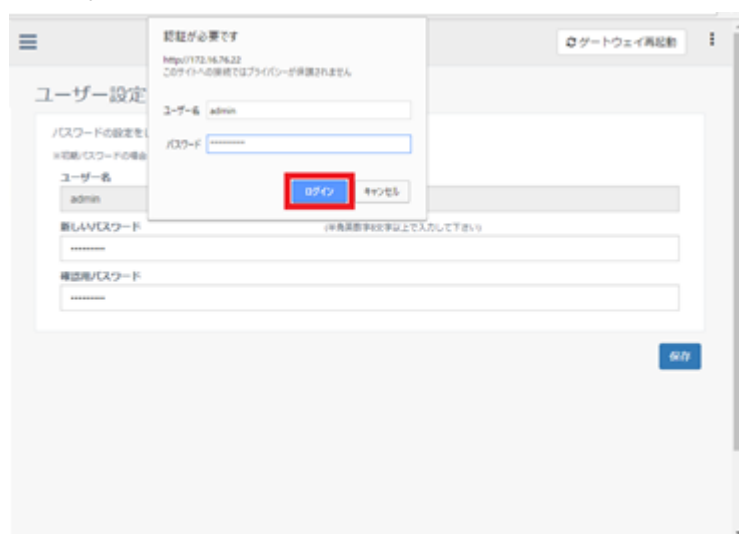

### 15.7.3. アカウントロール設定

管理者(admin)でログインしている場合のみ表示されます。一般(user)でログインした場合に、初期設定の各項目の変更を許可するかどうかを設定できます。デフォルトは、リードオンリー（許可しない）です。

#### アカウントロール設定

---

##### 上位接続ルート設定

- ☐ リード/ライト
- ☒ リードオンリー

##### クラウド設定

- ☐ リード/ライト
- ☒ リードオンリー

##### その他設定

- ☐ リード/ライト
- ☒ リードオンリー

##### 下位接続LAN設定

- ☐ リード/ライト
- ☒ リードオンリー



## 15.8. バックアップ

### 15.8.1. 設定内容のバックアップ

本体内の設定をお使いの PC 端末にエクスポートし、設定内容をバックアップします。  
パスワードの紛失などの理由で工場出荷状態に戻した後、再設定が不要になります。  
各種設定を変更した場合、バックアップをしておくことをお勧めします。

“実行”をクリックするとバックアップファイル(kes\_iot\_logic.db)をエクスポートします。

### バックアップ



#### 設定内容のバックアップ

本体内の設定をお使いのPC端末にエクスポートし、設定内容をバックアップします。  
パスワードの紛失などの理由で工場出荷状態に戻した後、再設定が不要になります。

[実行](#)



#### 設定内容のインポート

PC端末にエクスポートしたバックアップファイルを用いて本体の設定を元に戻します。

[実行](#)

※ 取扱情報の性質上(コピー媒体の抑止観点)より、ほかキー類は、バックアップの対象より外しております。取扱には十分ご注意ください。

### 15.8.2. 設定内容のインポート

PC 端末にエクスポートしたバックアップファイルを用いて本体の設定を元に戻します。

“実行”をクリックして、エクスポートしたバックアップファイルを選択します。

#### バックアップ



##### 設定内容のバックアップ

本体内の設定をお使いのPC端末にエクスポートし、設定内容をバックアップします。  
パスワードの紛失などの理由で工場出荷状態に戻した後、再設定が不要になります。

実行



##### 設定内容のインポート

PC端末にエクスポートしたバックアップファイルを用いて本体の設定を元に戻します。

実行

## 16. 共通操作

### 16.1. CSV のインポート、エクスポートについて

「15.3 デバイス設定」～「15.3.4 クラウドとのタグ設定」では、CSV ファイルのインポート、エクスポートによる設定が可能です。

設定値を Excel ファイルなどでまとめたものがあれば、CSV ファイルを利用することで、ブラウザ上で設定値を入力するよりも短時間で設定することができます。

CSV ファイルのフォーマットについては、下記のような手順でダミーの設定値を登録して、エクスポートすることで確認することができます。

- ① ダミーの設定値を登録します。

| データ名      | スケイラー | 係数   | オフセット | デバイス値 | デバイスコード | インデックス | アクセスタイプ | データ型   |
|-----------|-------|------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|
| 1 sample1 | NONE  | NONE | NONE  | D     | 100     | 1      | WORD    | UINT16 |
| 2 sample2 | NONE  | NONE | NONE  | D     | 100     | 2      | WORD    | UINT16 |
| 3 sample3 | NONE  | NONE | NONE  | D     | 100     | 3      | WORD    | UINT16 |
| 4 sample4 | NONE  | NONE | NONE  | D     | 100     | 4      | WORD    | UINT16 |
| 5 sample5 | NONE  | NONE | NONE  | D     | 100     | 5      | WORD    | UINT16 |

- ② 下記の設定でエクスポートします。

CSV ファイルの内容は以下の通りです。

1 行目に設定項目、2 行目以降に設定値が出力されます。

このフォーマットを参考にしてインポート用の CSV ファイルを作成することができます。

(dummy.csv)(例：デバイス設定)

デバイス No,プロトコル,ユニット名,バージョン  
1,MC プロトコル,MC\_Test1,Version1

16.1.1. CSV からのインポート

CSV ファイルを読み込んで、各種設定をすることができます。

- ① “CSV からのインポート”をクリックしてインポートウインドウを開きます。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

接続するデバイスの設定をして下さい。

📁 CSVからのインポート

📁 CSVへのエクスポート

[▼ 詳細説明](#)

|   | デバイスNo | プロトコル | ユニット名 | バージョン |
|---|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 1~8    |       |       |       |

- ② インポートするファイルを選択して”確認”をクリックします。



CSVからインポート

ファイル選択 sample\_device\_setting.csv

区切り文字  
カンマ


文字コード  
UTF-8

改行コード  
LF

閉じる 確認 登録済みの設定に追加 登録済みの設定を上書き

- ③ CSV の設定内容がプレビューに表示されます。

”登録済みの設定に追加”をクリックすると、現在の設定にプレビューの内容が追加されます。”登録済みの設定を上書き”をクリックすると、現在の設定を上書きして、プレビューの内容のみが設定されます。

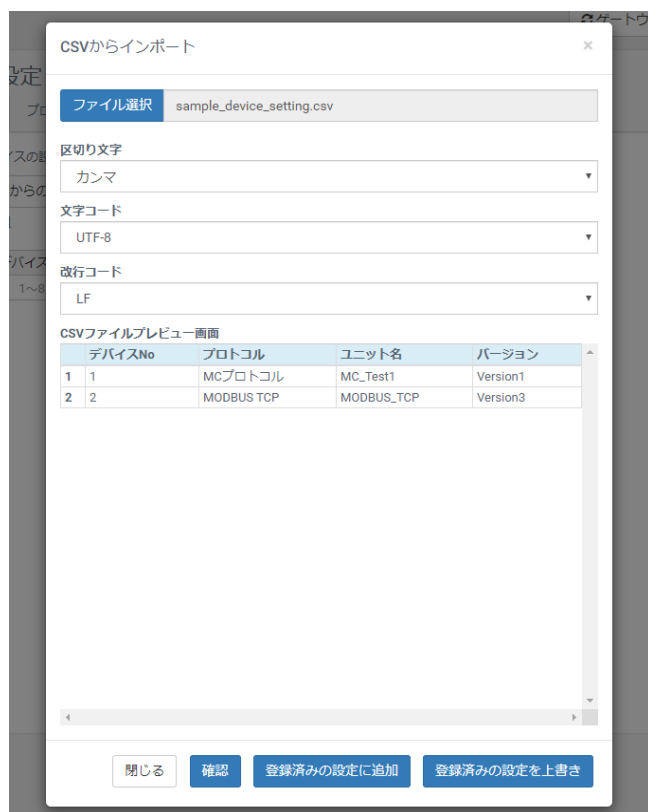

CSVからインポート

ファイル選択 sample\_device\_setting.csv

区切り文字  
カンマ

文字コード  
UTF-8

改行コード  
LF

CSVファイルプレビュー画面

|   | デバイスNo | プロトコル      | ユニット名      | バージョン    |
|---|--------|------------|------------|----------|
| 1 | 1      | MCプロトコル    | MC_Test1   | Version1 |
| 2 | 2      | MODBUS TCP | MODBUS_TCP | Version3 |

閉じる 確認 登録済みの設定に追加 登録済みの設定を上書き

### 16.1.2. CSV からのインポート

現在の各種設定を CSV ファイルに出力することができます。

- ① “CSV へのエクスポート”をクリックします。

デバイス設定

デバイス設定   プロトコル接続設定   サンプルングデバイス設定   クラウドとのタグ設定

接続するデバイスの設定をして下さい。

 CSVからのインポート    CSVへのエクスポート

[▼詳細説明](#)

|   | デバイスNo | プロトコル | ユニット名 | バージョン |
|---|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 1~8    |       |       |       |

- ② 保存するファイル名を入力して、文字コード、改行コードを選択して”エクスポート”をクリックします。

CSVへのエクスポート

ファイル名 (半角で入力して下さい)

sample\_device\_setting

ファイル形式

CSV(カンマ区切り)(\*.csv)

文字コード

UTF-8(BOMあり)

改行コード

LF

※空行はエクスポート対象から除外されます。

閉じる   エクスポート

## 17. トラブルシューティング

### 17.1. 通知メッセージ

ログイン時や設定値の保存時に画面右上に通知メッセージを表示します。

エラーの通知メッセージが表示された場合は、「[17.3 エラー通知一覧](#)」を参照してください。

成功時



失敗時



### 17.2. エラーアイコン

保存処理の実行時に問題が発生した場合は、メニュー項目にアイコンが表示されます。

例1) 初期設定項目にエラーあり



例2) デバイス設定項目に警告あり



・各アイコンについて

error : 設定値の保存が不可能です。設定値の修正が必要です。

warning : 設定値の保存は可能です。ただし、意図しない動作をする可能性があります。

「[17.4 エラー出力一覧](#)」、「[17.5 警告出力一覧](#)」を参照して対応してください。

・エラー/警告出力について

問題が発生した画面では、問題が発生した原因(エラー/警告出力)が赤文字で出力されます。

各エラー出力については「[17.4 エラー出力一覧](#)」、各警告出力については「[17.5 警告出力一覧](#)」を参照してください。

表示される位置は、画面ごとに異なります。

・初期設定、接続確認、ユーザー設定：

エラーが発生した項目の下部にエラー出力が表示されます。

メニュー

初期設定

デバイス設定

データ処理

ゲートウェイ設定

接続確認

ユーザー設定

バックアップ

初期設定

設定 1 ～ 4 まで順番に設定して下さい。

1

2

3

4

初期設定①

初期設定②

初期設定③

初期設定④

下位接続LAN設定

LAN設定

IPアドレス

(半角で入力して下さい 例: 192.168.10.1)

IPアドレスが未入力です。

サブネットマスク

(半角で入力して下さい 例: 255.255.255.0)

255.255.0.0

保存

次へ

戻る

△ error

未入力または入力形式が正しくない項目があります。

・デバイス設定～クラウドとのタグ設定：

エラー/警告出力用のフォームが表示され、エラー/警告出力がフォーム内に出力されます。

## デバイス設定

デバイス設定

プロトコル接続設定

サンプリングデバイス設定

クラウドとのタグ設定

接続するデバイスの設定をして下さい。

CSVからのインポート

CSVへのエクスポート

▼ 詳細説明

エラー出力

警告出力

1行: ユニット名が未入力です。

|   | デバイスNo | プロトコル    | ユニット名 | バージョン |
|---|--------|----------|-------|-------|
| 1 | 1      | FINSコマンド |       | aa    |
| 2 | 1～8    |          |       |       |



### 17.3. エラー通知一覧

以下のメッセージが表示された場合は右欄に従って対処を行ってください。

#### 17.3.1. ログイン時

| エラー通知                  | 対処方法                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| データベースの読み込みに失敗しました。    | GUI を再起動して、ログインを行ってください。                          |
| データベースのバージョンが正しくありません。 | バックアップから、正しいバージョンの kes_iot_logic.db をインポートしてください。 |

#### 17.3.2. 初期設定

| エラー通知                    | 対処方法                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 未入力または入力形式が正しくない項目があります。 | 「 <a href="#">17.4.1 初期設定</a> 」のエラー出力を確認して対処を行ってください。 |

#### 17.3.3. デバイス設定

| エラー通知            | 対処方法                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| デバイス設定の保存ができません。 | 「 <a href="#">17.4.2 デバイス設定</a> 」のエラー出力を確認して対処を行ってください。 |

#### 17.3.4. プロトコル接続設定

| エラー通知               | 対処方法                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| プロトコル接続設定の保存ができません。 | 「 <a href="#">0</a> プロトコル接続設定」のエラー出力を確認して対処を行ってください。 |

#### 17.3.5. サンプルングデバイス設定

| エラー通知                  | 対処方法                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| サンプルングデバイス設定の保存ができません。 | 「 <a href="#">17.4.4 サンプルングデバイス設定</a> 」のエラー出力を確認して対処を行ってください。 |

#### 17.3.6. クラウドとのタグ設定

| エラー通知                | 対処方法                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| クラウドとのタグ設定の保存ができません。 | 「 <a href="#">17.4.5 クラウドとのタグ設定</a> 」のエラー出力を確認して対処を行ってください。 |

#### 17.3.7. バックアップ

| エラー通知                                          | 対処方法                         |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| ファイルアクセス時に例外が発生しました。<br>フォーマットが異なっている可能性があります。 | インポートするファイルのフォーマットを確認してください。 |

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| す。                                            |                                       |
| バージョンまたはクラウド、下位ネットワーク設定が異なるファイルのためインポートできません。 | インポートが不可能なファイルです。<br>手動で各種設定を行ってください。 |

## 17.4. エラー出力一覧

以下のメッセージが表示された場合は右欄に従って対処を行ってください。

### 17.4.1. 初期設定

| エラー出力              | 対処方法                                           |
|--------------------|------------------------------------------------|
| (項目名)が未入力です。       | (項目名)に設定値を入力してください。                            |
| (項目名)の入力が正しくありません。 | 「 <b>15.2 初期設定</b> 」の設定項目を参照して正しい設定値を入力してください。 |
| 手動時刻設定が未入力です。      | 手動時刻設定を入力してください。                               |

### 17.4.2. デバイス設定

| エラー出力                                           | 対処方法                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *行 :入力フォーマットが正しくありません。                          | 設定画面で表示された場合は、ページを再読み込みしてください。<br>CSV のインポート時に表示された場合は、CSV ファイル内の該当する行の区切り文字の数が、フォーマットと一致しているか確認してください。 |
| *行 : (項目名)が未入力です。                               | (項目名)に設定値を入力してください。                                                                                     |
| *行 : (項目名)が選択されていません。                           | (項目名)に設定値を選択してください。                                                                                     |
| *行 : (項目名)の入力が正しくありません。                         | 「 <u>15.3.1.1 設定値の入力</u> 」の設定項目を参照して設定可能な値か確認してください。                                                    |
| *行 : (項目名)の入力が重複しています。                          | 重複しない値を入力してください。                                                                                        |
| CSV ファイルのフォーマットが正しくありません。ファイルまたは、設定項目を確認してください。 | 読み込み設定(区切り文字、文字コード、改行コード)が正しいことを確認してください。                                                               |
| デバイス設定が未登録です。                                   | デバイス設定を 1 つ以上登録してください。                                                                                  |
| 登録可能な最大数:8 を超えています。                             | デバイスの設定数が 8 以下になるまで削除してください。                                                                            |

### 17.4.3. プロトコル接続設定

| エラー出力                                           | 対処方法                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *行：入力フォーマットが正しくありません。                           | 設定画面で表示された場合は、ページを再読み込みしてください。<br>CSV のインポート時に表示された場合は、CSV ファイル内の該当する行の区切り文字の数が、フォーマットと一致しているか確認してください。 |
| デバイス No. *: *行：(項目名)が未入力です。                     | *行目の(項目名)に設定値を入力してください。                                                                                 |
| デバイス No. *: *行：(項目名)の入力が正しくありません。               | 「 <b>15.3.2.1 設定値の入力</b> 」の設定項目を参照して正しい設定値を入力してください。                                                    |
| CSV ファイルのフォーマットが正しくありません。ファイルまたは、設定項目を確認してください。 | インポートの設定(区切り文字,文字コード,改行コード)が正しいか確認してください。<br>また、CSV ファイルがサンプリングデバイス設定のフォーマットと一致するか確認してください。             |
| プロトコル接続設定が未登録です。                                | ゲートウェイに通知するプロトコルの接続設定を1つ登録してください。                                                                       |
| 登録可能な最大数:1 を超えています。                             | 設定するプロトコル接続設定数は 1 以下になるようにしてください。                                                                       |

#### 17.4.4. サンプリングデバイス設定

| エラー出力                                           | 対処方法                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *行：入力フォーマットが正しくありません。                           | 設定画面で表示された場合は、ページを再読み込みしてください。<br>CSV のインポート時に表示された場合は、CSV ファイル内の該当する行の区切り文字の数が、フォーマットと一致しているか確認してください。 |
| デバイス No. *：*行：(項目名)が未入力です。                      | *行目の(項目名)に設定値を入力してください。                                                                                 |
| デバイス No. *：*行：(項目名)の入力が正しくありません。                | 「 <b>15.3.3.1</b> 設定値の入力」の設定項目を参照して正しい設定値を入力してください。                                                     |
| CSV ファイルのフォーマットが正しくありません。ファイルまたは、設定項目を確認してください。 | インポートの設定(区切り文字,文字コード,改行コード)が正しいか確認してください。<br>また、CSV ファイルがサンプリングデバイス設定のフォーマットと一致するか確認してください。             |
| デバイス No. *：サンプリングデバイス設定が未登録です。                  | ゲートウェイに通知するサンプリングデバイス設定を1つ以上登録してください。                                                                   |
| デバイス No. *：登録可能な最大数:200(※1)を超えています。             | 設定するデバイス数は200(※1)(※2)以下になるようにしてください。<br>※1:GPIO の場合は48<br>※2:<br>・200：KILC12 の場合<br>・100：KILS22 の場合     |
| デバイス No. *：アドレス + 要素数がアドレス範囲を超えています。            | アドレス + (要素数-1)がアドレス範囲の最大値を超えないように設定してください。                                                              |

#### 17.4.5. クラウドとのタグ設定

| エラー出力                                                      | 対処方法                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *行：入力フォーマットが正しくありません。                                      | 設定画面で表示された場合は、ページを再読み込みしてください。<br>CSV のインポート時に表示された場合は、CSV ファイル内の該当する行の区切り文字の数が、フォーマットと一致しているか確認してください。         |
| デバイス No. *: *行：(項目名)が未入力です。                                | *行目の(項目名)に設定値を入力してください。                                                                                         |
| デバイス No. *: *行：(項目名)の入力が正しくありません。                          | 「 <b>15.3.4.1</b> 設定値の入力」の設定項目を参照して正しい設定値を入力してください。                                                             |
| *行：データ名の入力が重複しています。                                        | データ名は重複しない名前を設定してください。                                                                                          |
| デバイス No. *: *行：未登録のアドレス設定です。サンプリングデバイス設定で登録して下さい。          | サンプリングデバイス設定で登録してあるアドレスを使用してください。                                                                               |
| デバイス No. *: *行：インデックスの範囲を超えています。サンプリングデバイス設定で要素数を再設定して下さい。 | インデックスの値はサンプリングデバイス設定の要素数より小さい値を設定してください。                                                                       |
| CSV ファイルのフォーマットが正しくありません。ファイルまたは、設定項目を確認してください。            | インポートの設定(区切り文字,文字コード,改行コード)が正しいか確認してください。<br>また、CSV ファイルがクラウドとのタグ設定のフォーマットと一致するか確認してください。                       |
| 登録可能な最大数:1000(※1)を超えています。                                  | 設定するデバイス数は 1000(※1)(※2)以下になるように設定してください。<br>※1:GPIO の場合は 48<br>※2:<br>・ 1000 : KILC12 の場合<br>・ 500 : KILS22 の場合 |

#### 17.4.6. ゲートウェイ設定

| エラー出力              | 対処方法                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| (項目名)が未入力です。       | (項目名)に設定値を入力してください。                               |
| (項目名)の入力が正しくありません。 | 「 <b>15.5</b> ゲートウェイ設定」の設定項目を参照して正しい設定値を入力してください。 |

#### 17.4.7. 接続確認

| エラー出力                | 対処方法                   |
|----------------------|------------------------|
| IP アドレスが未入力です。       | 確認先の IP アドレスを入力してください。 |
| IP アドレスの入力が正しくありません。 | 半角で IP アドレスを入力してください。  |

#### 17.4.8. ユーザー設定

| エラー出力                       | 対処方法                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 新しいパスワードが未入力です。             | 新しく設定するパスワードを入力してください。                        |
| 新しいパスワードの入力形式が正しくありません。     | 半角英数字で入力してください。                               |
| 8文字以上で入力して下さい。              | 7文字以下はパスワードに設定できません。<br>8文字以上のパスワードを入力してください。 |
| 確認用パスワードが未入力です。             | 確認用パスワードを入力してください。                            |
| 確認用パスワードの入力形式が正しくありません。     | 半角英数字で入力してください。                               |
| 新しいパスワードと確認用パスワードが一致していません。 | 確認用パスワードは新しいパスワードと同じ入力をしてください。                |

## 17.5. 警告出力一覧

以下のメッセージが表示された場合は右欄に従って対処を行ってください。

### 17.5.1. サンプルングデバイス設定

| メッセージ                          | 対処方法                    |
|--------------------------------|-------------------------|
| デバイス No. *: *行 : 入力内容が重複しています。 | アドレス値は重複しないものを設定してください。 |

### 17.5.2. クラウドとのタグ設定

| メッセージ                                                                      | 対処方法                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| サンプルングデバイス設定で登録済みの<br>*行{(局番):(ユニット名)},{(開始デバイス)},{(開始<br>アドレス)}の設定が未登録です。 | サンプルングデバイス設定で登録済みの設定をク<br>ラウドとのタグ設定に登録してください。または、<br>サンプルングデバイス設定で登録済みの*行を削除<br>してください。 |
| クラウドとのタグ設定が未登録です。                                                          | クラウドとのタグ設定を 1 つ以上登録してくださ<br>い。                                                          |



## 18. 付録

### 18.1. バージョン情報の確認


GUI のバージョンを確認することができます。

- ① 画面右上の  ボタンをクリックすると“バージョン情報”の項目が表示されます。

“バージョン情報”をクリックします。



- ② バージョン情報ウィンドウが表示されます。

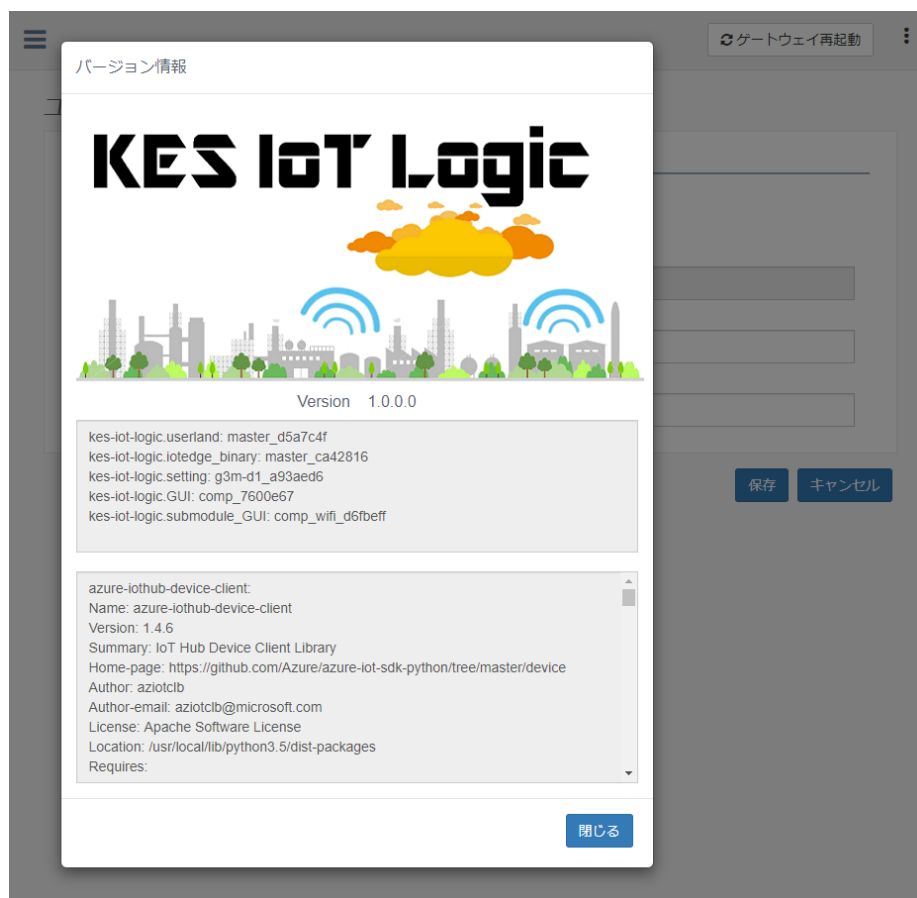

## 18.2. 初期化状態に戻す方法


ユーザー認証用のパスワードを忘れてしまった場合は、初期状態に戻すことで工場出荷時のユーザー名とパスワードに初期化できます。

初期状態に戻すと各種設定情報が削除されます。

設定情報はあらかじめ PC にバックアップすることをお勧めします。


(KILC12 の場合)

- ① ユーザースイッチを 10 秒以上長押しします。

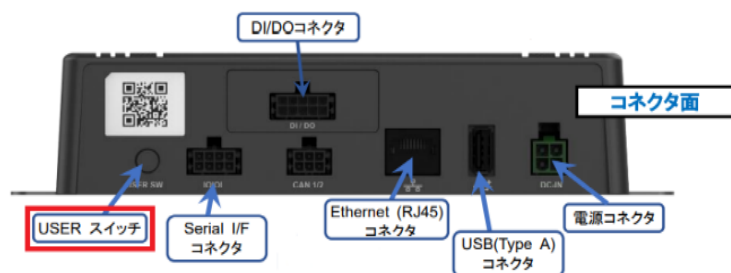

(KILS22 の場合)

- ① SW を 2 秒間長押しします。

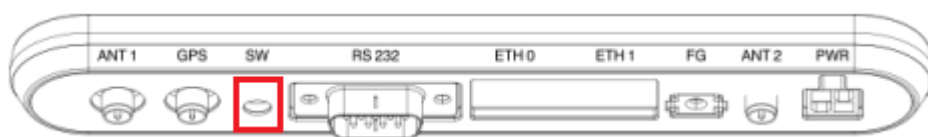

- ② ユーザースイッチを離します。

- ③ ゲートウェイの電源が落ちます。

(KILC12 の場合)

電源 LED が点滅します。

その後、再度起動して電源 LED が点灯します。

(KILS22 の場合)

PWR LED 以外が順次点灯・消灯します。(PWR LED は常時点灯)

その後、再起動して PWR LED は点灯します。(それ以外の LED は消灯)

## 19. 製品保証

本製品は以下の保証規定に準じ、センドバック方式での1年間の交換保証を行うものとします。

### 19.1. 保証対象

**KES IoT Logic.comp V2**

**KES IoT Logic.simple V2**

### 19.2. 保証規定

弊社製品は、FA向けIoTゲートウェイとしてお客様に安心して長期間運用いただくために、品質管理および仕様の規定がされています。必ず使用条件を守ってお使いください。

#### 第1条（保証内容）

マニュアルおよびそれに準ずる説明書類、本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、製品のご購入から1年以内に万一明らかに製造上の欠陥による問題が生じたときは、無償で新品と交換させていただきます。なお、製造上の欠陥の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。

#### 第2条（保証対象）

本保証規定では、製品本体を保証対象とします。消耗品（ケーブル類、ケースを含む）は、保証対象とする旨を弊社があらかじめ書面等で明示した場合を除き、保証対象となりません。瑕疵責任の範囲にて保証します。

#### 第3条（保証適用外）

保証期間内でも、以下のような事由による故障や破損は、保証いたしません。

- ・ マニュアルの内容に反した使い方によるもの
- ・ ハードウェア自身の消耗に起因するもの（製品の性質上、フラッシュメモリの書き込み回数や、コンデンサおよび充電電池の充放電特性などの寿命があります）
- ・ 不当な修理や改造、部品交換によるもの
- ・ お手元に届いた後の輸送や落下など、お取扱の不備によるもの
- ・ 火災や地震、水害、落雷、その他の天災、公害、異常電圧、または不測の事故によるもの
- ・ 指定外の電源、ケーブル、その他を接続したことによるもの
- ・ 譲渡などにより入手したもの

#### 第4条（保証有効範囲）

本保証は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

#### 第5条（保証書の取扱い）

製品によっては、本規定とは別に保証書が発行（製品に同梱）されることがあります。その場合、保証については以下のとおり取り扱うものとします。

- ・ 保証において、本規定と異なる定めがある場合（保証内容、保証範囲等）は、保証書の規定が優先されます。
- ・ 保証修理・交換は、保証書のご提示を条件とさせていただきます。

#### 第6条（免責事項）

弊社製品の故障、または運用した結果による直接および間接の損害については、一切責任を負いません。

2018年11月30日

## 改版履歴

| 版数  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0 | 初版                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1 | <p>p1 1.適応範囲 simple 型番誤記 修正</p> <p>p17 9.オプション品 comp にオプションアンテナのラインナップを追加</p> <p>p16 9.オプション品 simple オプションの DC ケーブル、取付金具追加</p> <p>全頁 ページ番号 左寄せ 中央に変更</p> <p>p43 相互参照にて KEYENCE となっていた誤記を修正</p> <p>p45 書き込み結果 JSON フォーマット 各 Key/Value の説明 説明誤記修正</p> <p>p40 書き込み JSON フォーマット 以下の各プロトコルの説明を 章に設定、表内の説明を訂正</p> |
| 1.2 | <p>p3 図 未使用コネクタのカバーを写真に反映</p> <p>p16 サービス Blue 削除</p> <p>p16 (オプション品)取付金具 写真差し替え</p> <p>p5 (オプション品)取付金具 写真差し替えに伴い外形図追加</p> <p>p5 以降 外形図追加に伴い図番繰り上げ</p> <p>p17 (オプション品)日精製アンテナ 削除</p> <p>p39 書き込みのデータ数(1 ワード、1 点)を追記</p> <p>p76 PLC 収集時刻通知フォーマット 書式指定追記 以降 1 ページ繰り上げ</p> <p>p119 電波強度の確認メニューが有効となる条件を追記</p>  |
| 1.3 | <p>データ処理機能追加に伴い下記の説明を追記</p> <p>13.6.3 章追加</p> <p>15.4 章追加</p> <p>マルチキャリアに(docomo、SoftBank、au)を追記</p> <p>13.6.2.4.MODBUS TCP/IP、MODBUS RTU、MODBUS ASCII 書き込み時のファンクションコードについて追記</p> <p>5.インターフェース GPIO の入出力電圧について追記</p>                                                                                       |
| 1.4 | <p>13.2 章にビックエンディアンのデータの扱い方例を追記</p> <p>13.2 章 KEYENCE 上位リンク ビットアドレスについて追記</p> <p>13.2 章の MODBUS のアドレス扱い方を追記</p> <p>Machine Advisor について追記</p>                                                                                                                                                               |
| 1.5 | <p>15.3.2.2 三菱電機のプロトコル設定において GXWorks3 の設定画面を追記</p> <p>MC プロトコル シリアル対応</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6 | KEYENCE 上位リンクのエンディアン記載削除 リトルエンデ                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     | ィアンのため                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7 | 15.3.3 サンプルングデバイス設定 登録可能な最大数修正<br>(誤記修正)<br>15.3.4 クラウドとのタグ設定 登録可能な最大数修正(誤記<br>修正) |